



Согласовано						
Инв. № подл.	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			

Технологическая площадка  
отм. +75,000

Контейнер системы мониторинга выбросов в выхлопных дымовых газах 01HNE01  
ETL.204.200.1001

Блок обратной продувки и распределения питания  
01HNE01GH001  
ETL.204.200.3003

Шкаф системы обработки данных (ССОД)  
01HNE01GX003  
ETL.204.200.4301

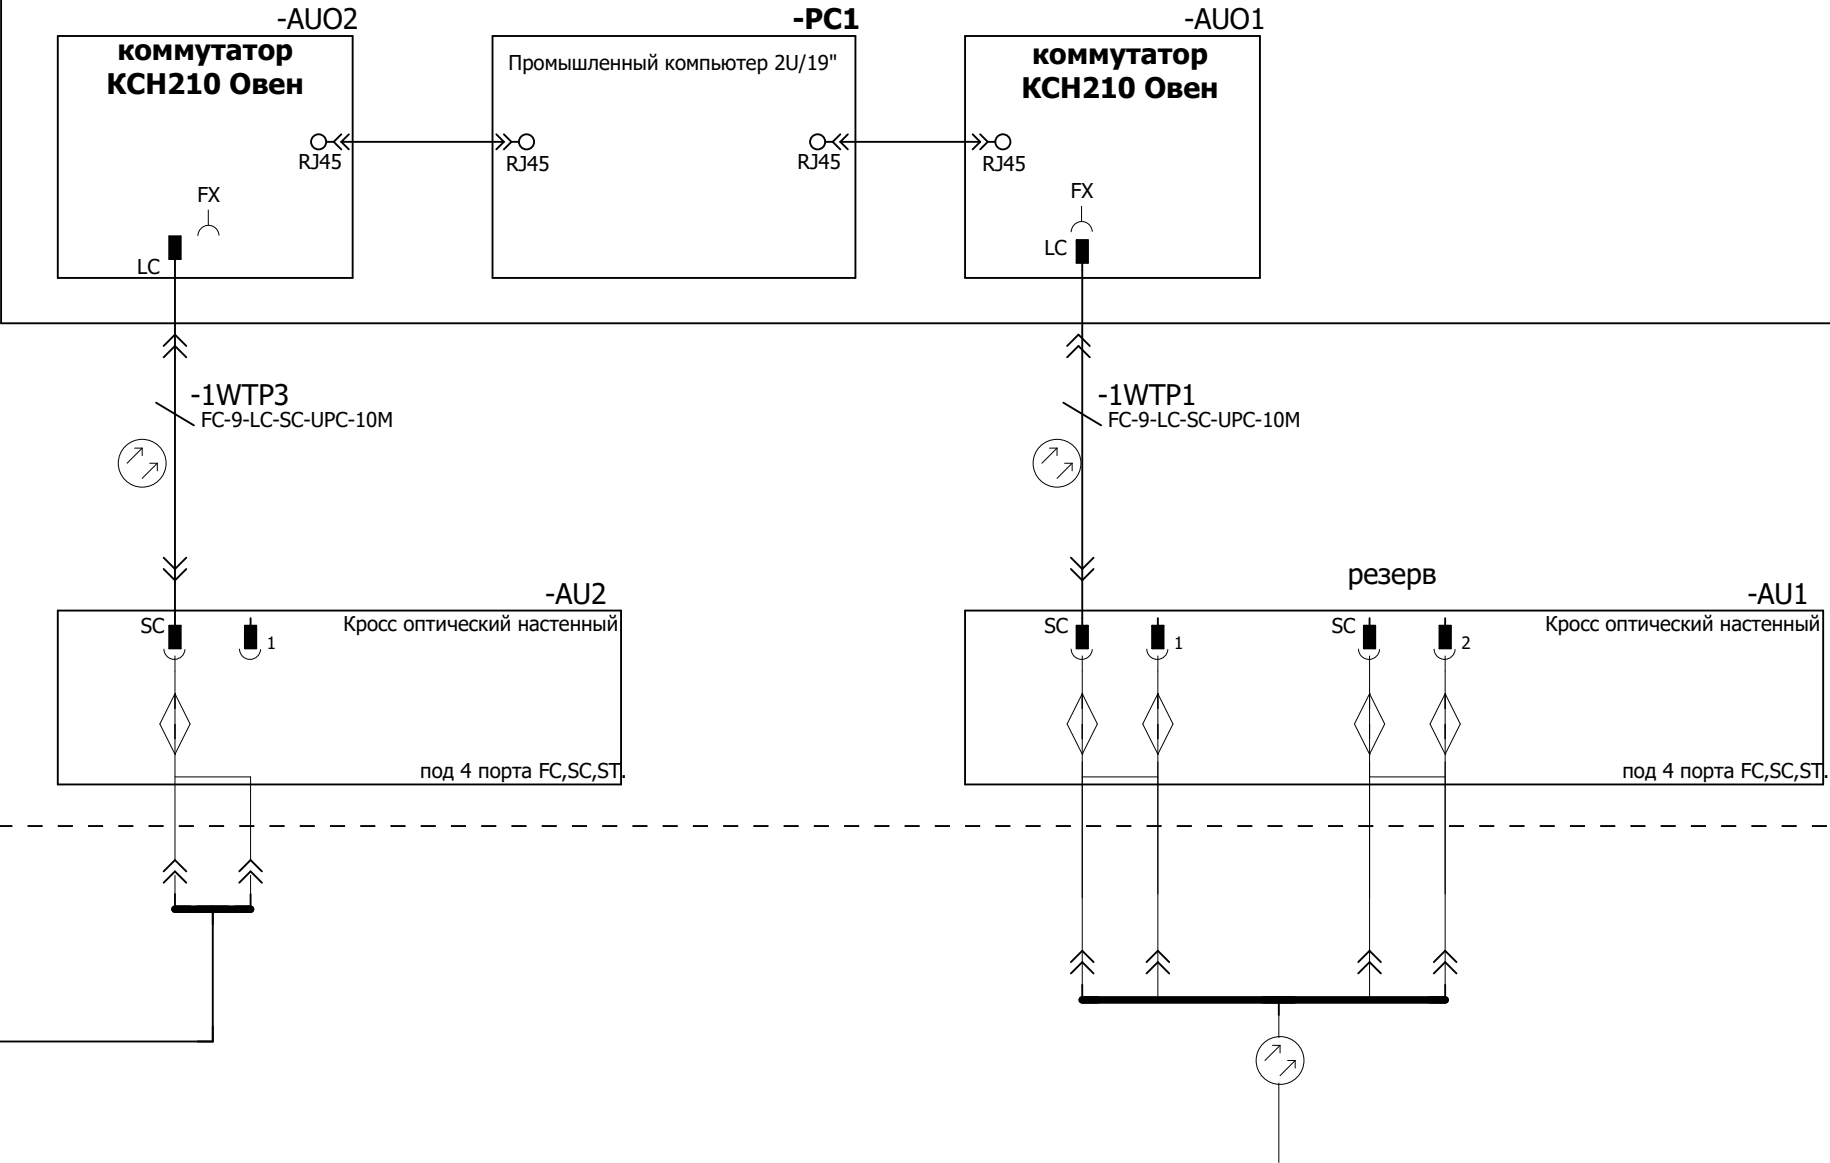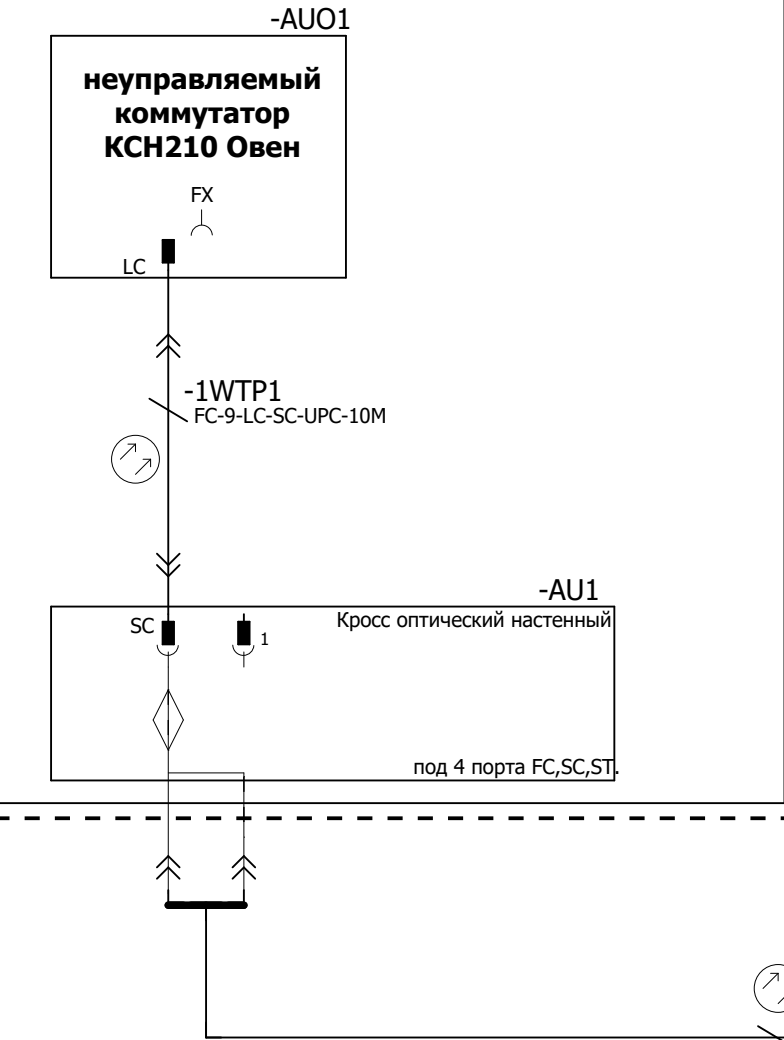




01HNE01GH001-8001  
FO-DT-IN/OUT-9S-4-FRHFLTx-BK

в КИВС

Условные графические обозначения

 - волоконно-оптические линии связи

						ETL.204.200.9000/2020 АТХ ЕЗ			
						Иркутская область, город Братск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6, дымовая труба №1 150м			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Комплекс постоянного контроля выбросов САКВ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Куниц							1	1
Пров.	Куниц					Схема локальной вычислительной сети			
Т. контр	Горшков								
Утвердил	Шевченко								