



Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Вид на монтажную панель

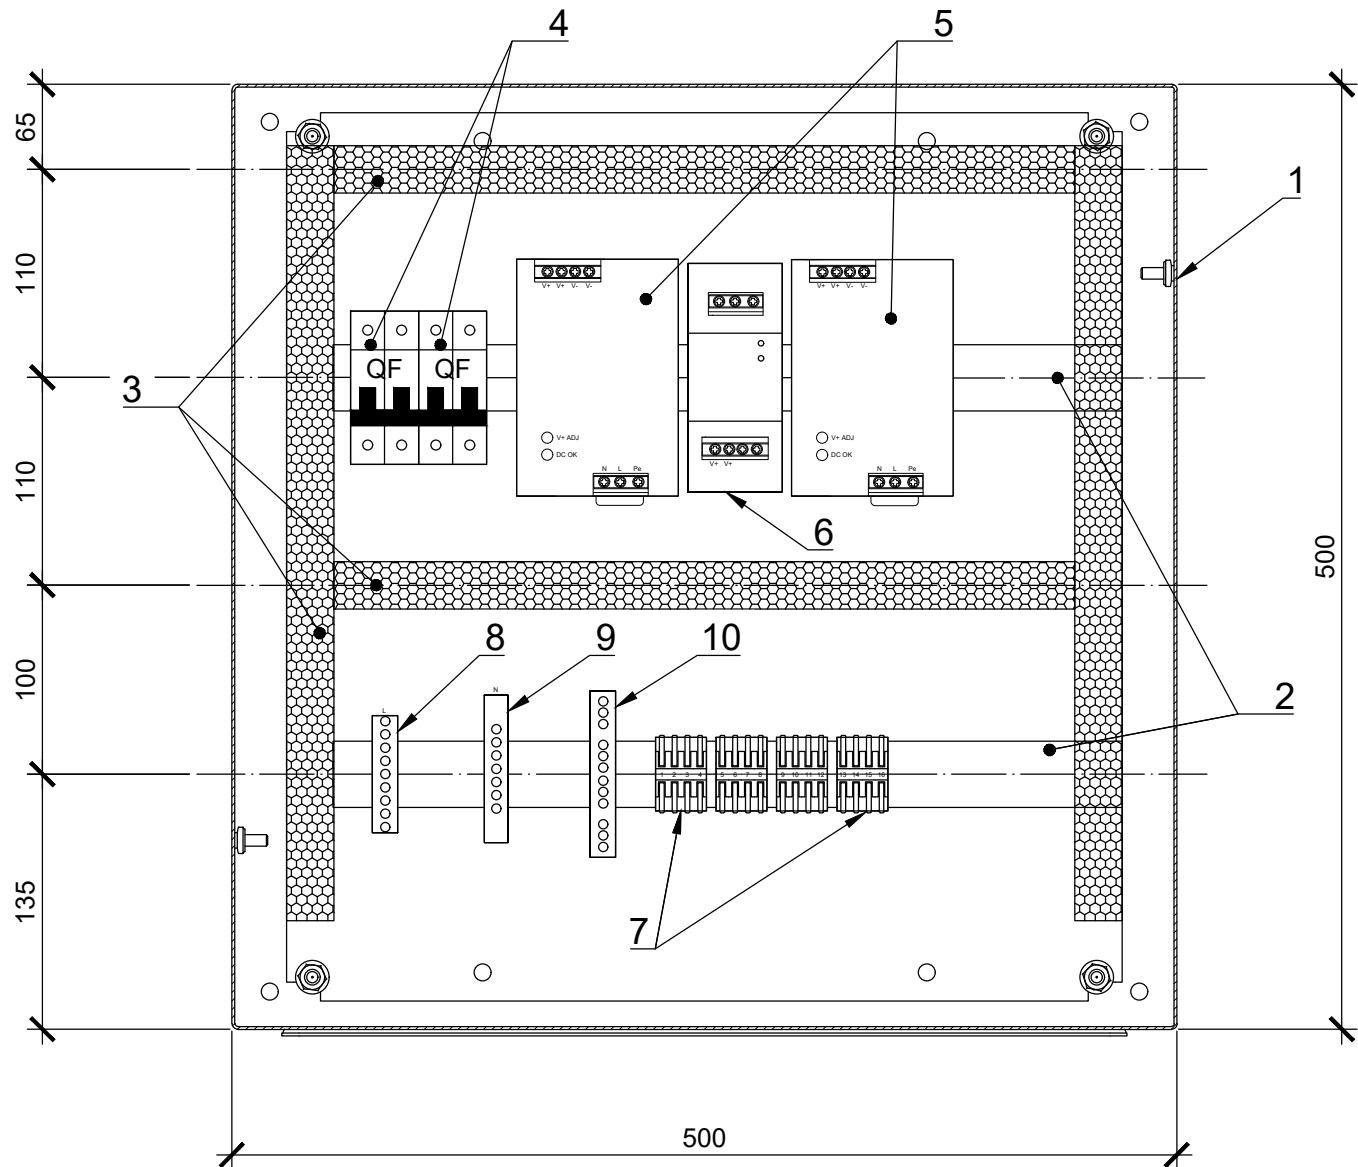

Вид снизу

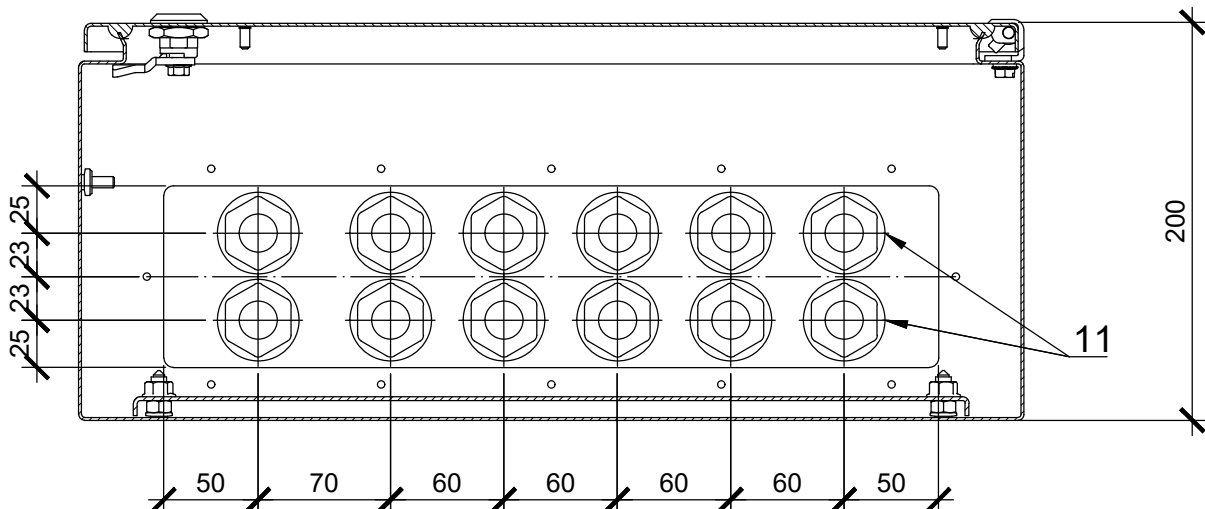


Примечание:
1. Данный чертеж относится к шкафу № АВР.1
2. Всего шкафов - 1 шт..

Спецификация

№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Изготовитель	Количество
1	Щит монтажный	Шкаф ST с монтаж. платой 500х500х200мм от IP65-до IP66 IK10 R5ST0552	DKC	1
2	DIN-рейка, высота 35 мм, глубина 7,5 мм, длина 1,0 м	EMS-DIN-7.5-1000	Elbox	1
3	Короб перфорированный	RL6 25х40	DKC	2.0 м
4	Выключатель автоматический двухполюсный	10A C BA47-29-2C10-УХЛ3 318240	КЭАЗ	2
5	Источник питания импульсный 480Вт 24В	20А ИП-502 52057DEK	Dekraft	2
6	Модуль резервирования	20А DPSRED20A	DKC	1
7	Клемма	СМК 222-424D проходная 4-полюсная, с крепл. на DIN-рейку (0,08-4 кв мм), 07-5237	REXANT	4
8	Шина L фаза корпусный изолятор на DIN-рейку	ШНИ-6х9-8-К-Ср YNN10-69-8KD-K02	IEK	1
9	Шина N ноль комбинированный DIN-изолятор типа Стойка	ШНИ-8х12-6-КС-С YNN10-812-6DP-K07	IEK	1
10	Шина ЗЕМЛЯ в корпусе изолированная на DIN-рейку	ШНИ-6х9-12-К-3 YNN10-69-12KD-K06	IEK	1
11	Ввод кабельный (под кабель D13-18 мм)	IP68 PG-21	Cabeus	12
12	Провод белый 2,5 мм2	ПугВ нг(А)-LS 1х2,5 Б	Дмитров-Кабель	30 м
13	Провод черный 2,5 мм2	ПугВ нг(А)-LS 1х2,5 Ч	Дмитров-Кабель	30 м
14	Провод желто-зеленый 2,5 мм2	ПугВ нг(А)-LS 1х2,5 Ж/З	Дмитров-Кабель	15 м

Схема электрических соединений

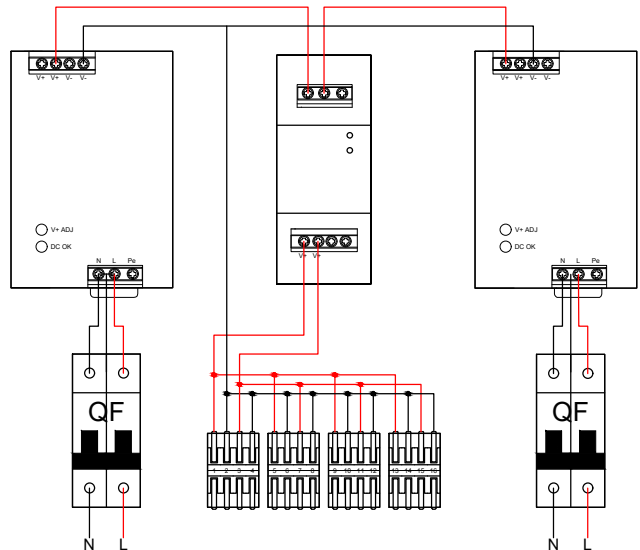

							10/2024-77824-РД/АСДК.АВР
							Иркутская ГЭС
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал	Максимович В.А.						
Проверил	Зарутин А.С.						
Н. контр.	Козлов Р.В.						
ГИП	Козлов Р.В.						
						Шкаф электрический. АВР.1	Стадия Р
							Лист 1
						Общий вид. Схема электрических соединений.	Листов 1
							ООО НПП "ГЕОС"
							2025