

Согласовано	АСО	Найфатьяева П.П., ПО С.И.И.И. Федорова	Взам. инв.№	Подпись и дата	Инв.№ подл.

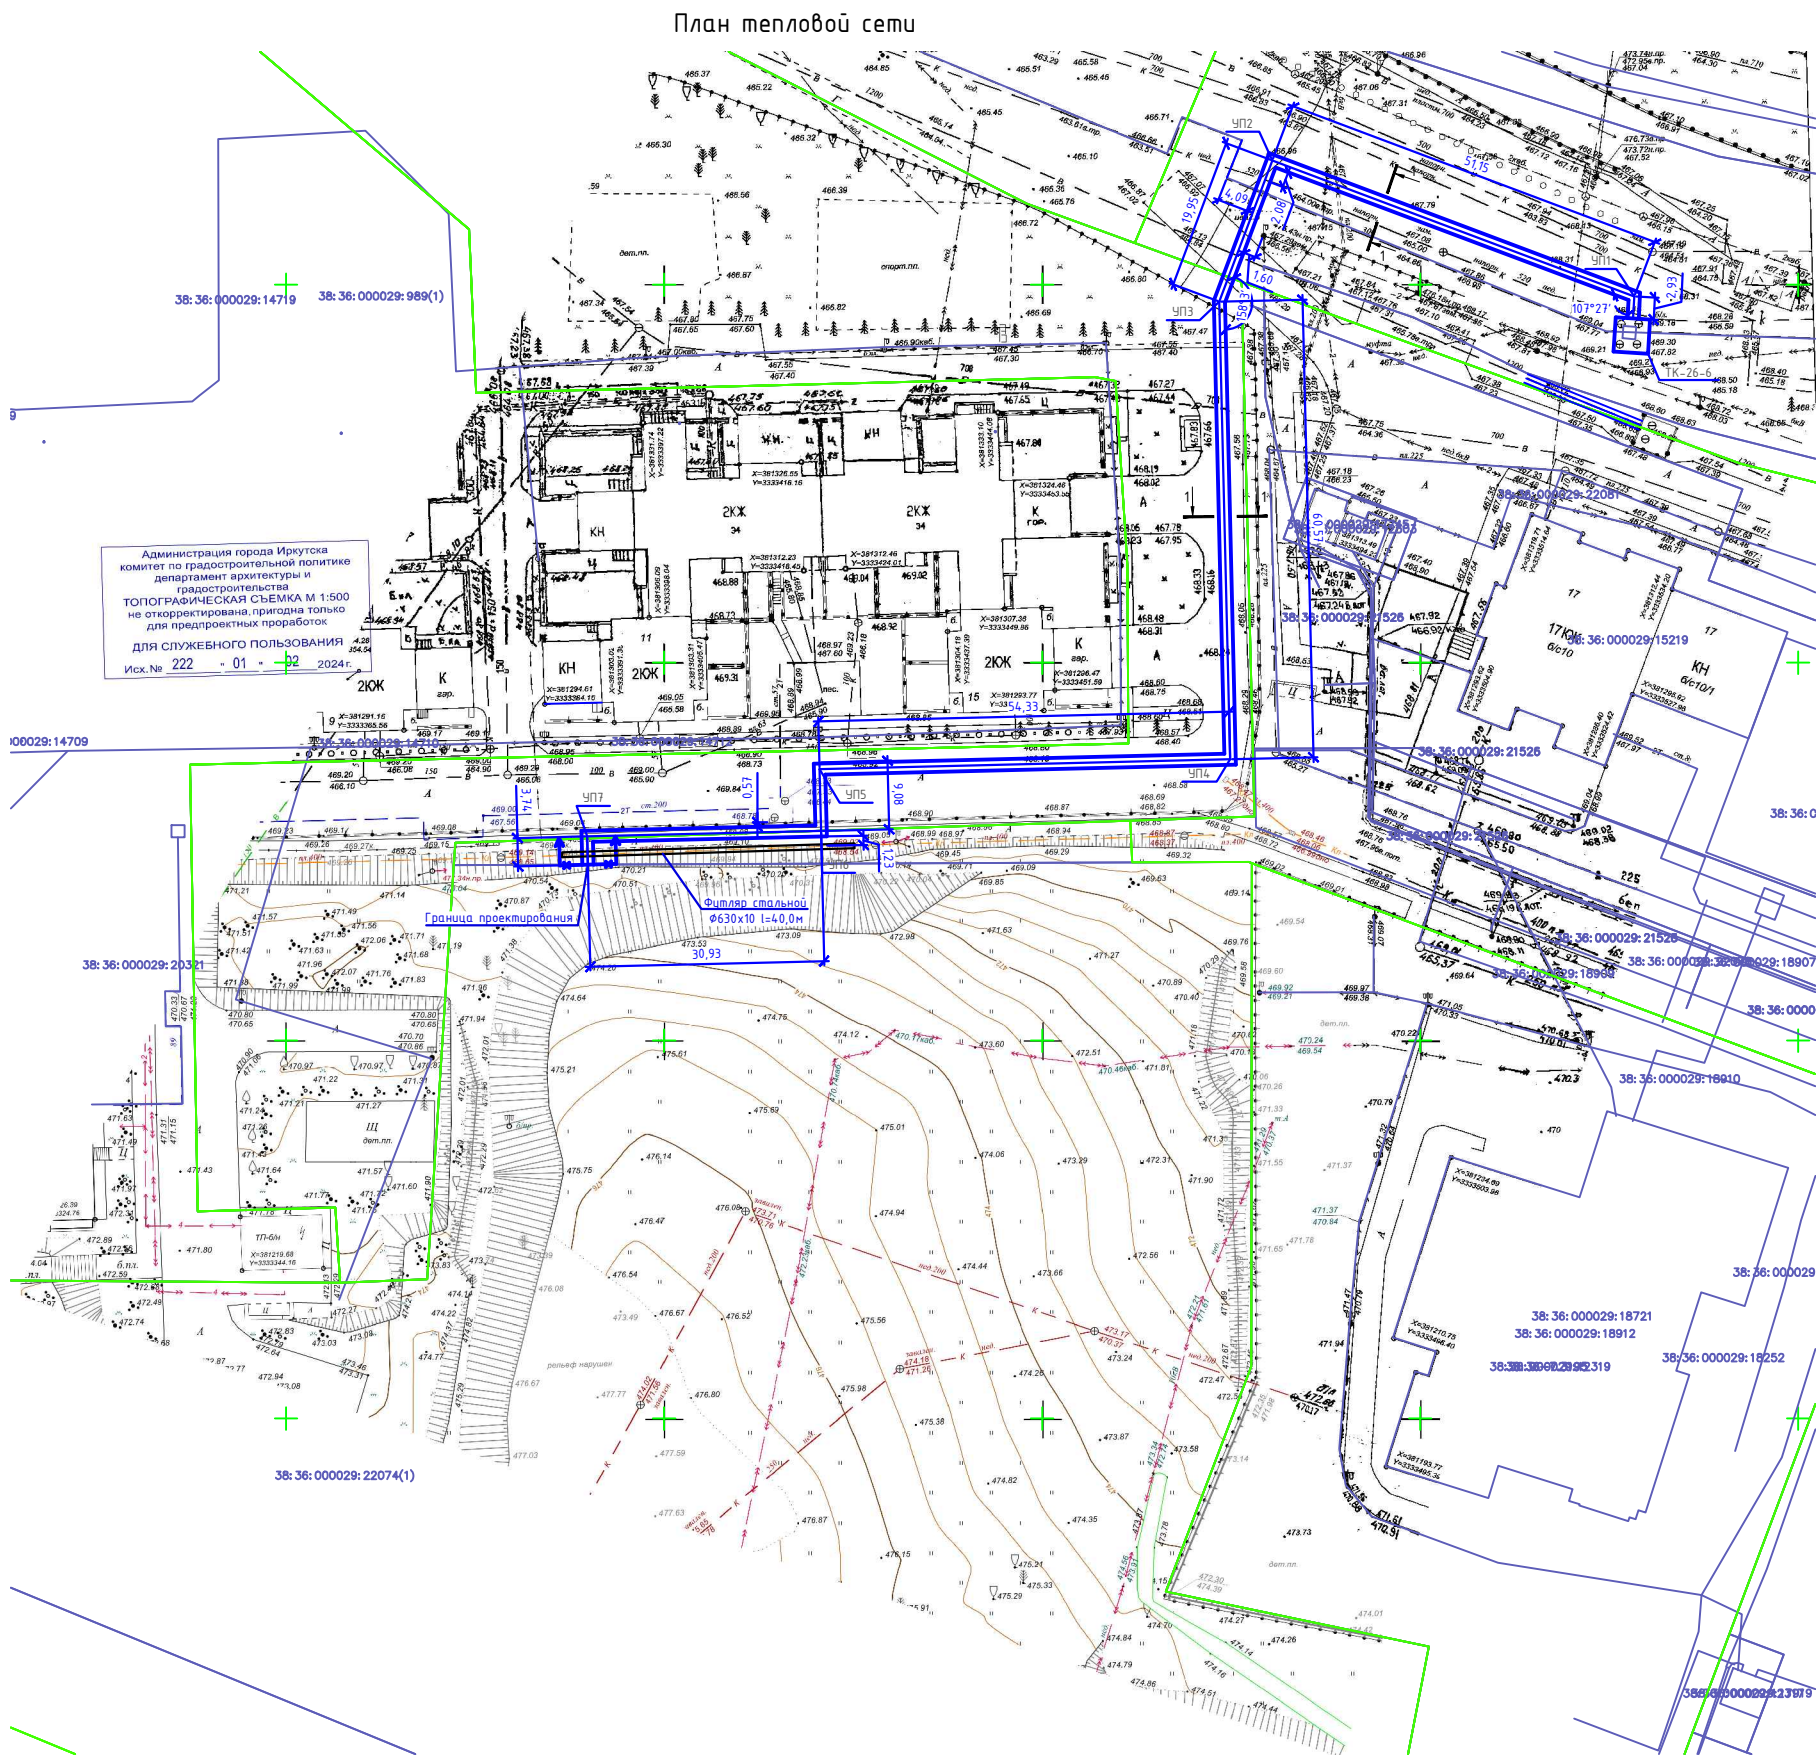


Таблица координат


№ п/п	X	Y
ТК-26-6 (край камеры)	381345,56	3333528,18
УП1	381348,47	3333528,34
УП2	381366,45	3333480,46
УП3	381347,77	3333473,44
УП4	381287,22	3333474,88
УП5	381285,93	3333420,56
УП6	381277,75	3333420,76
УП7	381277,02	3333389,84
Гр. проект.	381273,27*	3333389,92*

- 38:36:000029:15219 - Границы земельных участков;
- — — — — Существующая подземная тепловая сеть;
- — — — — Проектируемая подземная тепловая сеть
- ТК — Тепловая камера
- X — — — — — Опора неподвижная;
- — — — — Граница проектирования.

Ситуационный план



1-1

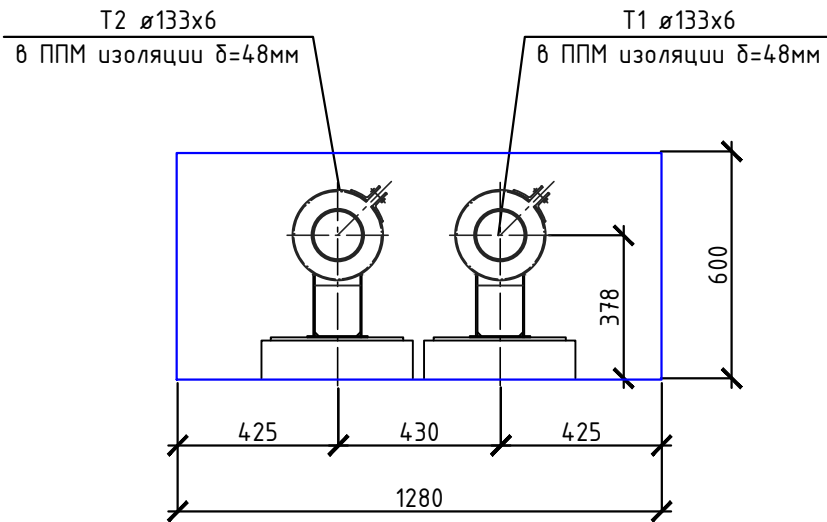

- Примечание:
- План разработан на основе, предоставленной заказчиком;
 - Система высот - Балтийская 1977г;
 - Система координат - МСК 38.
 - Протяженность тепловой сети составляет 232,68 м.

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"						000-2БЭК (НИТЭЦ)-АВТ		
						«Тепловая сеть от ТК-26-6 до границы земельного участка Заявителя»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	План тепловой сети. М 1:500	Стадия	Лист
Разраб.	Новодрицкая	28.02.24					Лист	Листов
Проверил	Гаврилов	28.02.24					ПП	1
Нач. отд.	Петрова	28.02.24						
ГИП	Гармазов	28.02.24						
Н.контр.	Гаврилов	28.02.24						

