4944-ЭТ.02

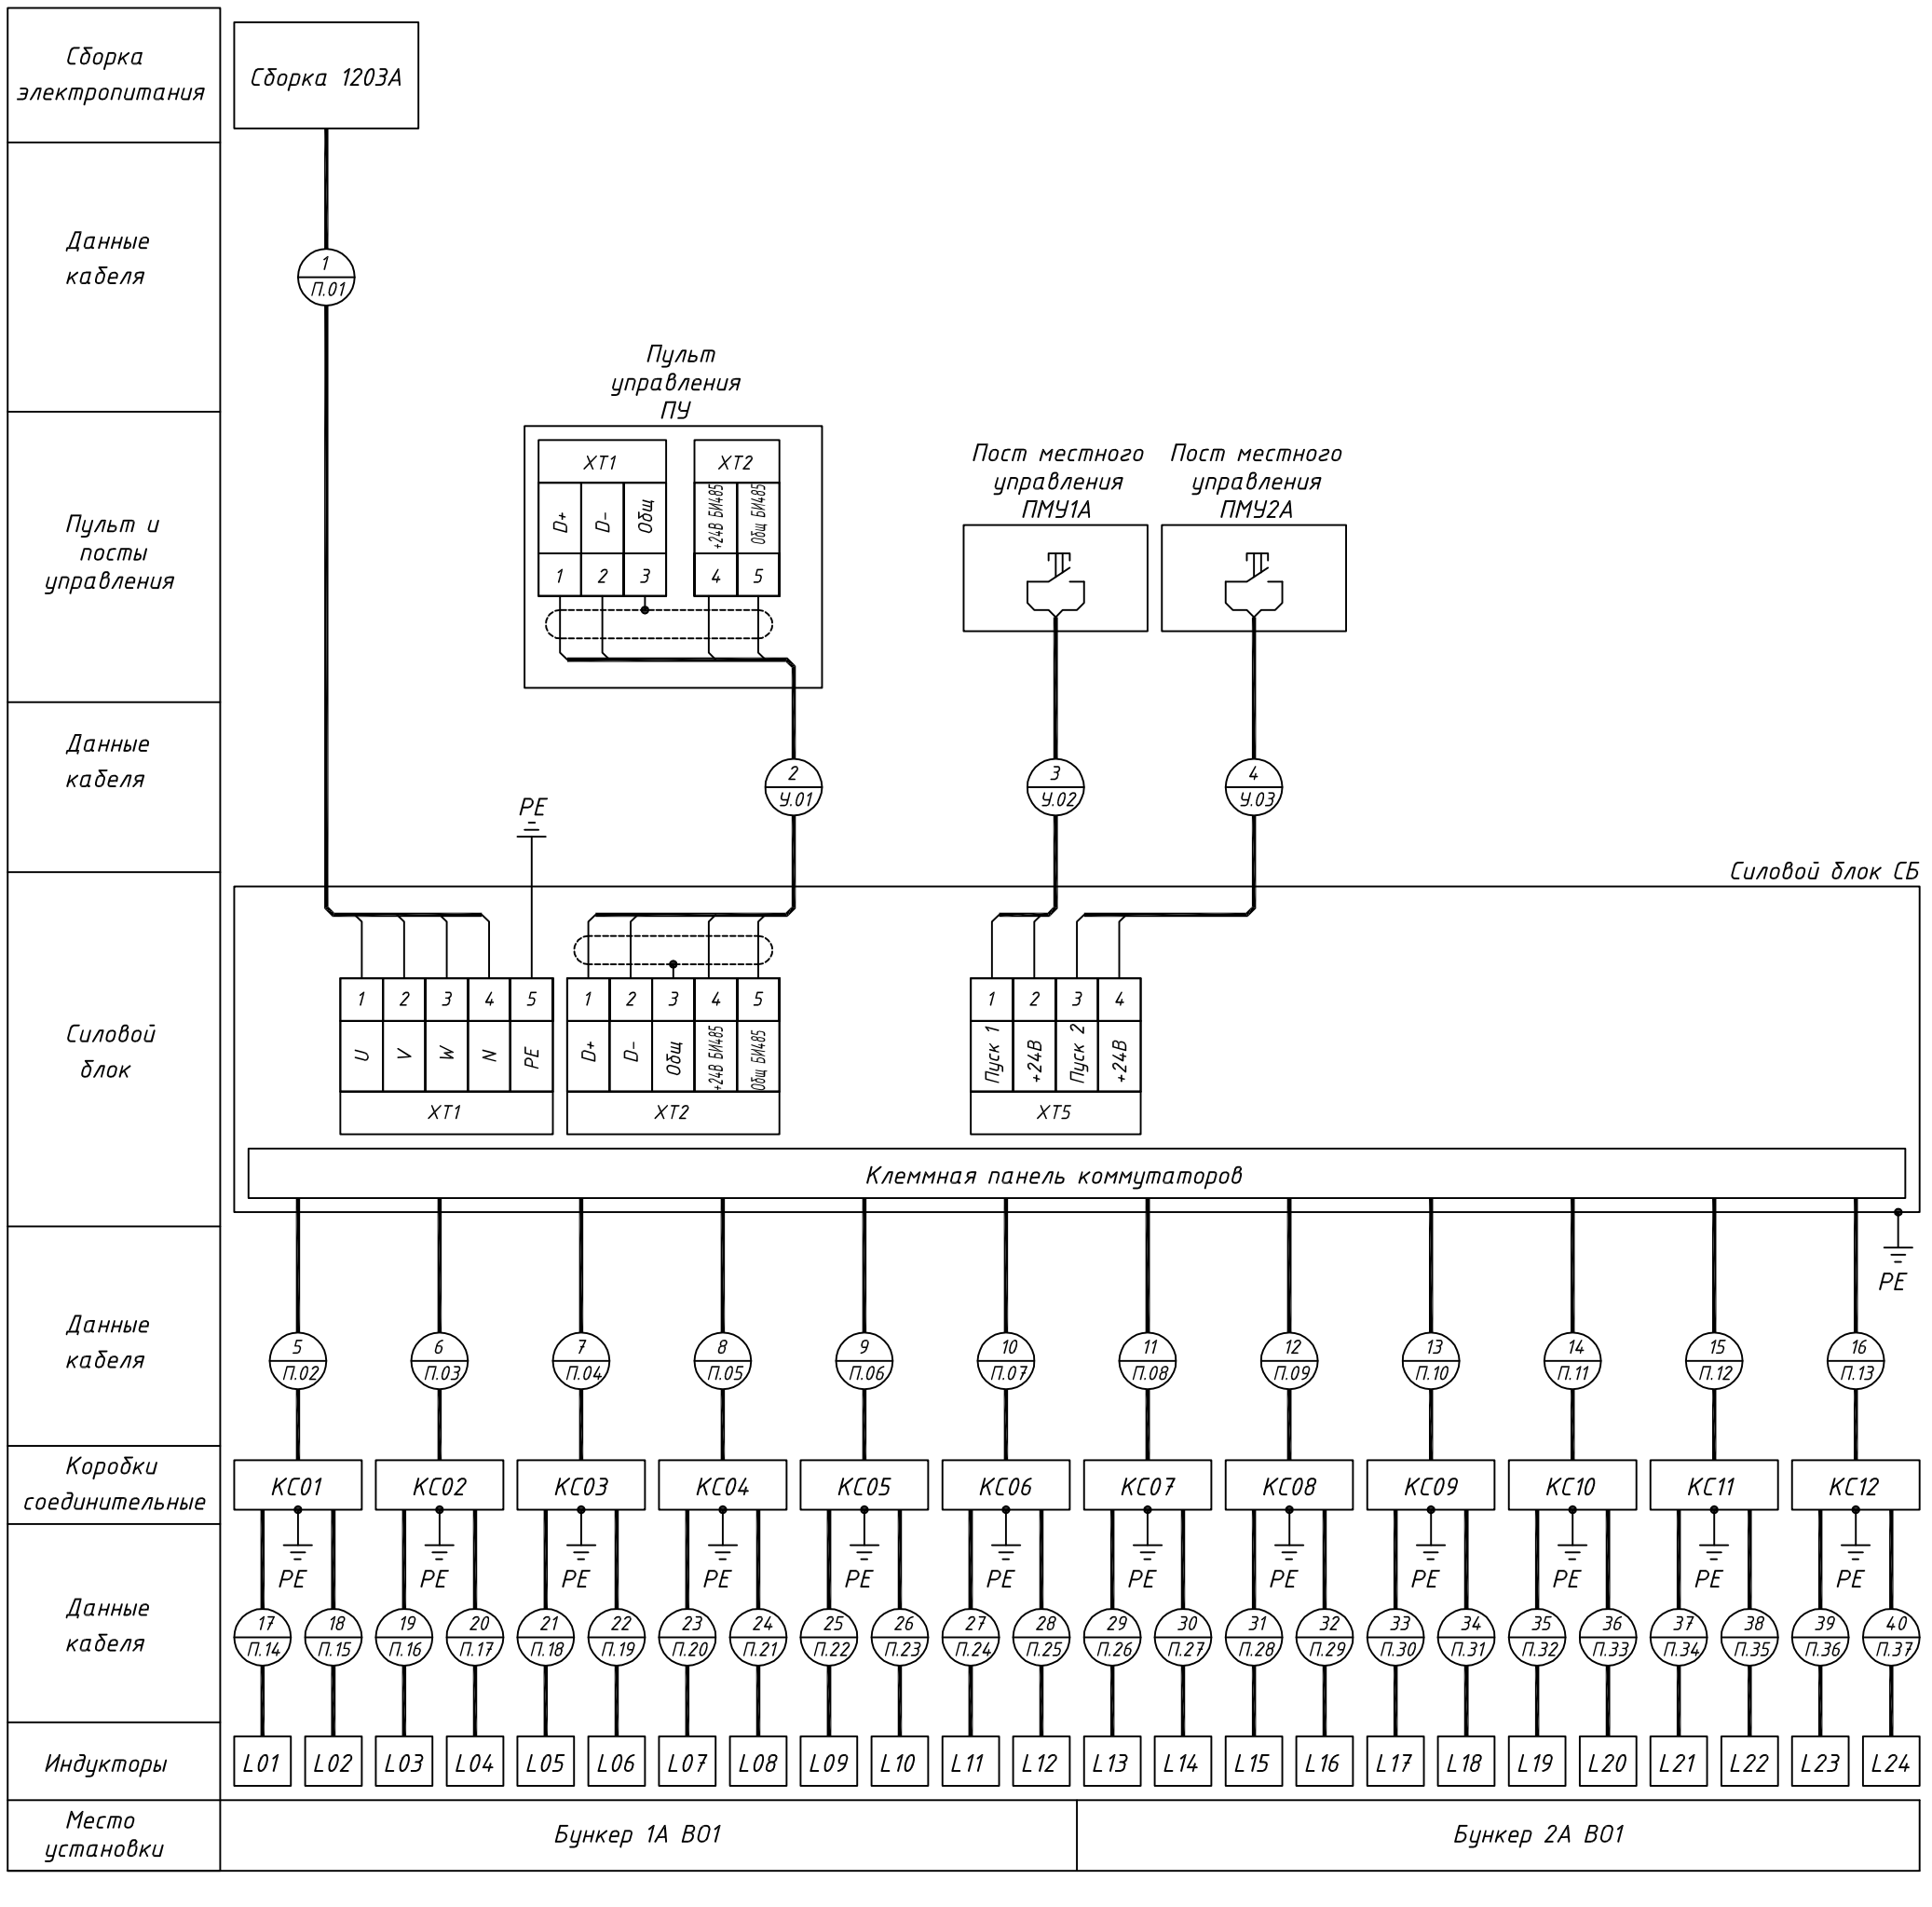

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Ед. изм.	Примечание
СБ	Силовой блок. Магнитно-импульсная установка ИМ4-1,8-12 ТУ У3.01-19289902-170-98	1	шт.	В компл. ИМ4-1,8-12
ПУ	Пульт управления. Магнитно-импульсная установка ИМ4-1,8-12 ТУ У3.01-19289902-170-98	1	шт.	В компл. ИМ4-1,8-12
ПМУ1А, ПМУ2А	Пост управления кнопочный взрывозащищенный КУ-91-РВ1В ТУ 16-526.201-75	2	шт.	
КС01-КС12	Коробка соединительная. Магнитно-импульсная установка ИМ4-1,8-12 ТУ У3.01-19289902-170-98	12	шт.	В компл. ИМ4-1,8-12
L01-L24	Механизм исполнительный (индуктор и плита). Магнитно-импульсная установка ИМ4-1,8-12 ТУ У3.01-19289902-170-98	24	шт.	В компл. ИМ4-1,8-12
	Провод ПуГВ-1х6 Ж-З (желто-зеленый)	260	м.	
	Наконечник кабельный медный 6-5-4-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80	26	шт.	
	Болт М5х30	13	шт.	
	Гайка шестигранная М5	13	шт.	
	Шайба плоская М5	26	шт.	
	Труба гофрированная ПВХ с зондом d=16мм.	260	м.	IEK
	Скоба метал. двухлапковая Dy=16мм.	260	шт.	IEK
	Дюбель У658	520	шт.	

1. Номера разъемов и номера клемм в силовом блоке СБ для подключения кабелей уточнить при монтаже согласно технической документации поставляемой в комплекте с установкой магнитно-импульсной.
2. Силовой блок СБ и соединительные коробки КС заземлить проводом ПуГВ-1х6. Провод подключить к зажимам защитного заземления на силовом блоке, соединительных коробках и к болтам на существующей полосе контура заземления в помещениях где устанавливается электрооборудование. Болты на полосе заземления закрепить сваркой по месту.
3. Провод заземления от силового блока СБ и соединительных коробок КС до полосы заземления проложить в гофротрубе Dy=16мм., гофротрубу крепить скобами, скобы крепить дюбелями по месту.
4. Данные кабелей см. кабельный журнал 4944-ЭТ.КЖ.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	4944-ЭТ.02		
						ТЭЦ-10 ПАО "Иркутскэнерго"		
Разраб.		Берендяев			04.18	Вагоноопрокидыватель. 140024. Техническое перевооружение бункеров ВО №1 с устройством магнитно-импульсной установки очистки стенок	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Ващенко			04.18		Р		1
Нач. ПКО		Ващенко			04.18				
Н. контр.		Суслов			04.18	Схема электрическая подключений	ПКО АО "Иркутскэнергоремонт"		

Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.