

Общество с ограниченной ответственностью
«Модульные Системы Торнадо»

ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск"

Турбоагрегат ст.№2 P50-130
(инв.№0401567)

Автоматизированная система управления
технологическими процессами

Том 4. Техническое обеспечение

Схема соединений внешних проводов в части ПТК

АБНС.358.С4


Согласовано			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата

АБНС.358.С4

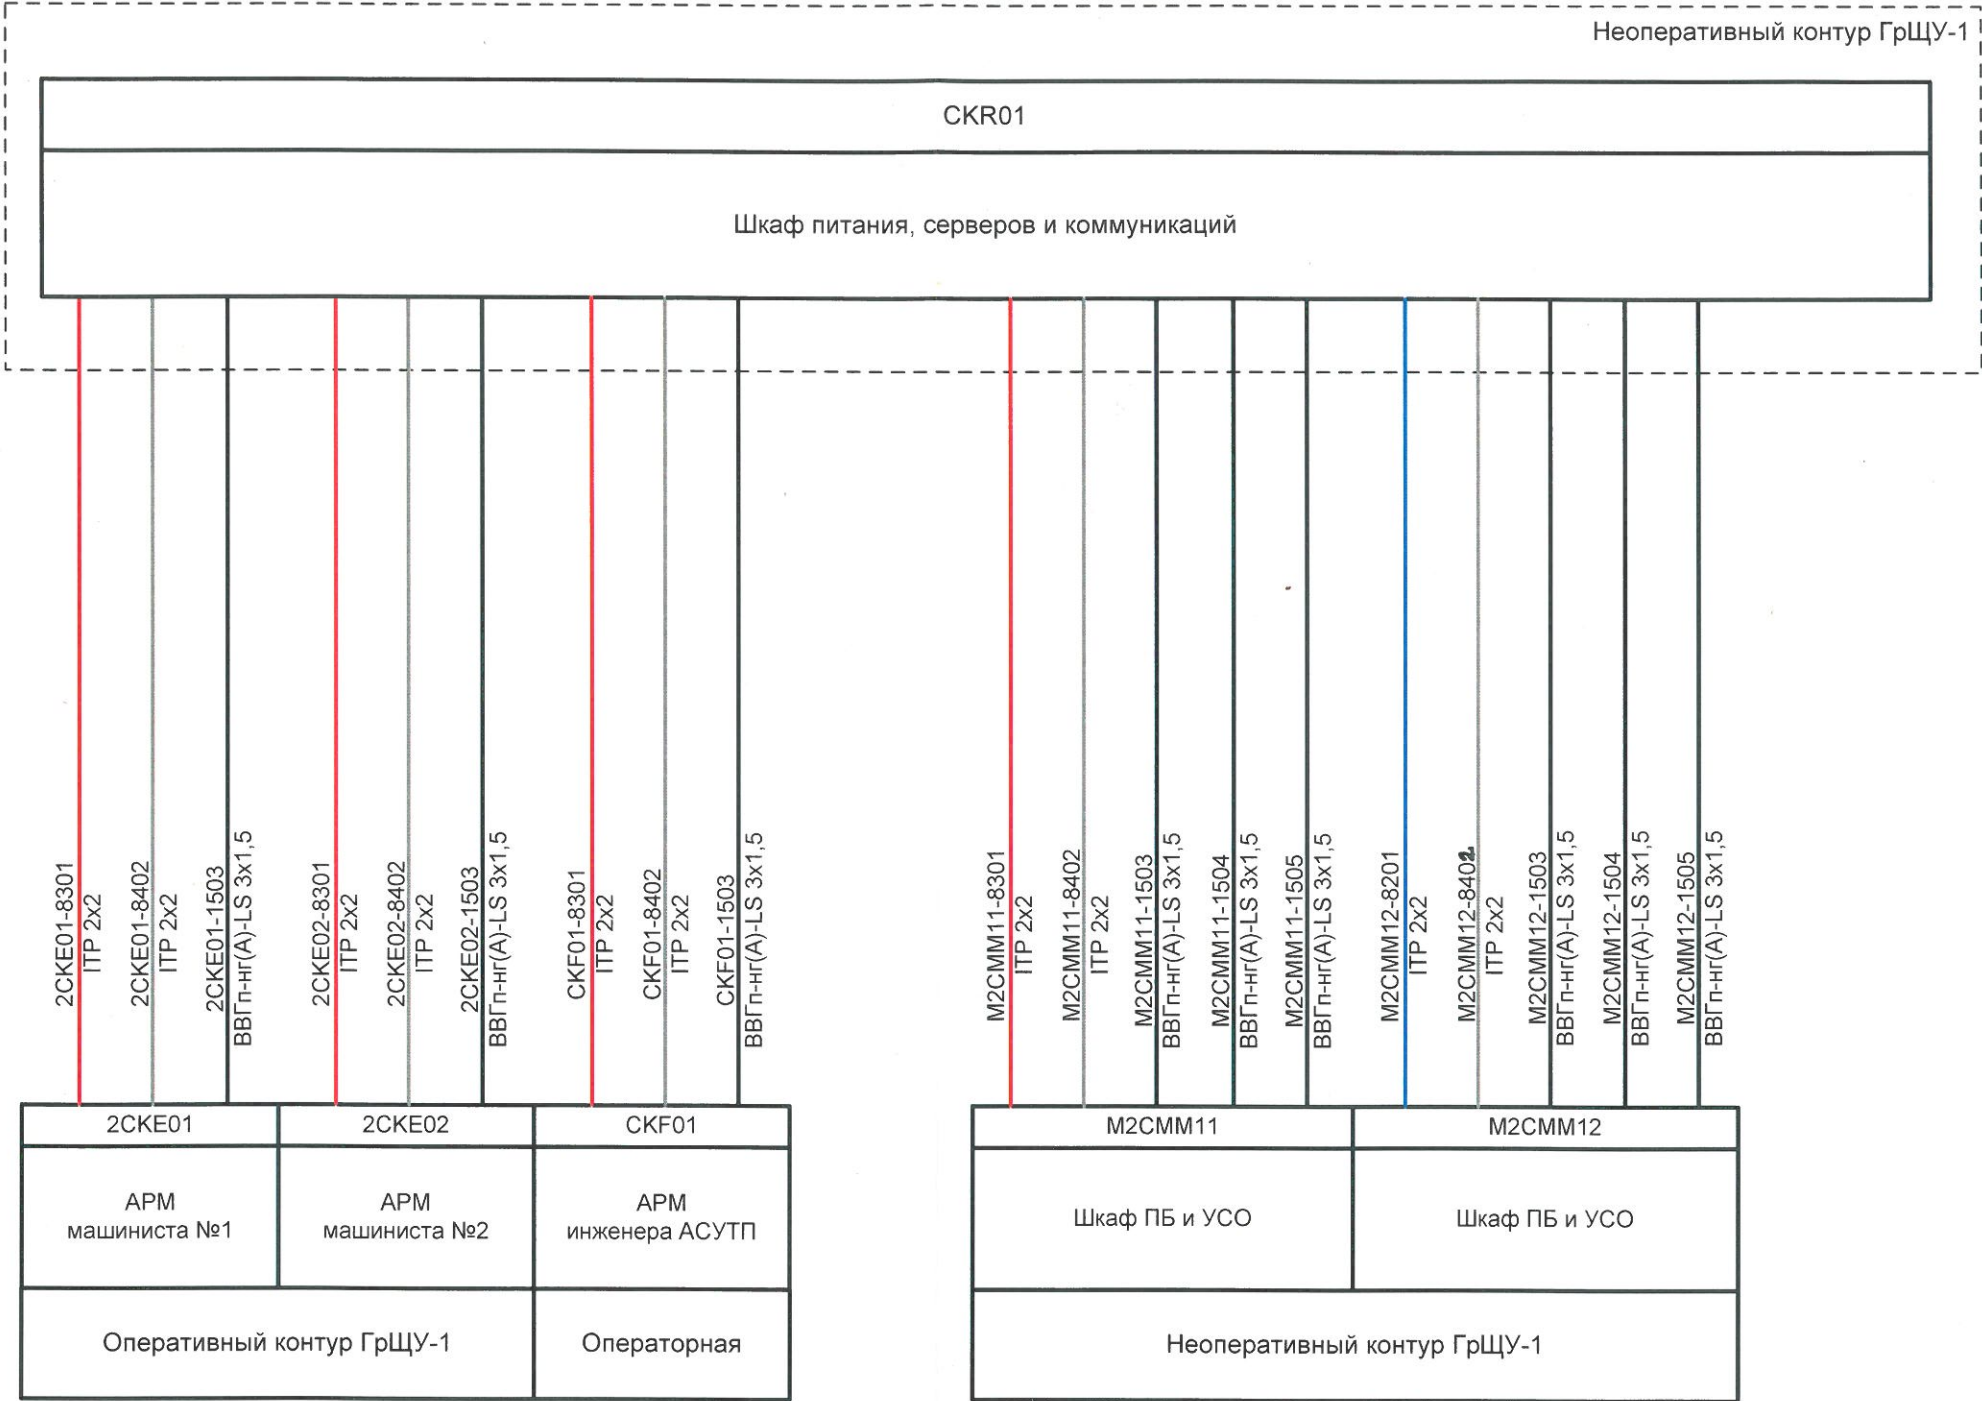

Сокращения:
АРМ – автоматизированное рабочее место;
АСУТП – автоматизированная система управления технологическими процессами;
ПБ – процессорный блок;
ПТК – программно-технический комплекс;
УСО – устройство связи с объектом.

Примечание:
1. KKS кабеля соответствует следующему функциональному назначению:
15** – кабели электропитания;
82** – кабели Ethernet, синяя сеть;
83** – кабели Ethernet, красная сеть;
84** – кабели Ethernet, белая сеть.

						АБНС.358.С4			
						Автоматизированная система управления технологическими процессами т/а ст.№2 ТЭЦ АО «Русал Ачинск»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разработал	Пронина				09.22	Стадия	Лист	Листов	
Проверил	Кононов				09.22				
Нач.отдела	Журавлева				09.22				
						Р	1	1	
Н.контроль	Катина				09.22	Схема соединений внешних проводок в части ПТК		ООО "Модульные Системы Торнадо"	
Утвердил	Кулагин				09.22				