

**РЕКОНСТРУКЦИЯ: ПС 35/10 КВ «САЛТЫКОВО»,  
СТРОИТЕЛЬСТВО: ПС 35/10 КВ «КС-2К» (2\*6,3 МВА), ВЛ 35 КВ  
«САЛТЫКОВО - КС-2К», ОТПАЕЧНОЙ ВЛ 35 КВ ОТ ВЛ 35 КВ  
«САЛТЫКОВО-ПЕТРОПАВЛОВСК», ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»**

**РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Отпаечная ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ «Салтыково – Петропавловск»**

**Одноцепный участок ПК0+00.00 - ПК10+20.09  
Расстановка опор. Пересечения и переустройства**

**ИЦ-2022/125.3-РОЗ**

Технический директор

Заместитель технического  
директора





А.А. Зверев



А.В. Еремин



РОССИЯ  
Иркутская область

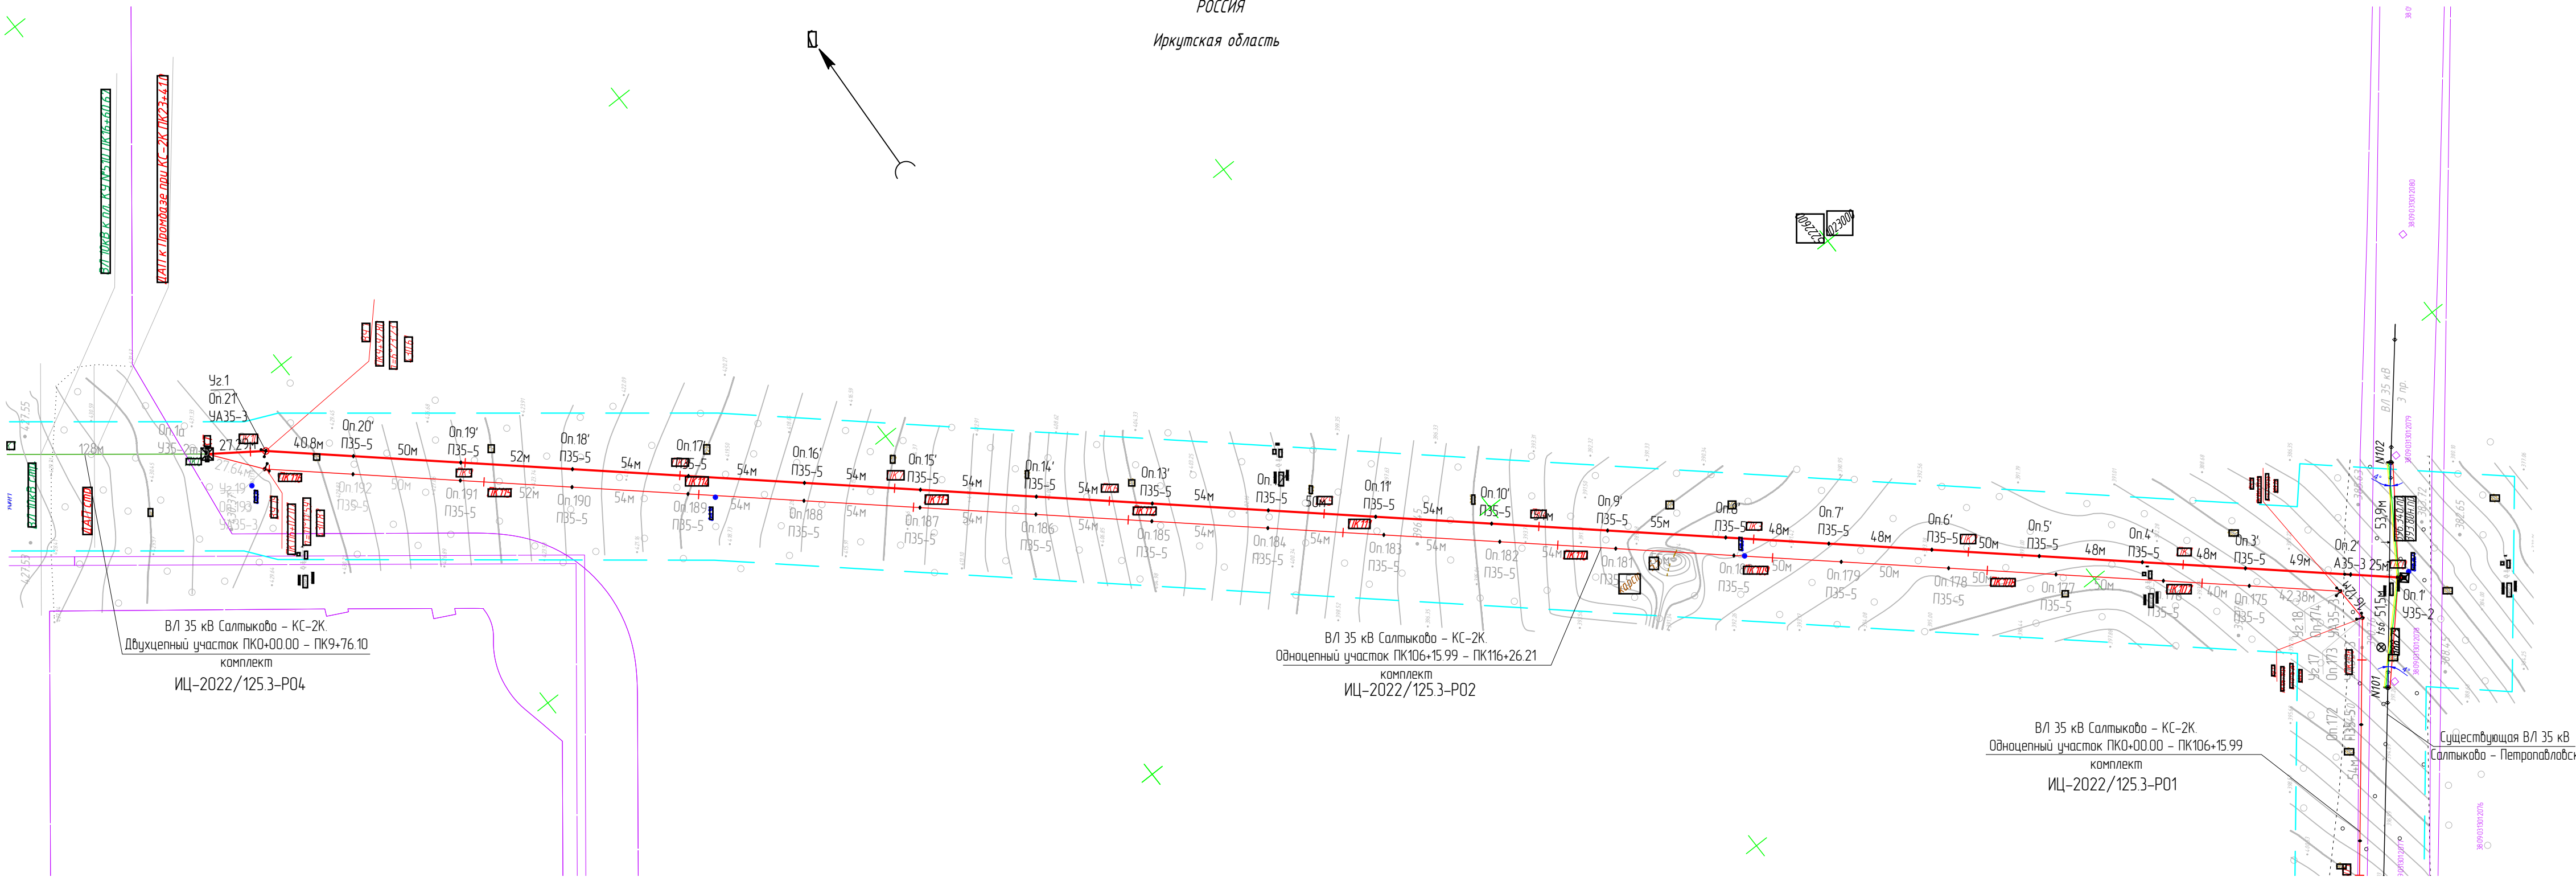

ВЛ 35 кВ Салтыково - КС-2К.  
Двухцепный участок ПК0+00.00 - ПК9+76.10  
комплект  
ИЦ-2022/125.3-Р04

ВЛ 35 кВ Салтыково - КС-2К.  
Одноцепный участок ПК106+15.99 - ПК116+26.21  
комплект  
ИЦ-2022/125.3-Р02

ВЛ 35 кВ Салтыково - КС-2К.  
Одноцепный участок ПК0+00.00 - ПК106+15.99  
комплект  
ИЦ-2022/125.3-Р01

Масштаб 1:2000

Для согласования


ИЦ-2022/125.3-Р03

Реконструкция: ПС 35/10 кВ "Салтыково", строительство: ПС 35/10 кВ "КС-2К" (2\*6,3 МВА),  
ВЛ 35 кВ "Салтыково-КС-2К", отпаячной ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ "Салтыково-Петропавловск",  
для технологического присоединения ПАО "Газпром"

Разраб.	Степанова	Подп.	12.22	Отпаячная ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ "Салтыково-Петропавловск"	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Халияев	Подп.	12.22	Одноцепный участок ПК0+00.00 - ПК10+20.09	РД	2	
Проверил	Павлов	Подп.	12.22	Расстановка опор. Пересечения и перестройства			

Н.контр.	Мухаметгалеева	Подп.	12.22	План трассы проектируемой ВЛ 35 кВ	ООО "ИЦ "Евросибэнерго"		
----------	----------------	-------	-------	------------------------------------	-------------------------	--	--

Согласовано					
Взам. инж. №					
Подп. и дата					
Инф. № подл.					

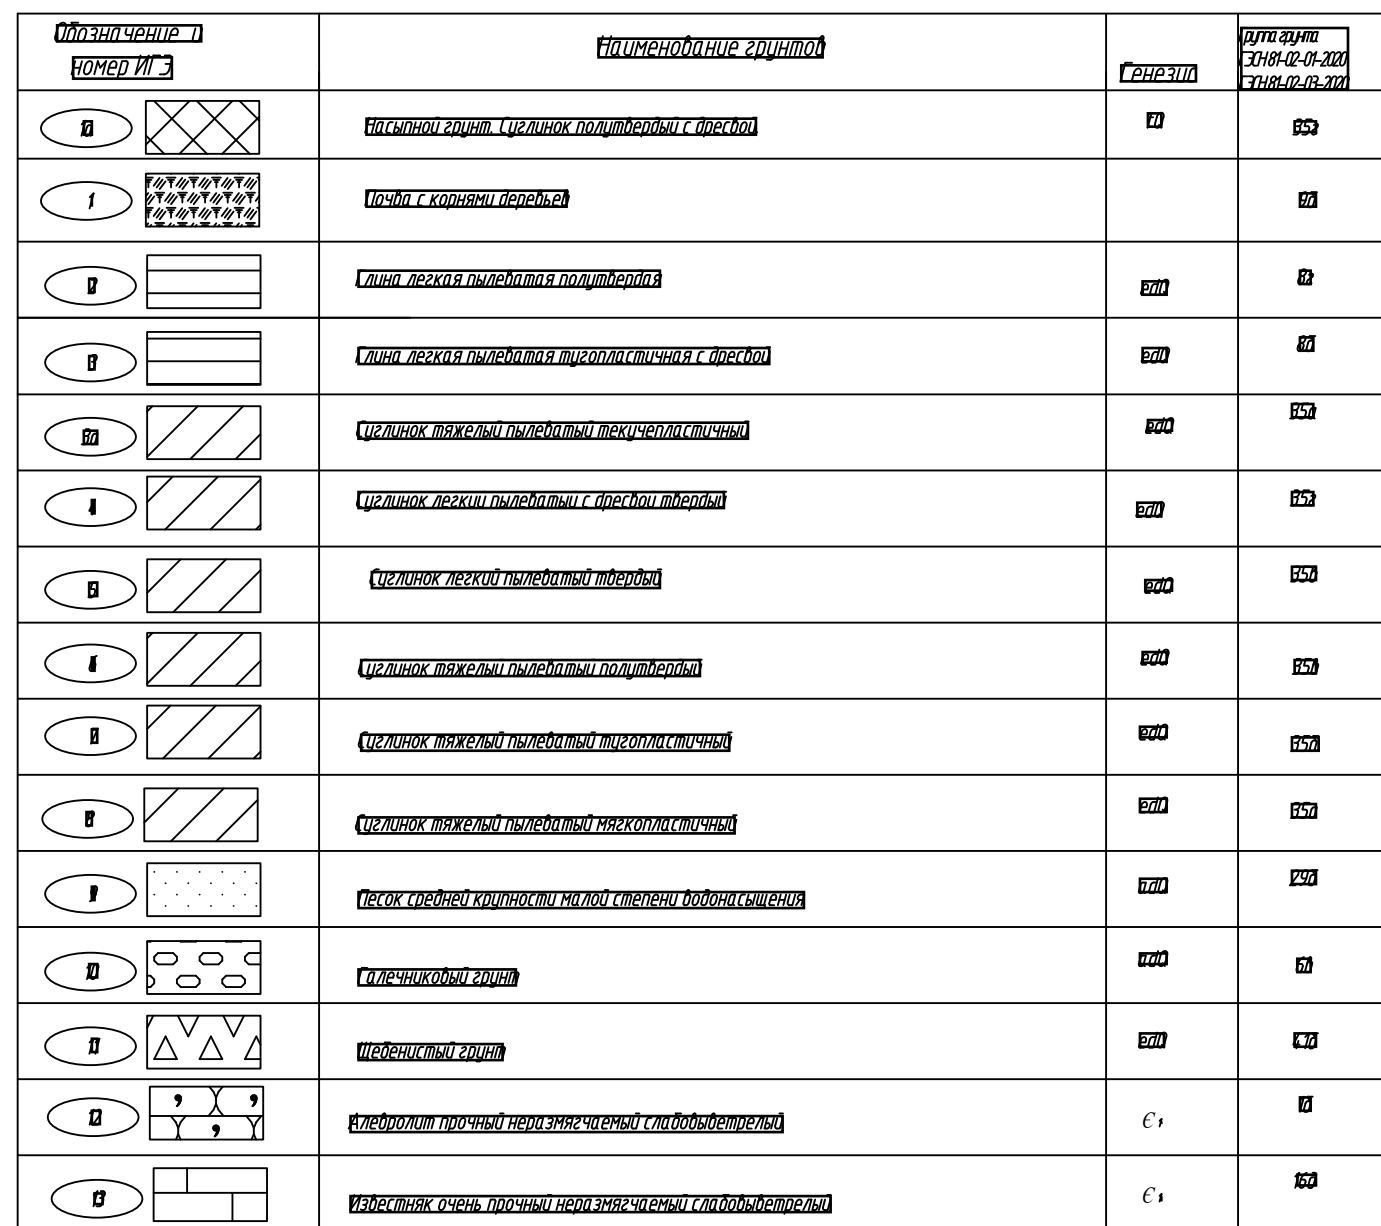

— — I — граница нормативной глубины сезонного промерзания грунтов  
берг-штрих направлен в сторону сезонномерзлых грунтов.

Итоговая граница установлена

50 Категория грунтов по трудности разработки  
по ГОСТ 81-02-01-2020, приложение Г

**В** Геологический индекс

1 Номер инженерно-геологического элемента

**Геологические разработки**


**ΚΟΛΥΜΗ**

*Глубина залегания кроули слоя, м*

гство отбора пробы нарушенной структуры, глубина отбора

Место отбора пробы ненарушенной структуры, глубина отбора

а задосяскыжыны, м

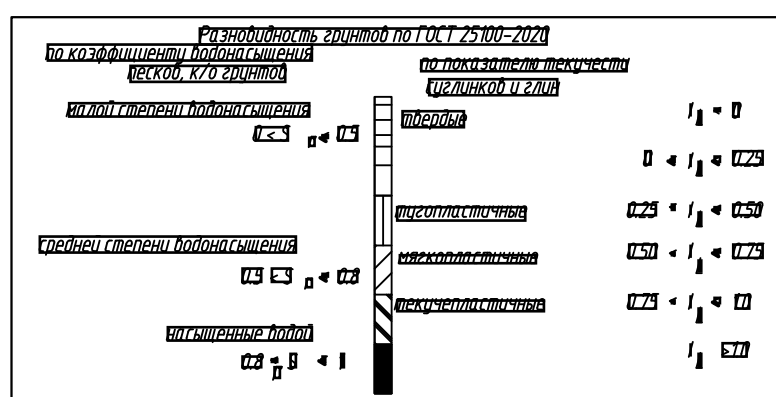

**Примечания**

Профиль составлен по материалам инженерно-геодезических изысканий  
выполненных ООО "СЕРВИСТА" в июле 2022 года  
Система высот: Балтийская, 1977г

Для согласования

ИЦ-2022/125.3-Р03

						<b>ИЦ-2022/1253-P03</b>
						Реконструкция ПС 35/10 кВ "Сотыково", строительство ПС 35/10 кВ "КЗ-ЭК" (2*6,3 МВА), ВЛ 35 кВ "Сотыкова-КЗ-ЭК", оптический ВЛ 35 кВ от ВЛ/ПС 35 кВ "Сотыкова-Петропавловск"; для технологического присоединения ИАО "Газпром"
Изн.	Концл.	Актс.	N док.	Подп.	Дата	Уплачено ВЛ 35 кВ от ВЛ/ПС 35 кВ "Сотыкова-Петропавловск"
Разрбд		Стелпанова		[подпись]	12.22	Стоимость
Генпр		Халияев		[подпись]		Лист
Провврвл		Павлов		[подпись]	12.22	РД
						3
Нконпрт		Мухометово		[подпись]	12.22	Расстановка опор по профилю от ан НТ в ан НП*
						ООО "ИЦ "Арктикэнерго"