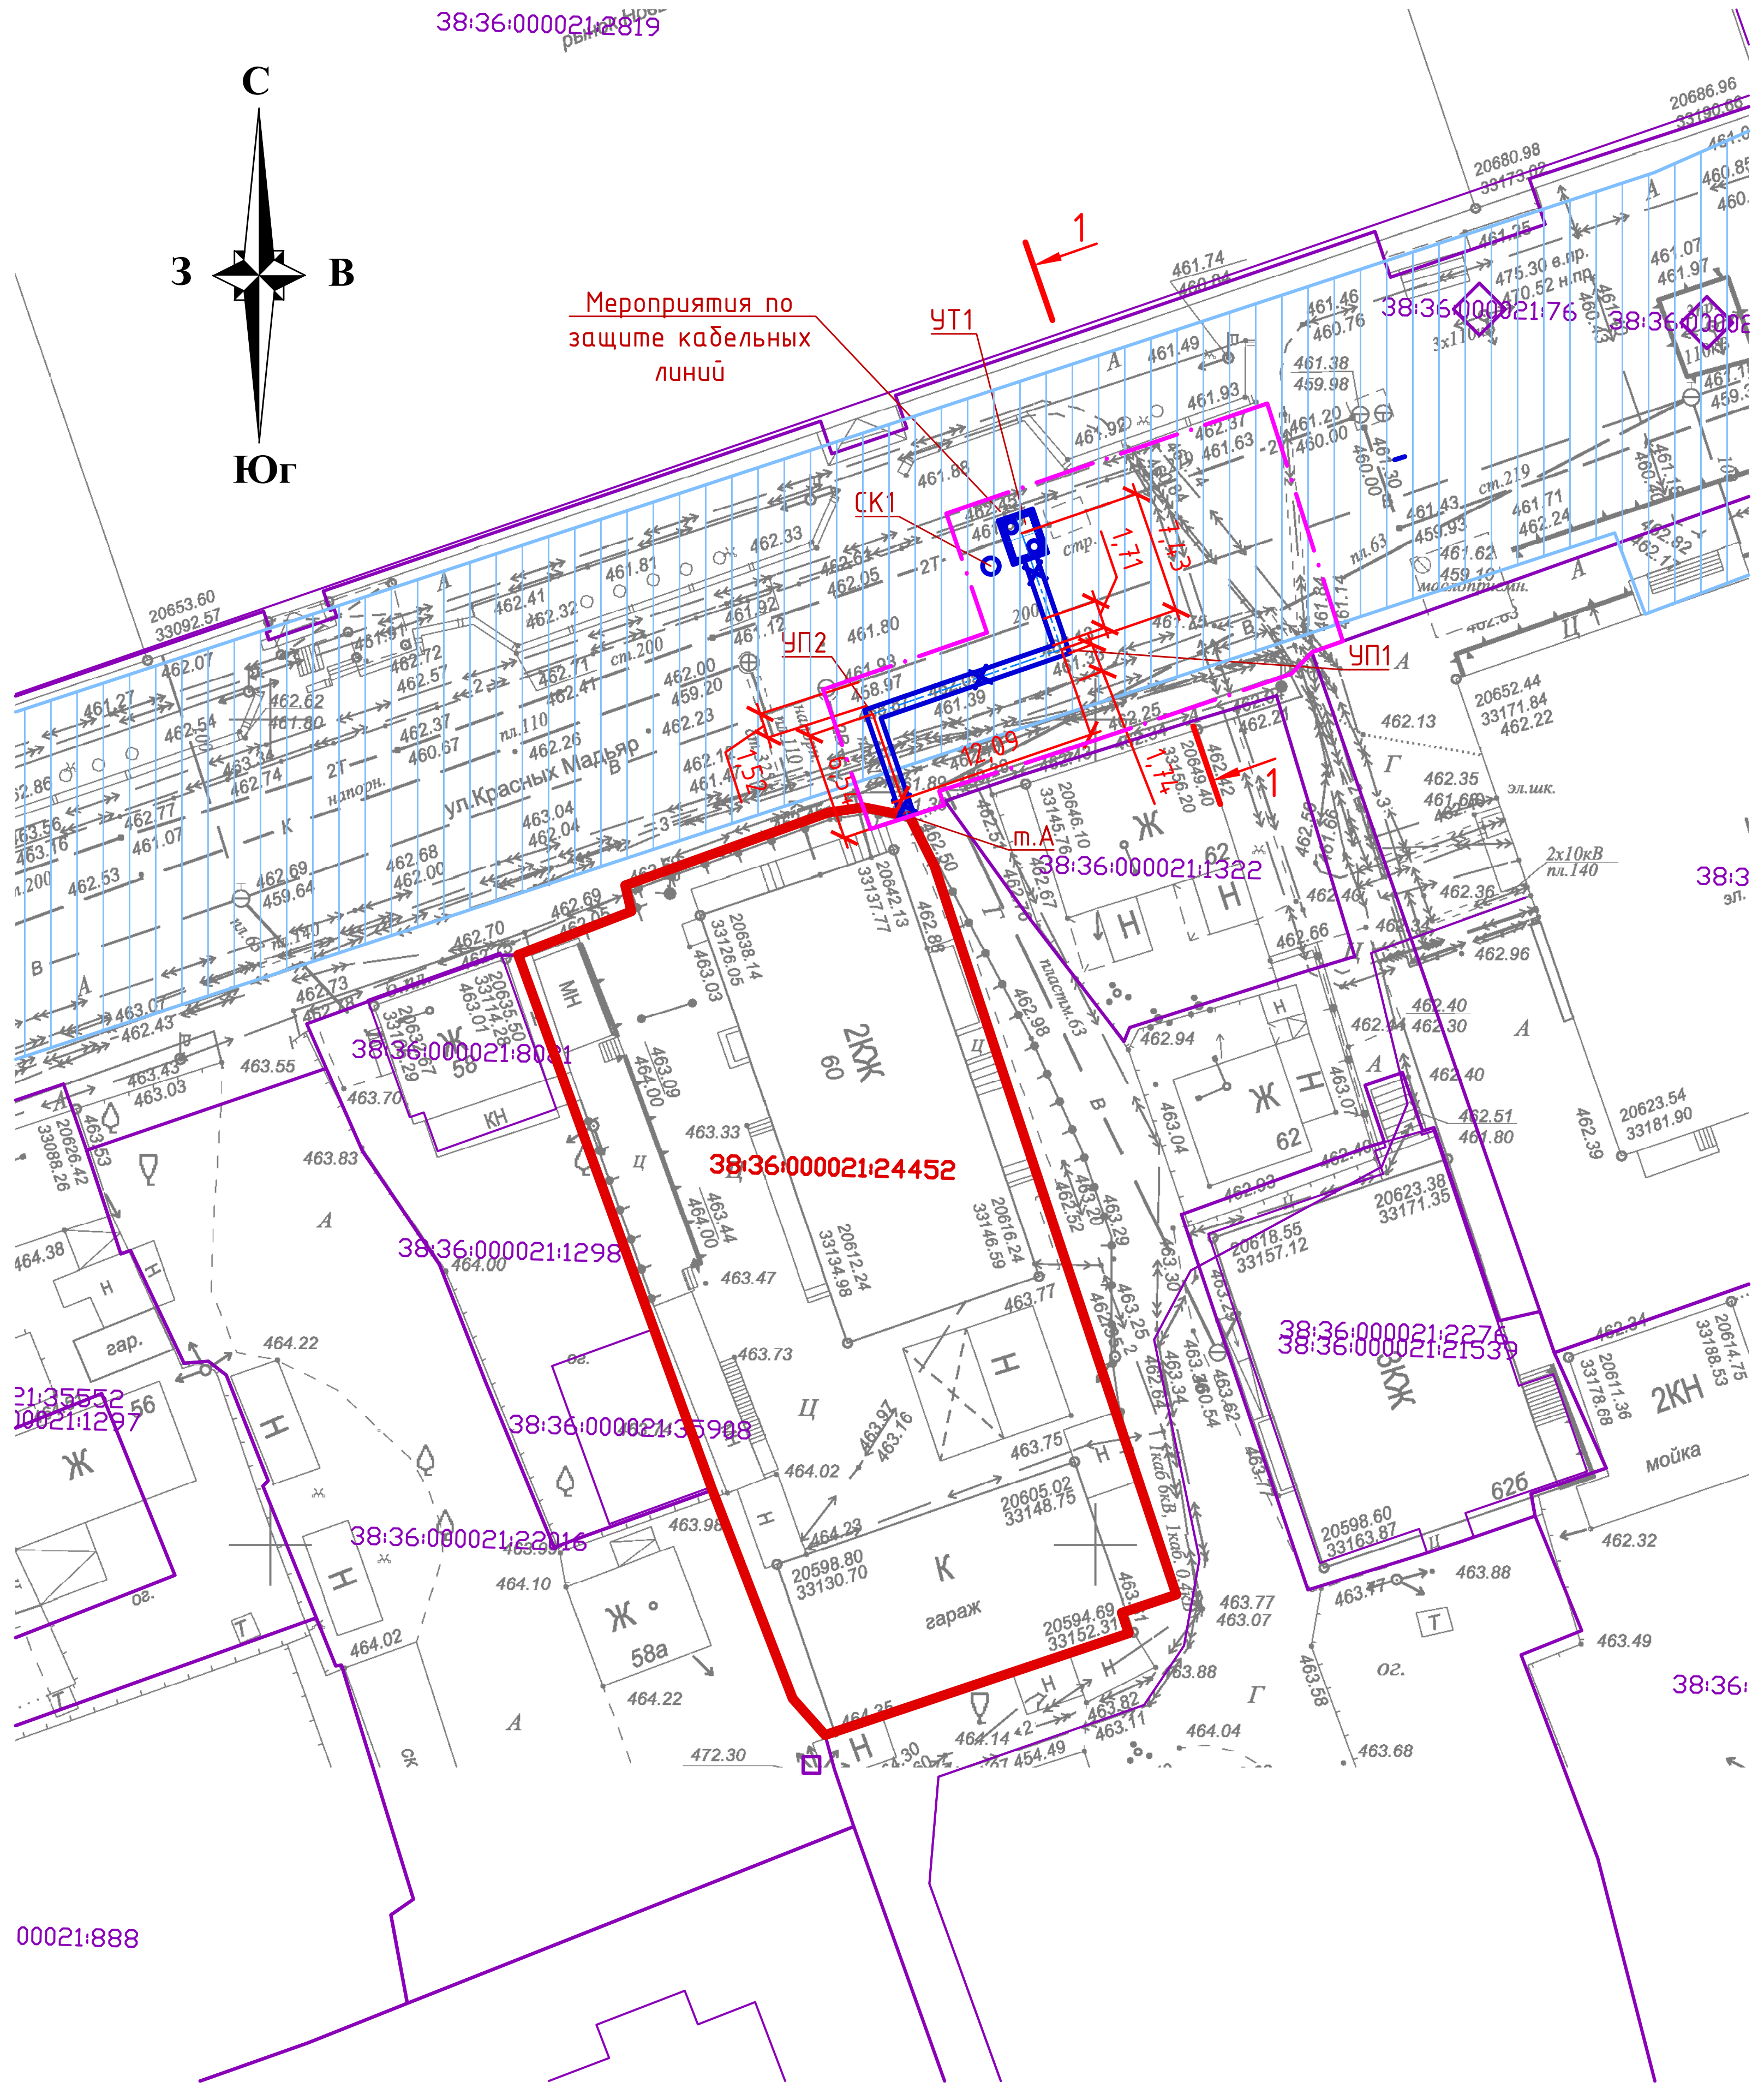

Ситуационный план

1-1

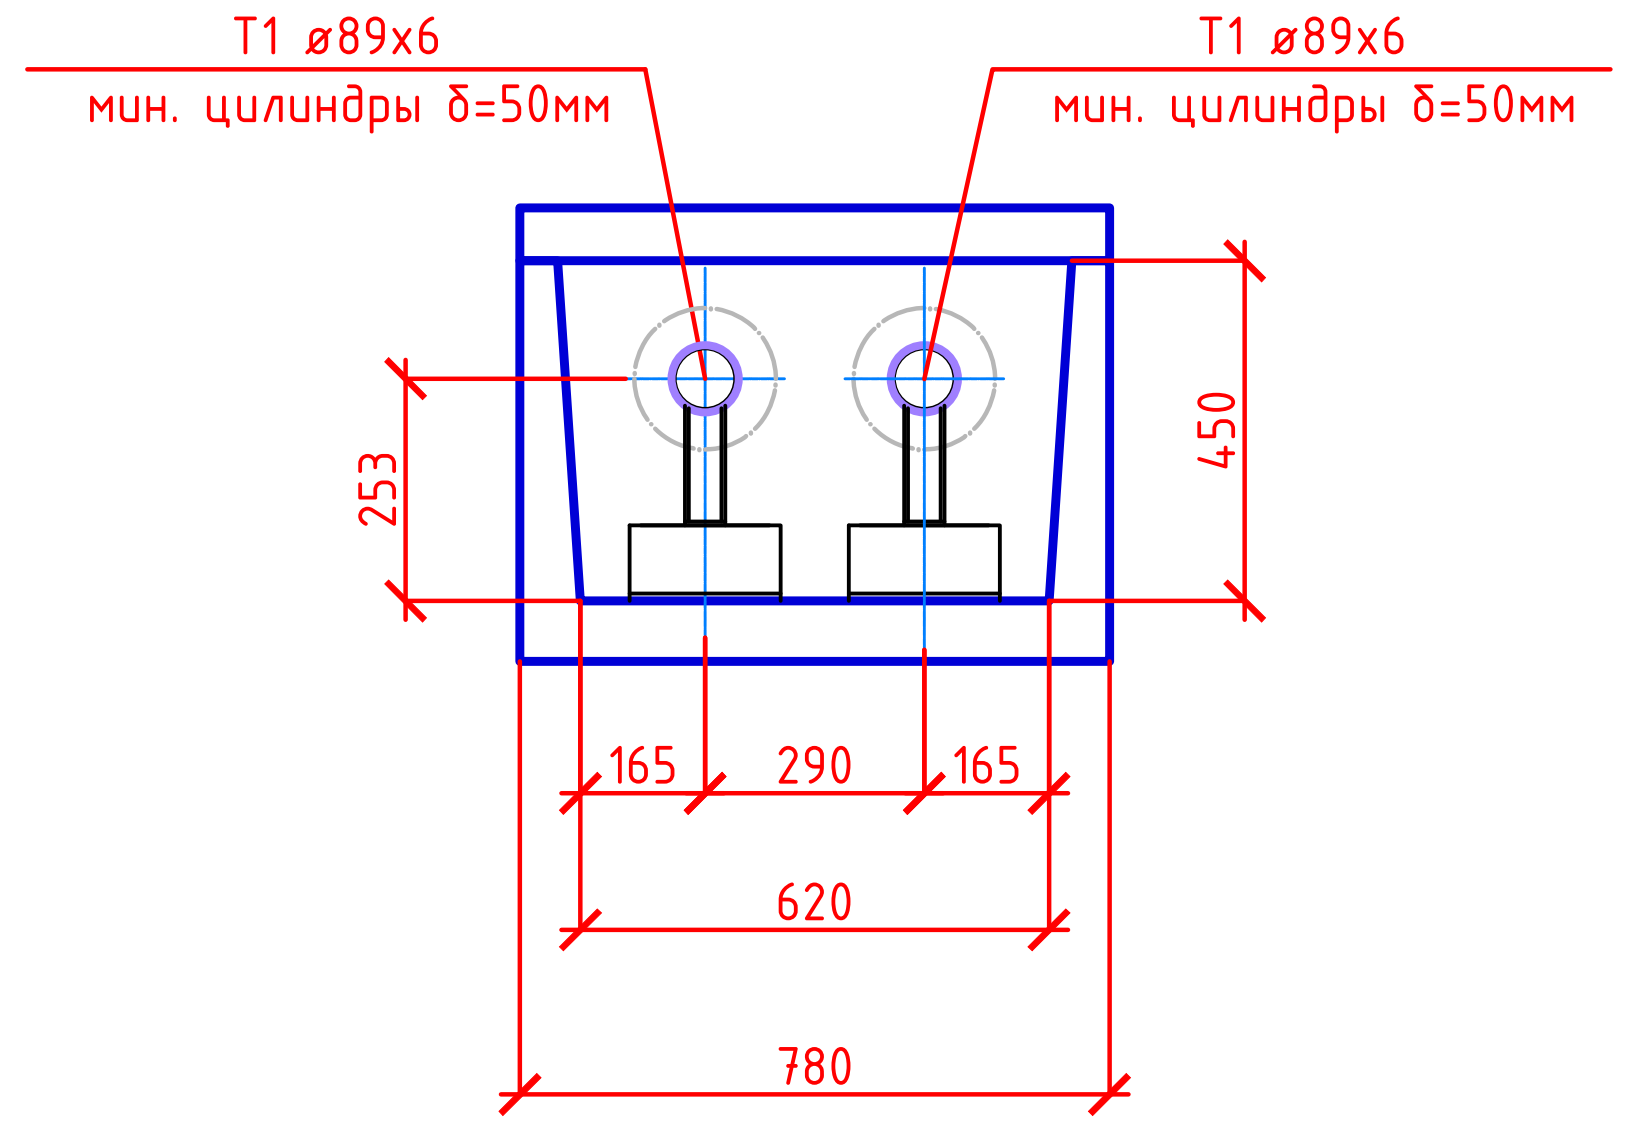

Условные обозначения

- Границы земельных участков

Проектируемая тепловая сеть

Таблица координат

№ п/п	X	Y
УТ1	20661.2826	33145.5166
УП1	20654.2525	33147.9258
УП2	20650.3332	33136.4892
т.А (граница ЗУ)	20644.1476	33138.6100

Иркутский филиал ОАО «Ростелеком»
Городской центр телекоммуникаций
Городской центр технической эксплуатации телекоммуникаций.
Участок технического учета и эксплуатации
Согласовано
«10» 08 20 21 г.

Примечание:

1. План разработан на планшетах городской съемки, предоставленной Заказчиком;
2. Система координат - местная принятая для г.Иркутска;
3. Запрашиваемая тепловая нагрузка составляет Q=0,4966 Гкал/ч, Температурный график: Т1/Т2=138/45 С;
4. Протяженность проектируемой тепловой сети составляет L=26 м.

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

17-104-529-УТС-2020-АВТ

Тепловая сеть №500-49-2016 до границы земельного участка Заявителя

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			10.08.21
Нач. отд.		Петрова			10.08.21
ГИП		Пуховская			10.08.21
Н.контроль		Гармазов			10.08.21

Стадия	Лист	Листов
ПП	1	

План тепловой сети. Вариант 2
М1:500

ПАО Ростелеком
Иркутский филиал
Вх.дата: 19.08.2021 Вх.№ 0704/03/5719/21
Кол.листов:1 Кол.прилож.:3
Оператор: О. В. Самойленко

ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ

Согласовано
Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл.