


Формуляр на газопровод котла №5

Условные обозначения

- — — — — основной газопровод
- - - - - нитка малого расхода
- + — — — — стык
- ⊗ — — — — задвижка (вентиль) с электроприводом
- ⊗ — — — — ПЗК – быстросрабатывающий запорный клапан
- ⊗ — — — — ГОК – газовый отсечной клапан
- ⊗ — — — — клапан регулирующий
- ⊗ — — — — заглушка поворотная
- ⊗ — — — — измерительная диафрагма

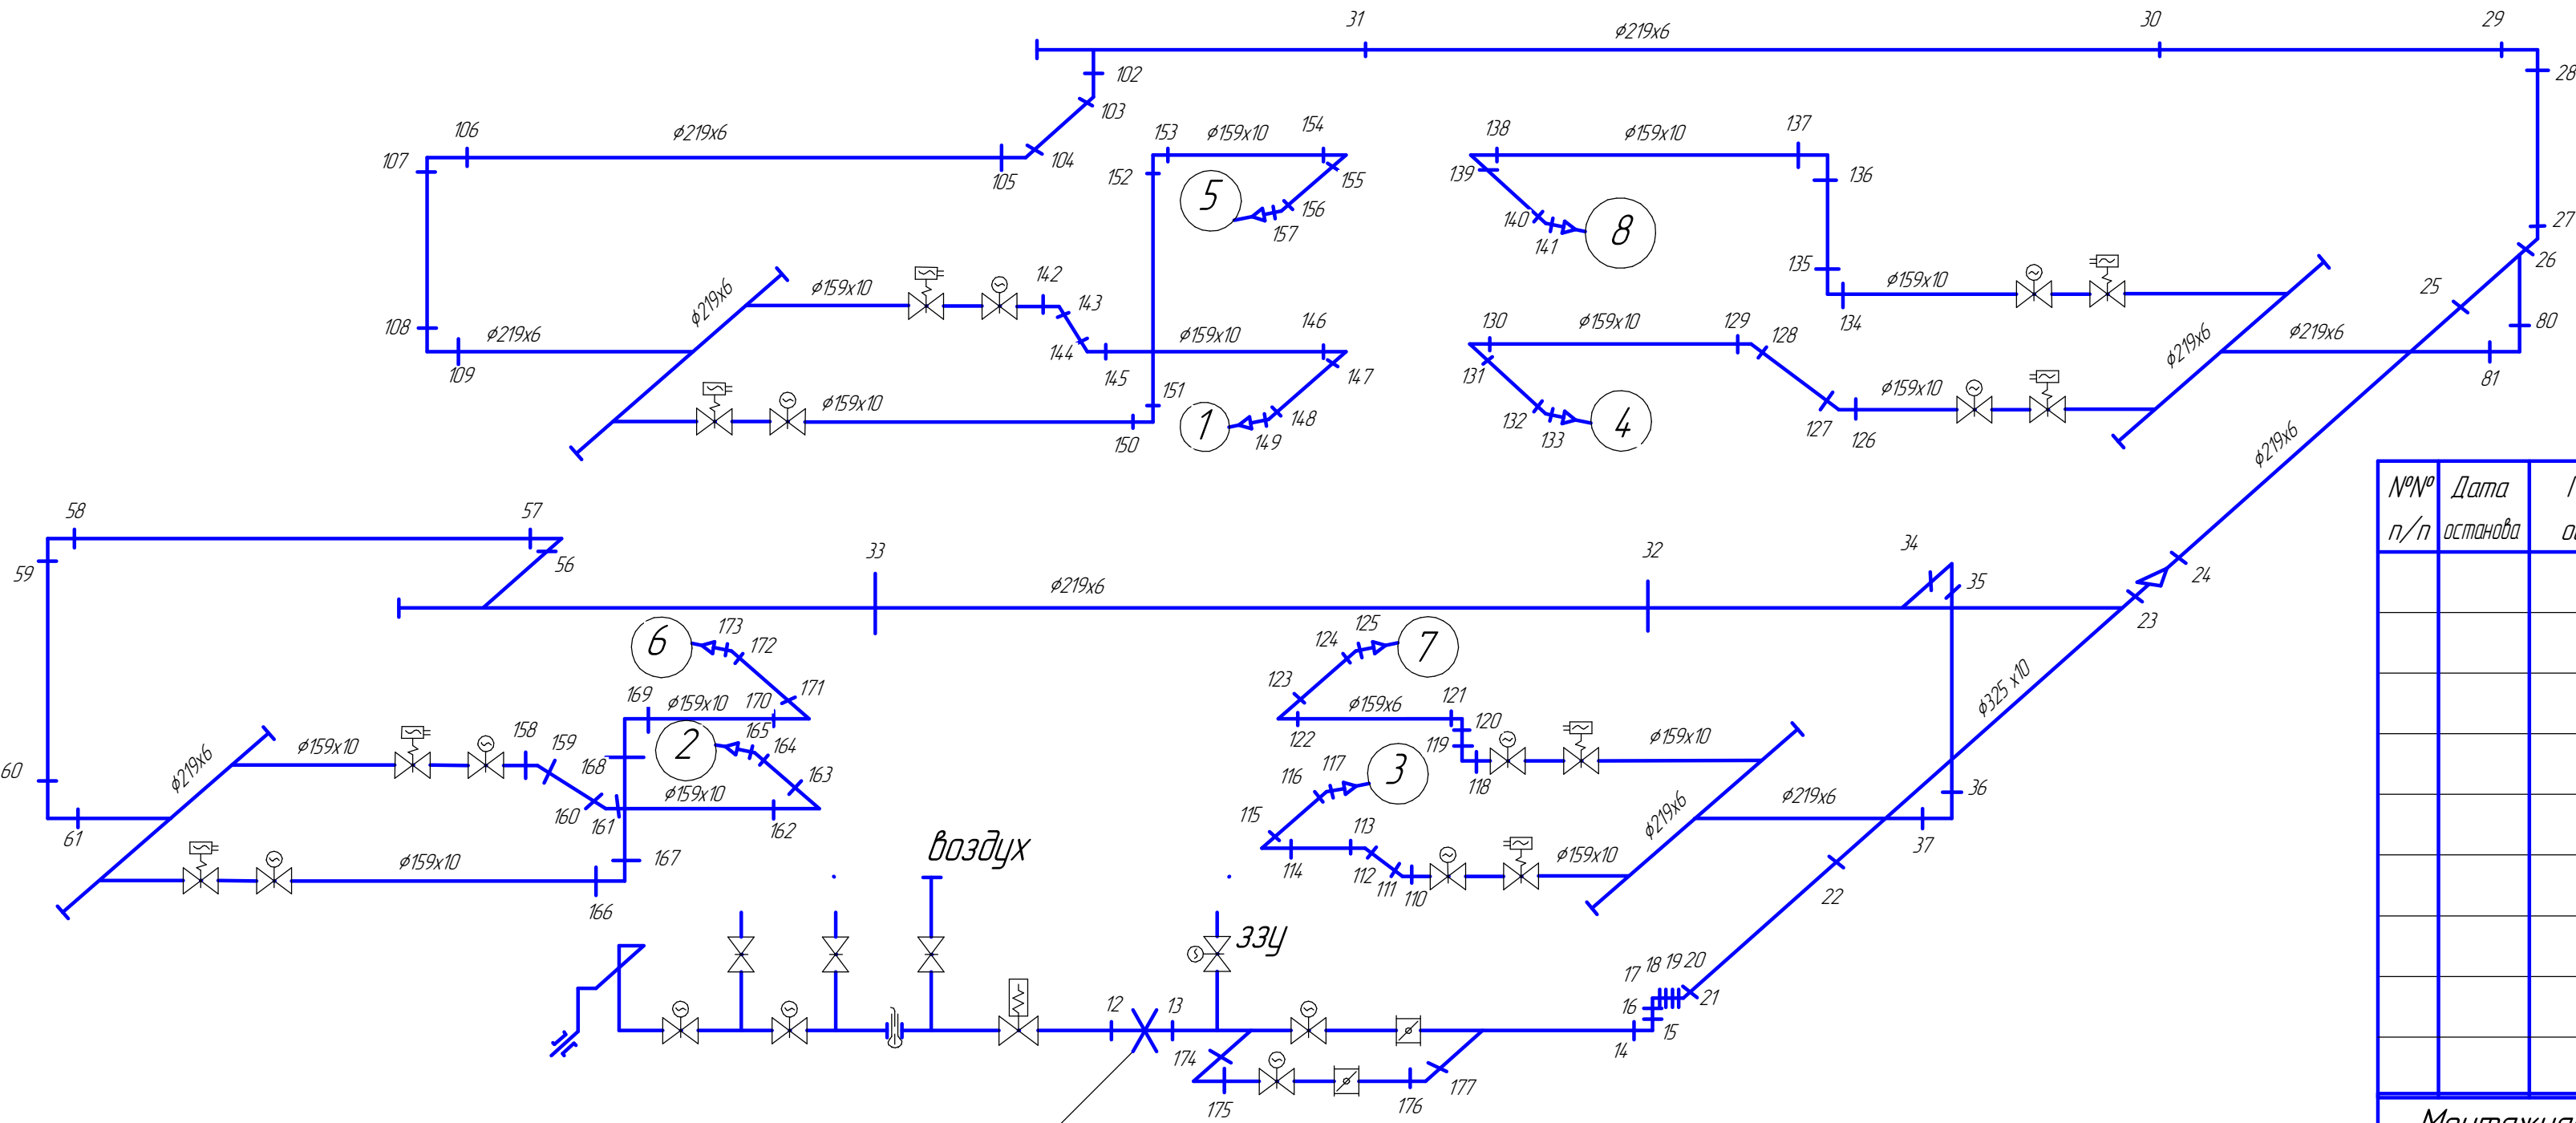

диафрагма

Труба – φ325 x 10 см. 20 – 12 ÷ 23
Труба – φ219 x 6 см. 10 – 24 ÷ 37; 56 ÷ 61; 80 ÷ 82; 102 ÷ 109
Труба – φ159 x 6 см 20 – 110 ÷ 177

№№ п/п	Дата останова	Причина останова	Замечания по осмотру, шаблонир. и устранению дефектов		Роспись	Примечание
Монтажная организация			Электростанция Богословская ТЭЦ			Номер формуляра
Должность	Фамилия	Подпись	Газопровод	Котел №5		Г-14
Нач. ЦЦРО			Представитель	Фамилия	Подпись	
Ст. мастер			Нач. КТЦ			
Рук. работ						