

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПОЖАРНАЯ ОХРАНА "ИРКУТСКЭНЕРГО"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Комплексная система безопасности. 00491684. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности
Усть-Илимской ГЭС"

Иркутская область г. Усть-Илимск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимская ГЭС (У-И ГЭС)

Раздел 2 "Планировка земельного участка".

ПО-2018-Р-52-Т2.2-ПЗУ

Том 2
Книга 2

ИРКУТСК 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПОЖАРНАЯ ОХРАНА "ИРКУТСКЭНЕРГО"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Комплексная система безопасности. 00491684. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности
Усть-Илимской ГЭС"

Иркутская область г. Усть-Илимск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимская ГЭС (У-И ГЭС)

Раздел 2. "Планировка земельного участка".

ПО-2018-Р-52-Т2.2-ПЗУ

Том 2
Книга 2

Главный инженер проекта

_____ В.П. Воробьёв

ИРКУТСК 2018г.

















Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Условные обозначения



- основное ограждение существующее

- предупредительное ограждение (проектируемое) "Махаон-С150" ДАБР.425729.086-10 с АКЛ 600С

- предупредительное просматриваемое ограждение (проектируемое) "Барбарис" с заполнением АКЛ-900П

- ворота откатные "Махаон-С150"

- ворота распашные

- калитка

- противотаранное устройство

- досмотровая эстакада

- колесоотбойник металлический "РЗ.1156.50.000"

- столб стационарный противотаранный "ДАБР.425729.083"

- дорожная разметка

- предупредительный знак

- пикет ограждения


- АКЛ 900С по зданию.


- дорожные знаки

- железобетонный друствер

Номенклатурная ведомость

Позиция по ген. плану	Название	Примечание
K1-K6	Калитка "Барбарис" ДАБР.425711.026	
K7	Калитка "Махаон С150" ДАБР.425711.045-26 в заграждении "МАХАОН-С150" 2,3 м с АКЛ-600С	
K8	Калитка "Махаон С150" ДАБР.425711.045-25 в заграждении "МАХАОН-С150" 2,3 м с АКЛ-600С	
K9	Калитка "Махаон С150" ДАБР.425711.045-25 в заграждении "МАХАОН-С150" 2,3 м с АКЛ-600С	
K10	Калитка "Махаон С150" ДАБР.425711.045-26 в заграждении "МАХАОН-С150" 2,3 м с АКЛ-600С	
B1	Ворота распашные Ширина проезда 6м, высотой 2 м. "ПКЗ" ДАБР.425711.025	
B2	Ворота распашные Ширина проезда 6м, высотой 2 м. "ПКЗ" ДАБР.425711.025	
B3	Ворота распашные Ширина проезда 4м, высотой 2 м. "ПКЗ" ДАБР.425711.025-02	
B4	Ворота распашные Ширина проезда 4м, высотой 2 м. "ПКЗ" ДАБР.425711.025-02	
B5	Ворота распашные Ширина проезда 4м, высотой 2 м. "ПКЗ" ДАБР.425711.025-02	
B6	Ворота распашные Ширина проезда 4м, высотой 2 м. "ПКЗ" ДАБР.425711.025-02	
B7	Ворота откатные с козырьковым заграждением АКЛ 500 "ДАБР.425711.087-38". Ширина проезда 6м	
B8	Ворота откатные с козырьковым заграждением АКЛ 500 "ДАБР.425711.087-39" Ширина проезда 6м	
B9	Ворота распашные "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.059-06. Ширина проезда 5м.	
B10	Ворота распашные "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.059-04. Ширина проезда 4м.	
B11	Ворота распашные "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.059-04. Ширина проезда 4м.	
B12	Ворота распашные "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.059-08. Ширина проезда 6м.	
31	Эстакада досмотровая РЗ.947.00.000	
32	Эстакада досмотровая РЗ.920.00.000	
ПТУ1	ПТУ-Л "ПРЕПОНА-Т1145" ДАБР.425728.002-01	
ПТУ2	ПТУ-Л "ПРЕПОНА-Т1145" ДАБР.425728.002-01	
ПТУ3	ПТУ-Л "ПРЕПОНА-Т1145" ДАБР.425728.002-01	
ПТУ4	ПТУ-Л "ПРЕПОНА-Т1145" ДАБР.425728.002-01	

						ПО-2018-Р-52-Т2.2-ПЗУ			
						Комплексная система безопасности. 004.91684. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности Усть-Илимской ГЭС			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Иркутская область г. Усть-Илимск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимская ГЭС (У-И ГЭС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Соловьёв						Р	1.1	
Проверил	Иващенко								
Н. контр.	Иващенко								
						Общие данные (конец)	ООО "Пожарная охрана "Иркутскэнерго" Иркутск 2018г.		

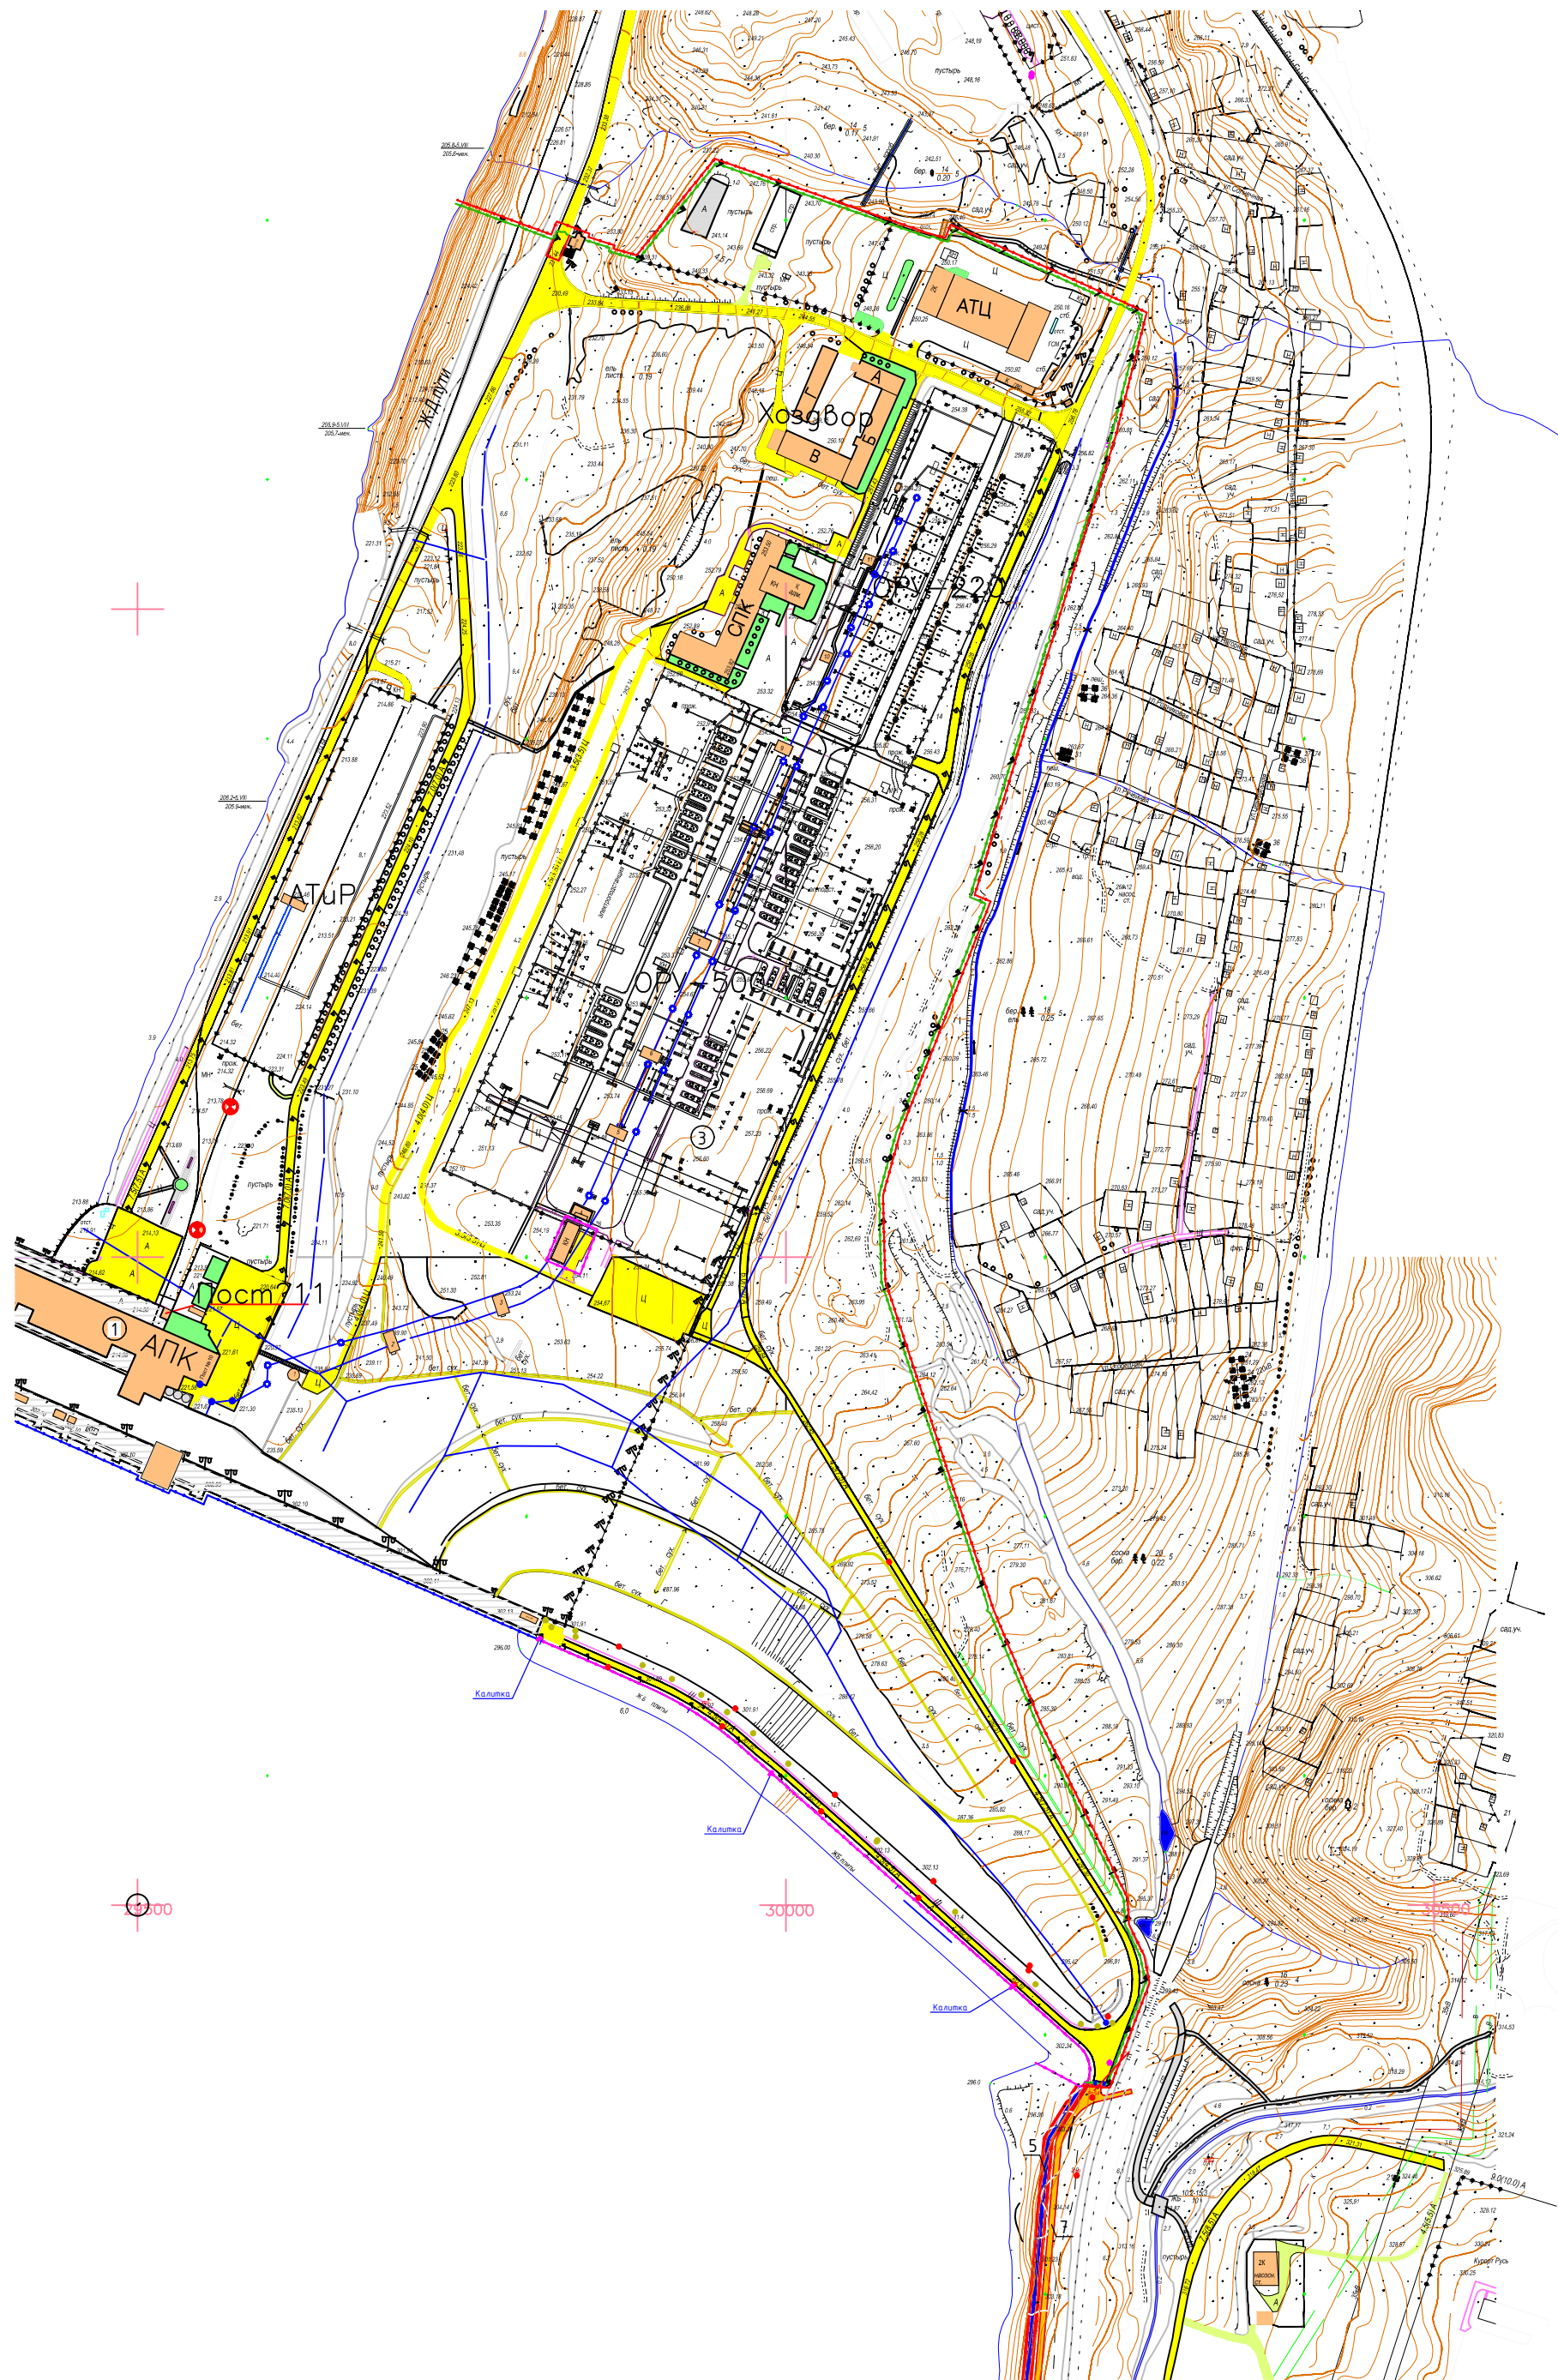

Условные обозначения

- основное ограждение существующее железобетонное
- основное ограждение проектируемое
- предупредительное просматриваемое ограждение
- здание(сооружение) проектируемое

2550 —пьезометр рабочий

1990 —пьезометр нерабочий

9+00-1 —геодезические знаки

K-1 —дренажные колодцы

KC1 —колодцы связи

ПГ22 —пожарный гидрант

Экспликация зданий и сооружений

1	Административно-производственный комплекс	Существующий
2	Платина Усть-Илимской ГЭС	Существующий
3	ОРУ 500 кВ	Существующий
4	Здание контрольно-пропускного пункта	Существующий
5	Периметральное ограждение	Проектируемое
6	Противотаранное устройство	Проектируемое

Согласовано					
Изд. № подл.	Взам. инд. №	Подп. и дата	Взам. инд. №	Изд. № подл.	Взам. инд. №

ПО-2018-Р-52-Т2.2-ПЗУ					
Комплексная система безопасности. 004.91684. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности Усть-Илимской ГЭС					
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Соловьев				
Проверил	Иващенко				
Н. контр.	Иващенко				
Иркутская область г. Усть-Илимск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимская ГЭС (У-И ГЭС)				Стадия	Лист
				Р	2
Ситуационный план района У-И ГЭС Масштаб 1:5000				ООО "Пожарная охрана "Иркутскэнерго" Иркутск 2018г.	


Согласовано


Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

3-5.VIII
3.6-меж.

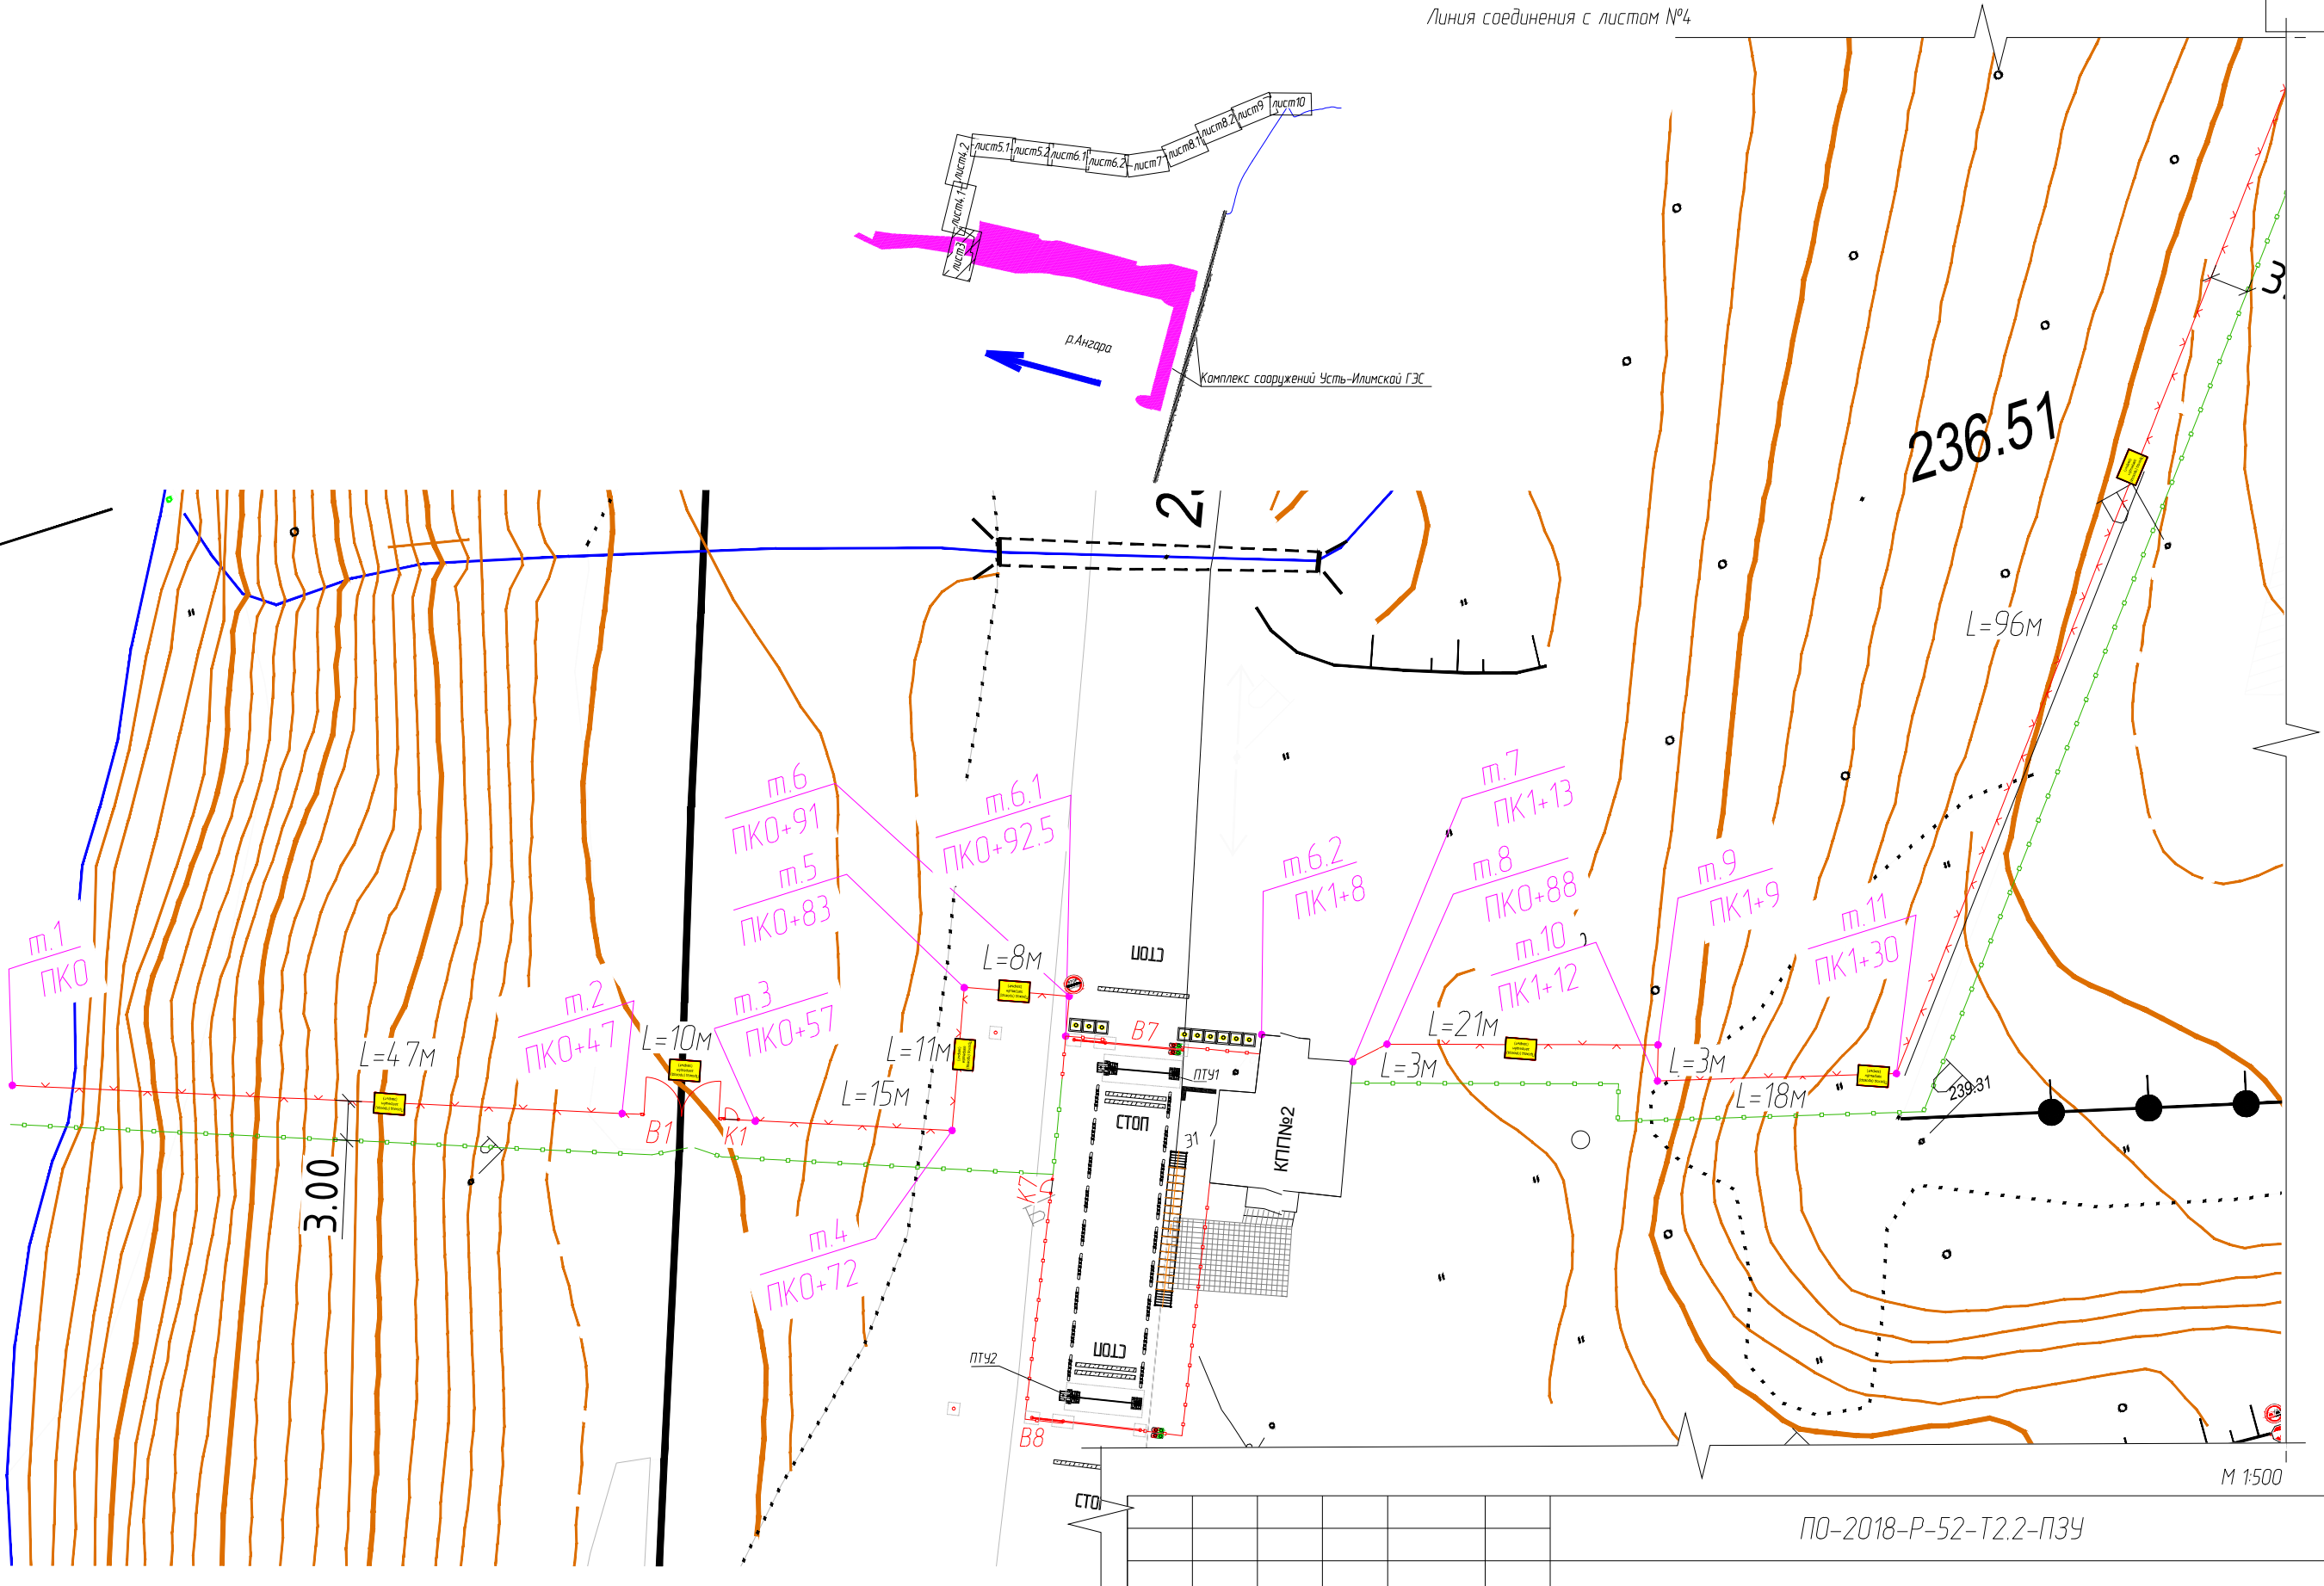


						ПО-2018-Р-52-Т2.2-ПЗУ			
						Комплексная система безопасности. 004.91684. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности Усть-Илимской ГЭС			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Иркутская область г. Усть-Илимск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимская ГЭС (У-И ГЭС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Соловьев						Р	3	
Проверил	Иващенко								
Н. контр.	Иващенко					Разбивочный план строительства предупредительного ограждения правого берега. Ограждения и ПТУ КПП№2 М1:500.	ООО "Пожарная охрана "Иркутскэнерго" Иркутск 2018г.		

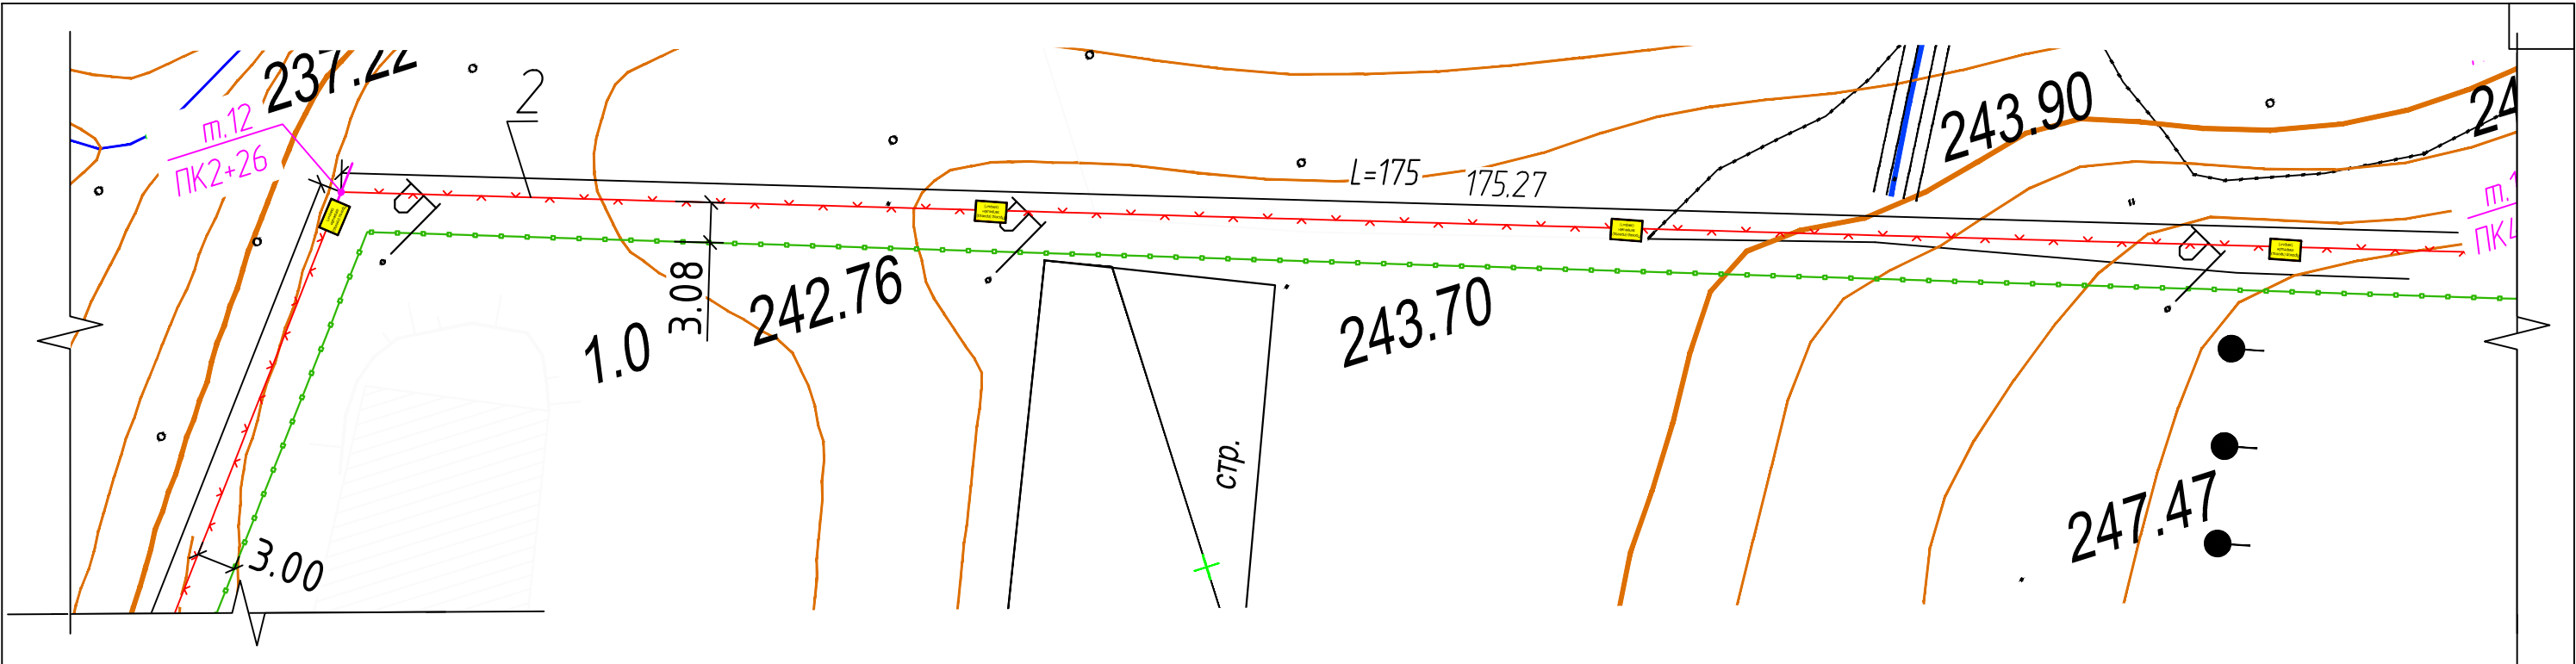


Линия соединения с листом №3


Линия соединения с листом №4.2

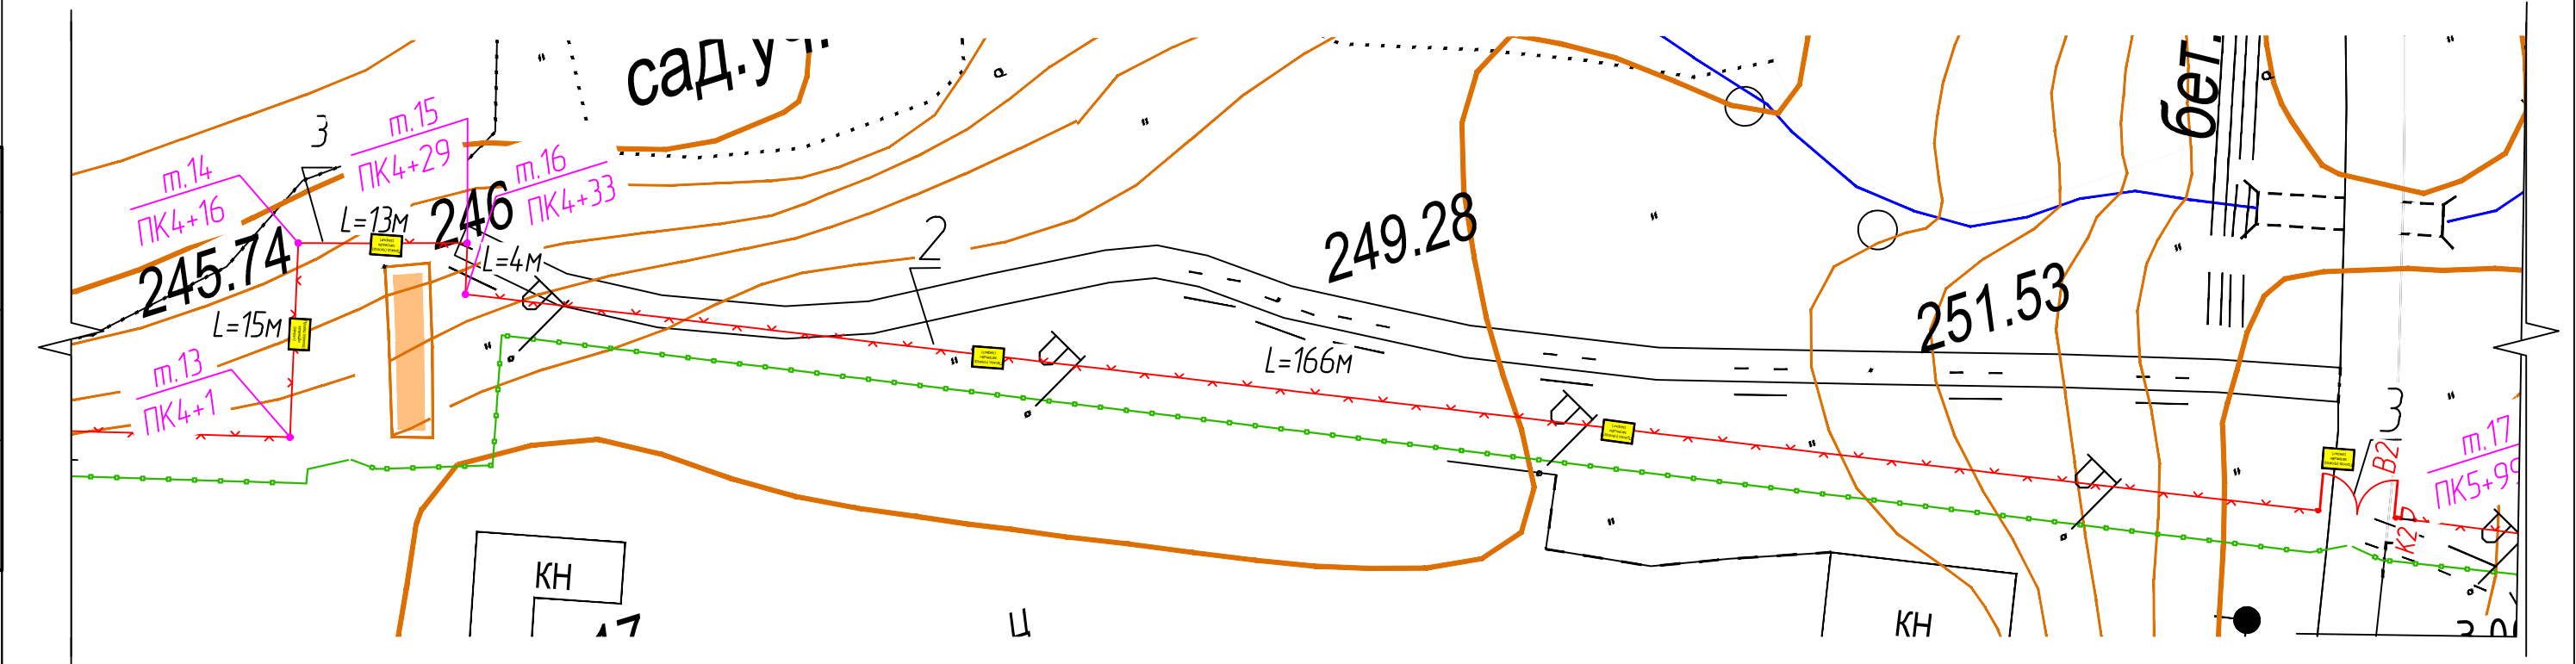

Линия соединения с листом №4.1


Линия соединения с листом №5
М 1:500

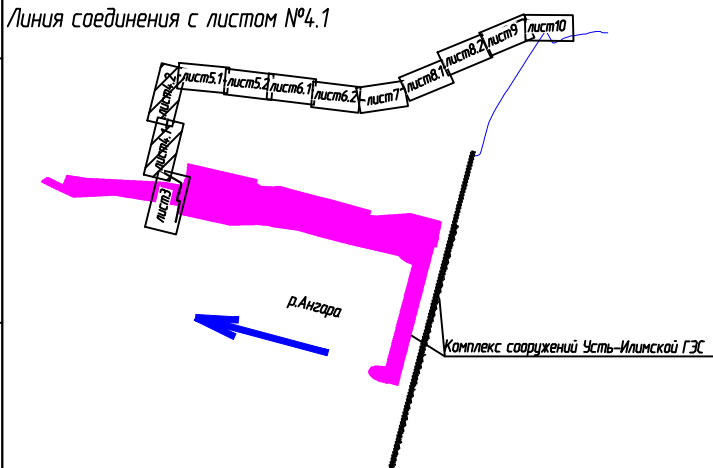

						ПО-2018-Р-52-Т2.2-ПЗУ			
						Комплексная система безопасности. 004.91684. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности Усть-Илимской ГЭС			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Иркутская область г. Усть-Илимск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимская ГЭС (У-И ГЭС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Соловьёв						Р	4	
Проверил	Иващенко								
Н. контр.	Иващенко								
						Разбивочный план строительства предупредительного ограждения правого берега М1:500	ООО "Пожарная охрана "Иркутскэнерго" Иркутск 2018г.		

Согласовано

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инд. №


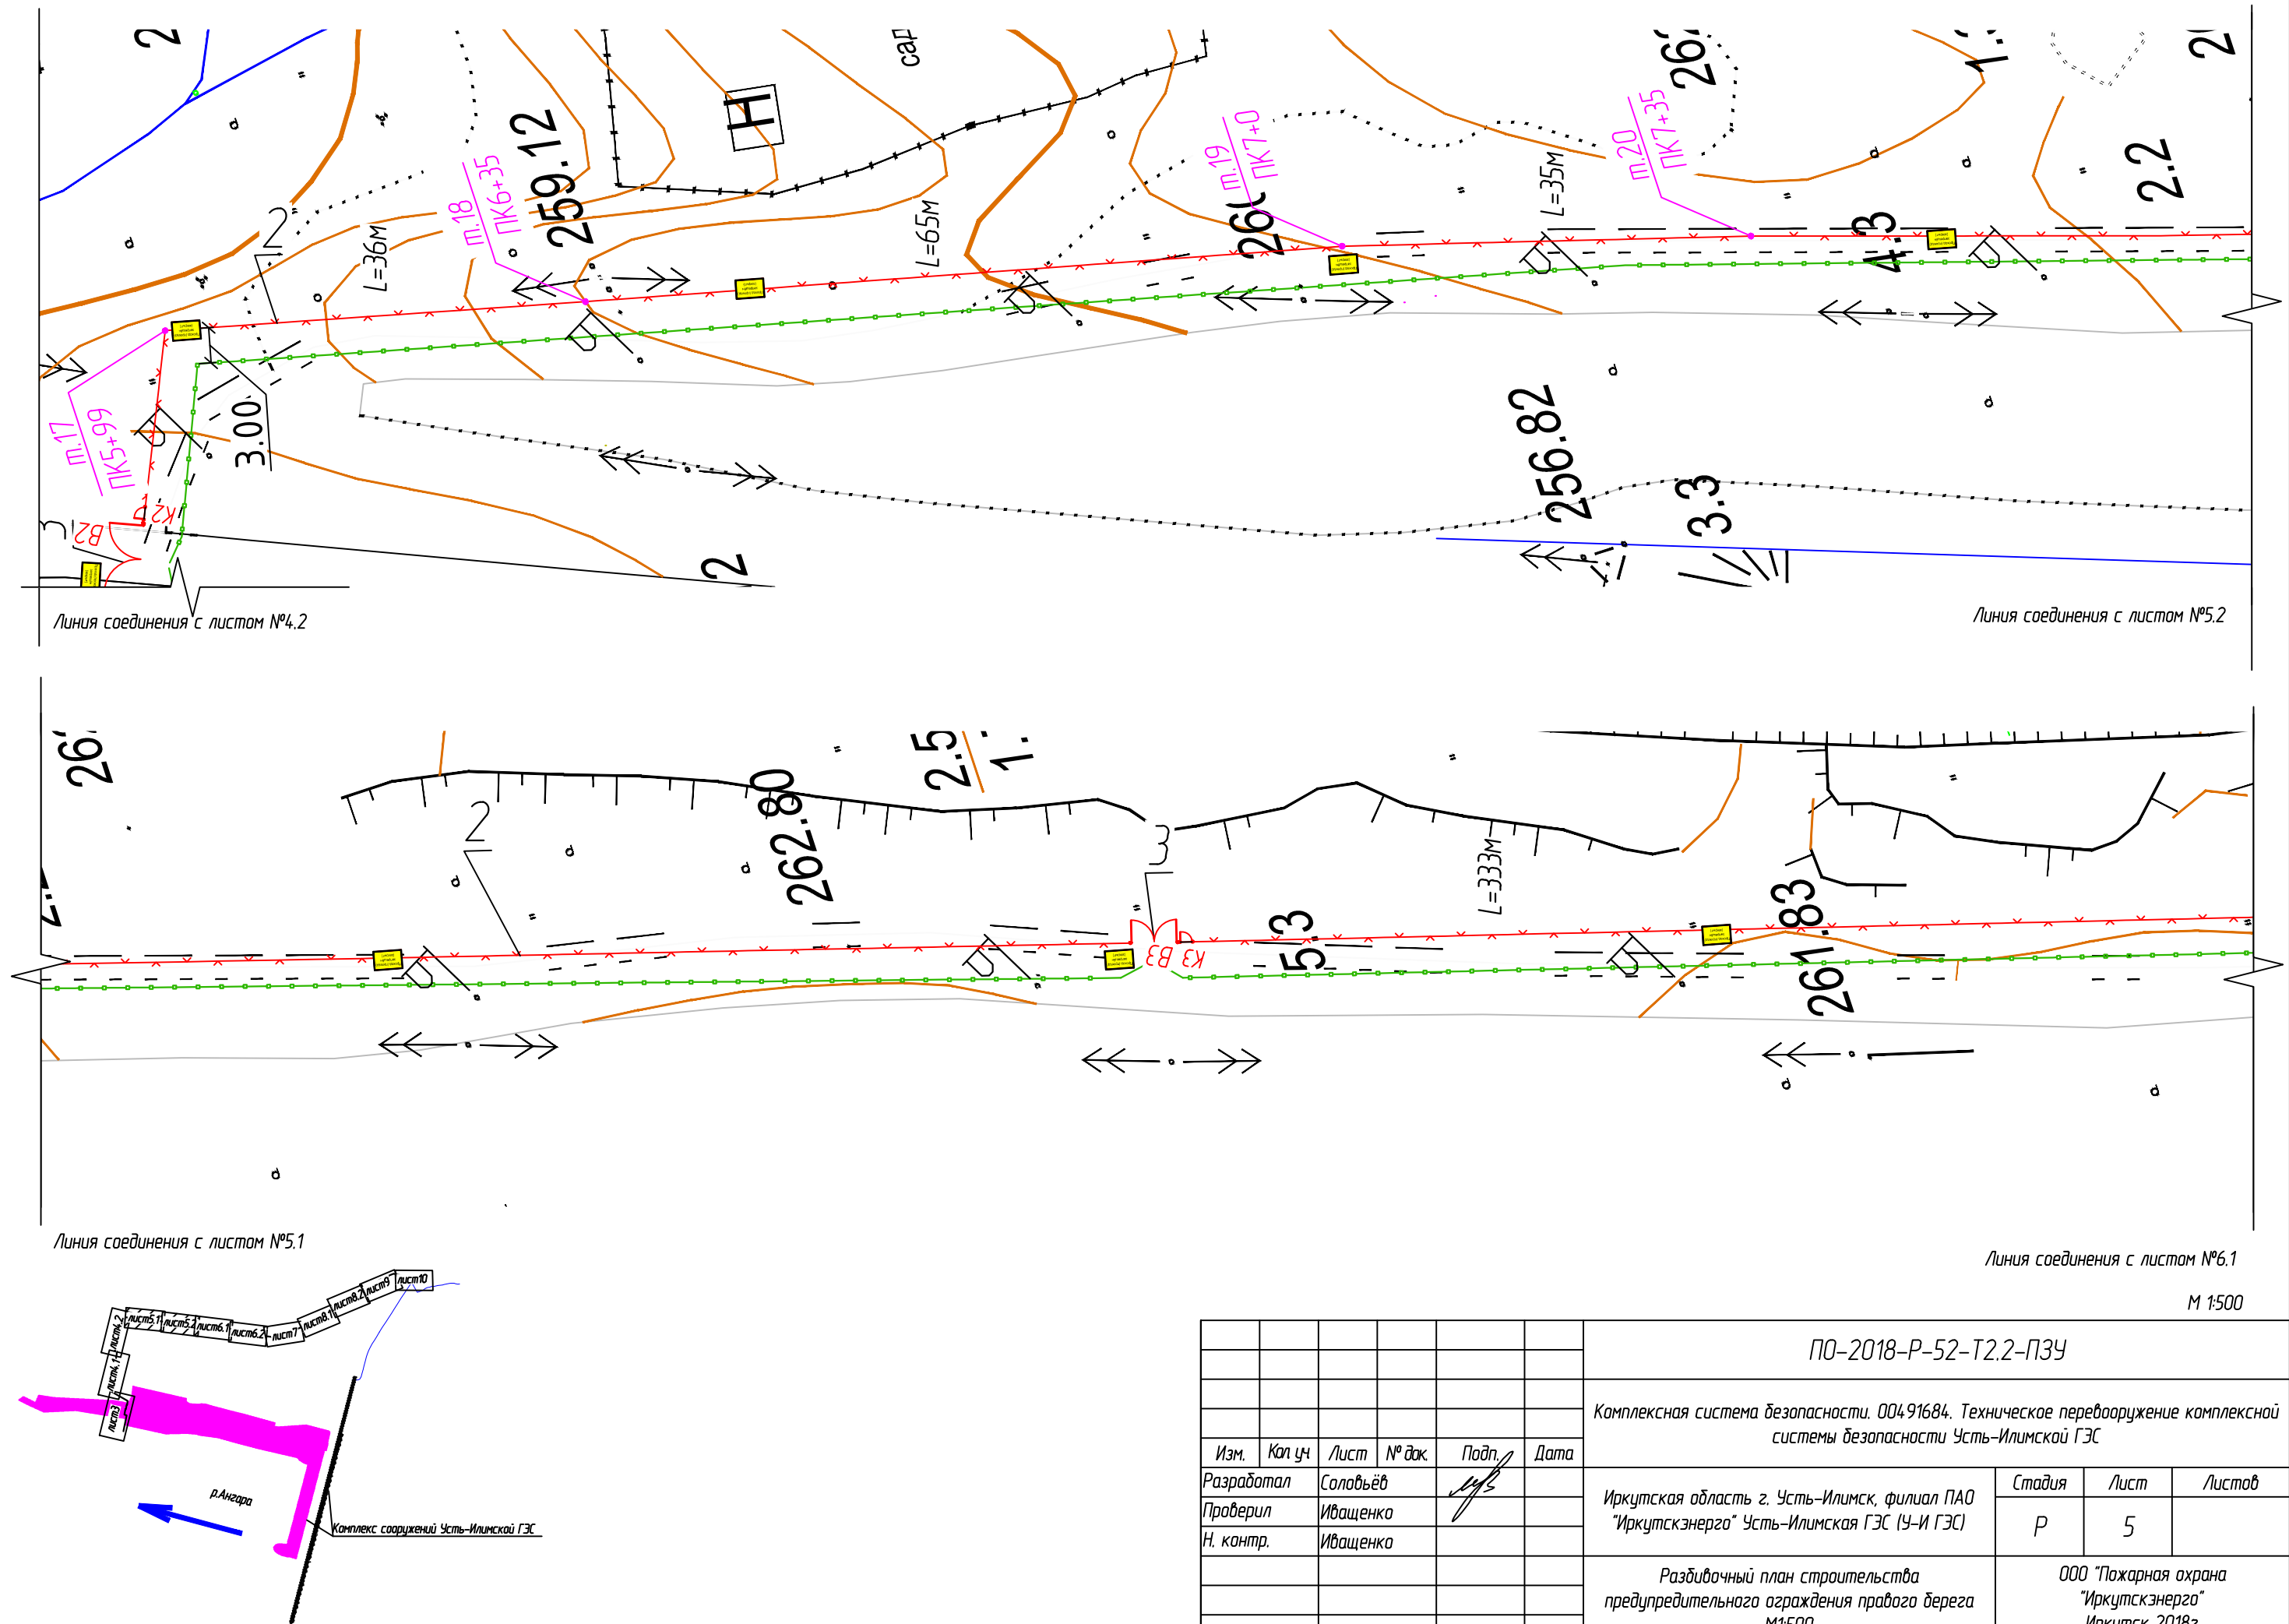


Согласовано									

Согласовано			


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Подн. и дата

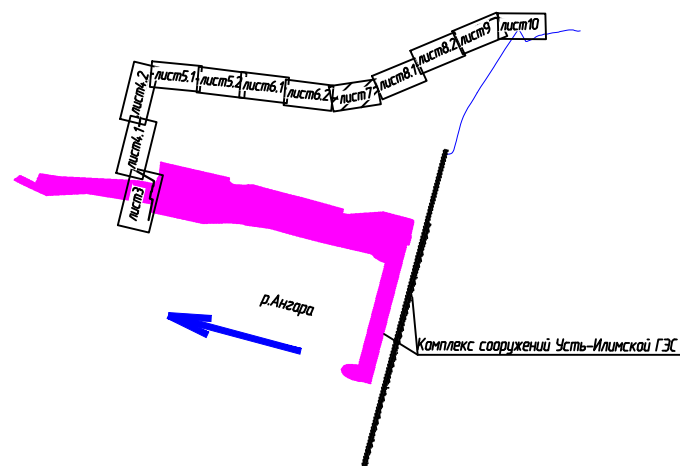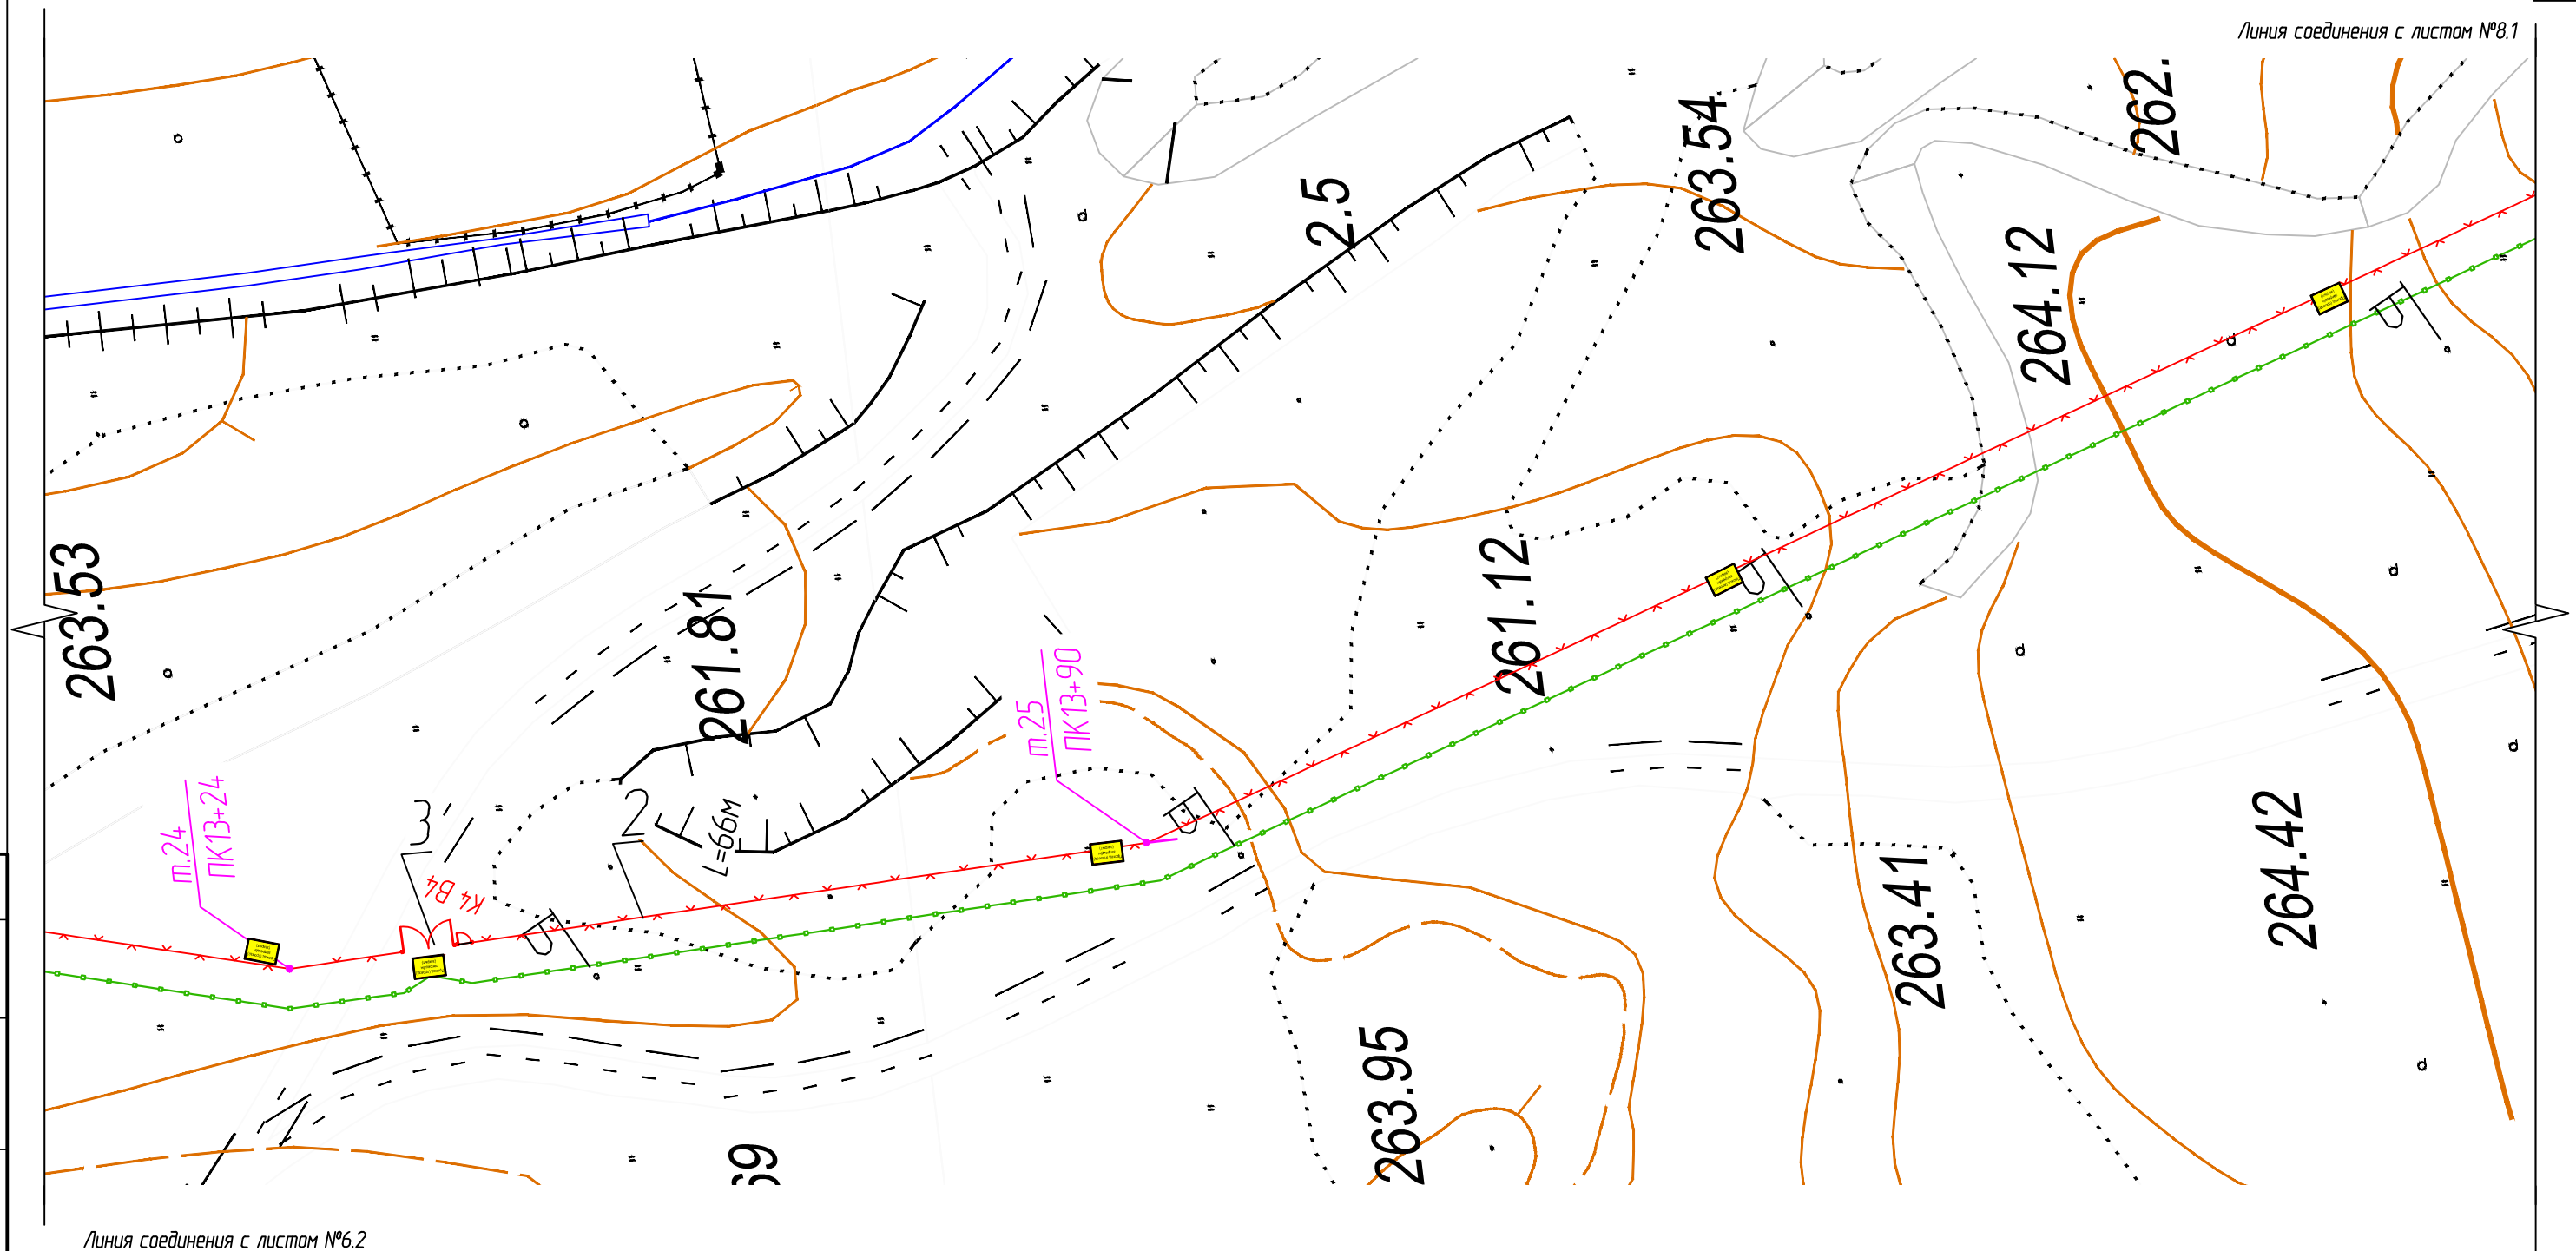Инв. № подл.

Комплекс сооружений Усть-Илимской ГЭС

M 1:500

						ПО-2018-Р-52-Т2.2-ПЗУ		
						Комплексная система безопасности. 00491684. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности Усть-Илимской ГЭС		
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Соловьёв					Иркутская область г. Усть-Илимск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимская ГЭС (У-И ГЭС)	Стадия	Лист
Проверил	Иващенко						Р	7
Н. контр.	Иващенко							
						Разбивочный план строительства предупредительного ограждения правого берега М1500	ООО "Пожарная охрана "Иркутскэнерго" Иркутск 2018г.	

Комплексная система безопасности. 00491684. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности Усть-Илимской ГЭС

Иркутская область г. Усть-Илимск, филиал ПАО
"Иркутскэнерго" Усть-Илимская ГЭС (У-И ГЭС)

Стадия	Лист	Листов
Р	7	
ООО "Пожарная охрана "Иркутскэнерго" Иркутск 2018г.		


Формат А3

Согласовано

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инд. №



Линия соединения с листом №7

Линия соединения с листом №8.2

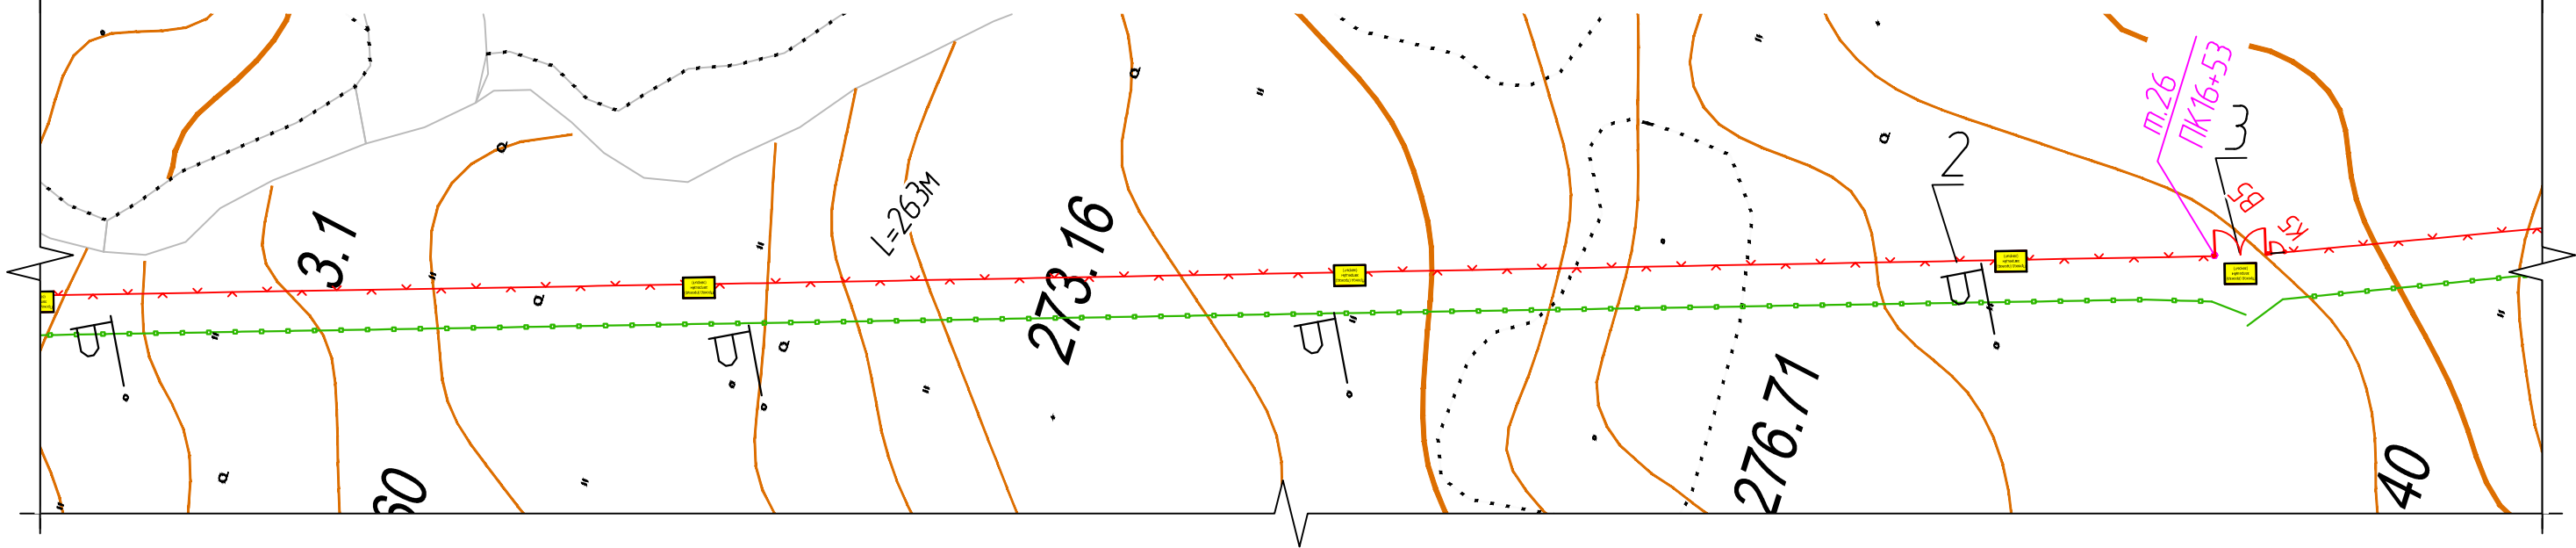

Линия соединения с листом №8.1

Линия соединения с листом №9

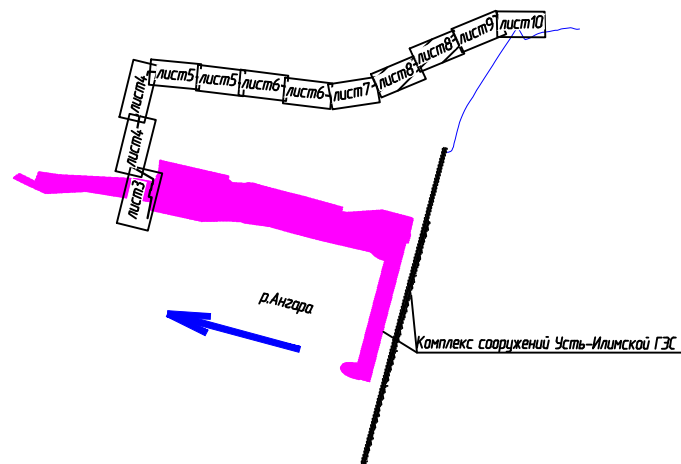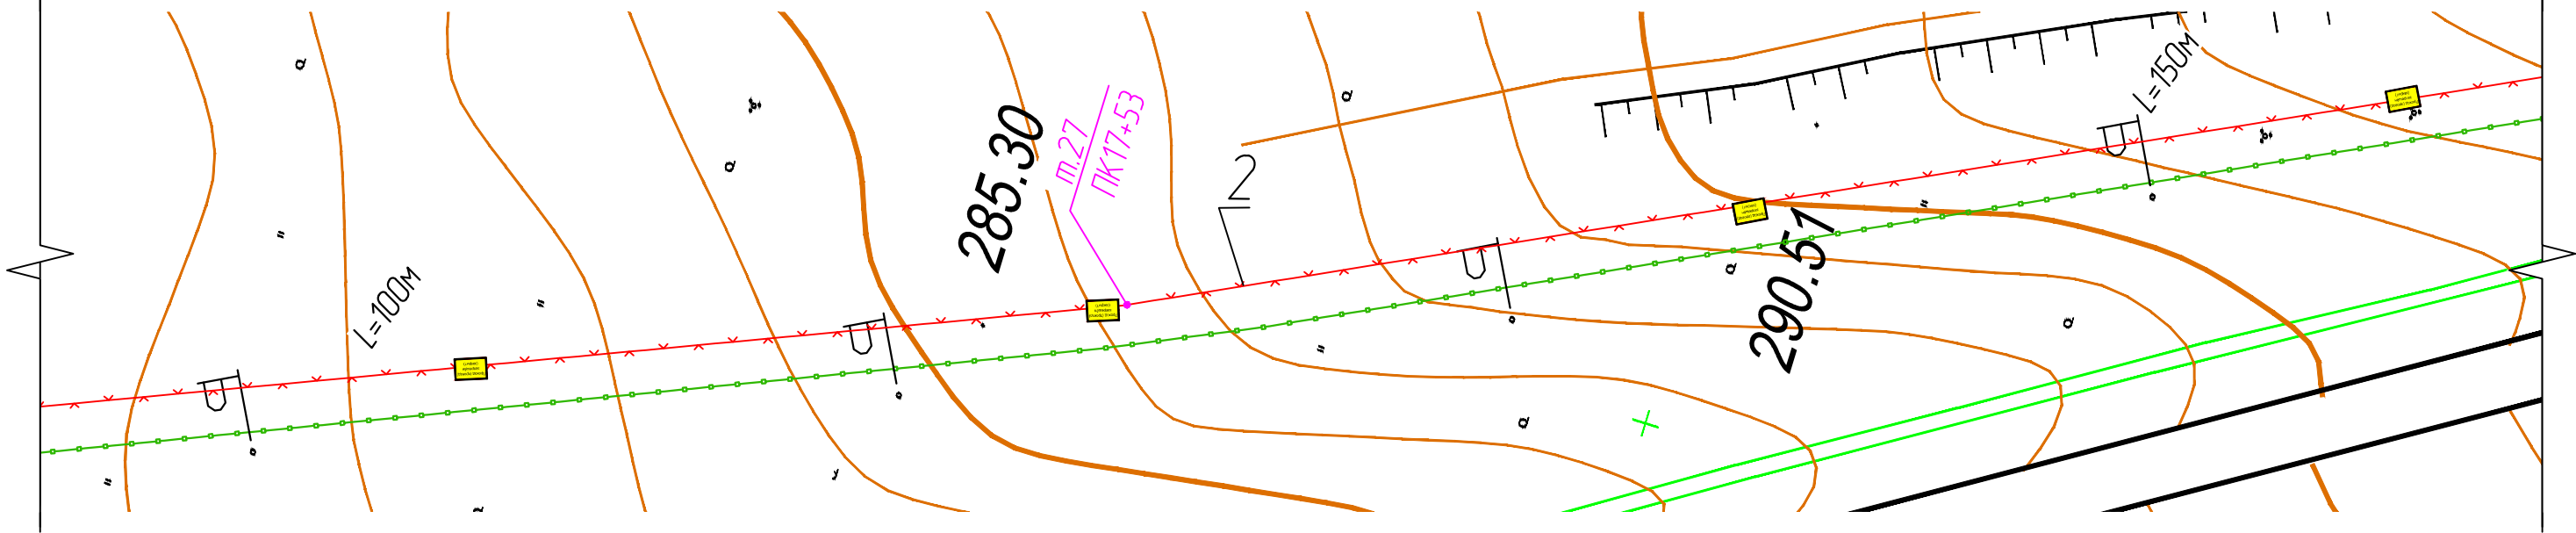


М 1:500

						ПО-2018-Р-52-Т2.2-ПЗУ			
						Комплексная система безопасности. 004.91684. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности Усть-Илимской ГЭС			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Иркутская область г. Усть-Илимск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимская ГЭС (У-И ГЭС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Соловьев						Р	8	
Проверил	Иващенко								
Н. контр.	Иващенко					Разбивочный план строительства предупредительного ограждения правого берега М1:500	ООО "Пожарная охрана "Иркутскэнерго" Иркутск 2018г.		


Формат А3

Линия соединения с листом №8.2

Линия соединения с листом №10

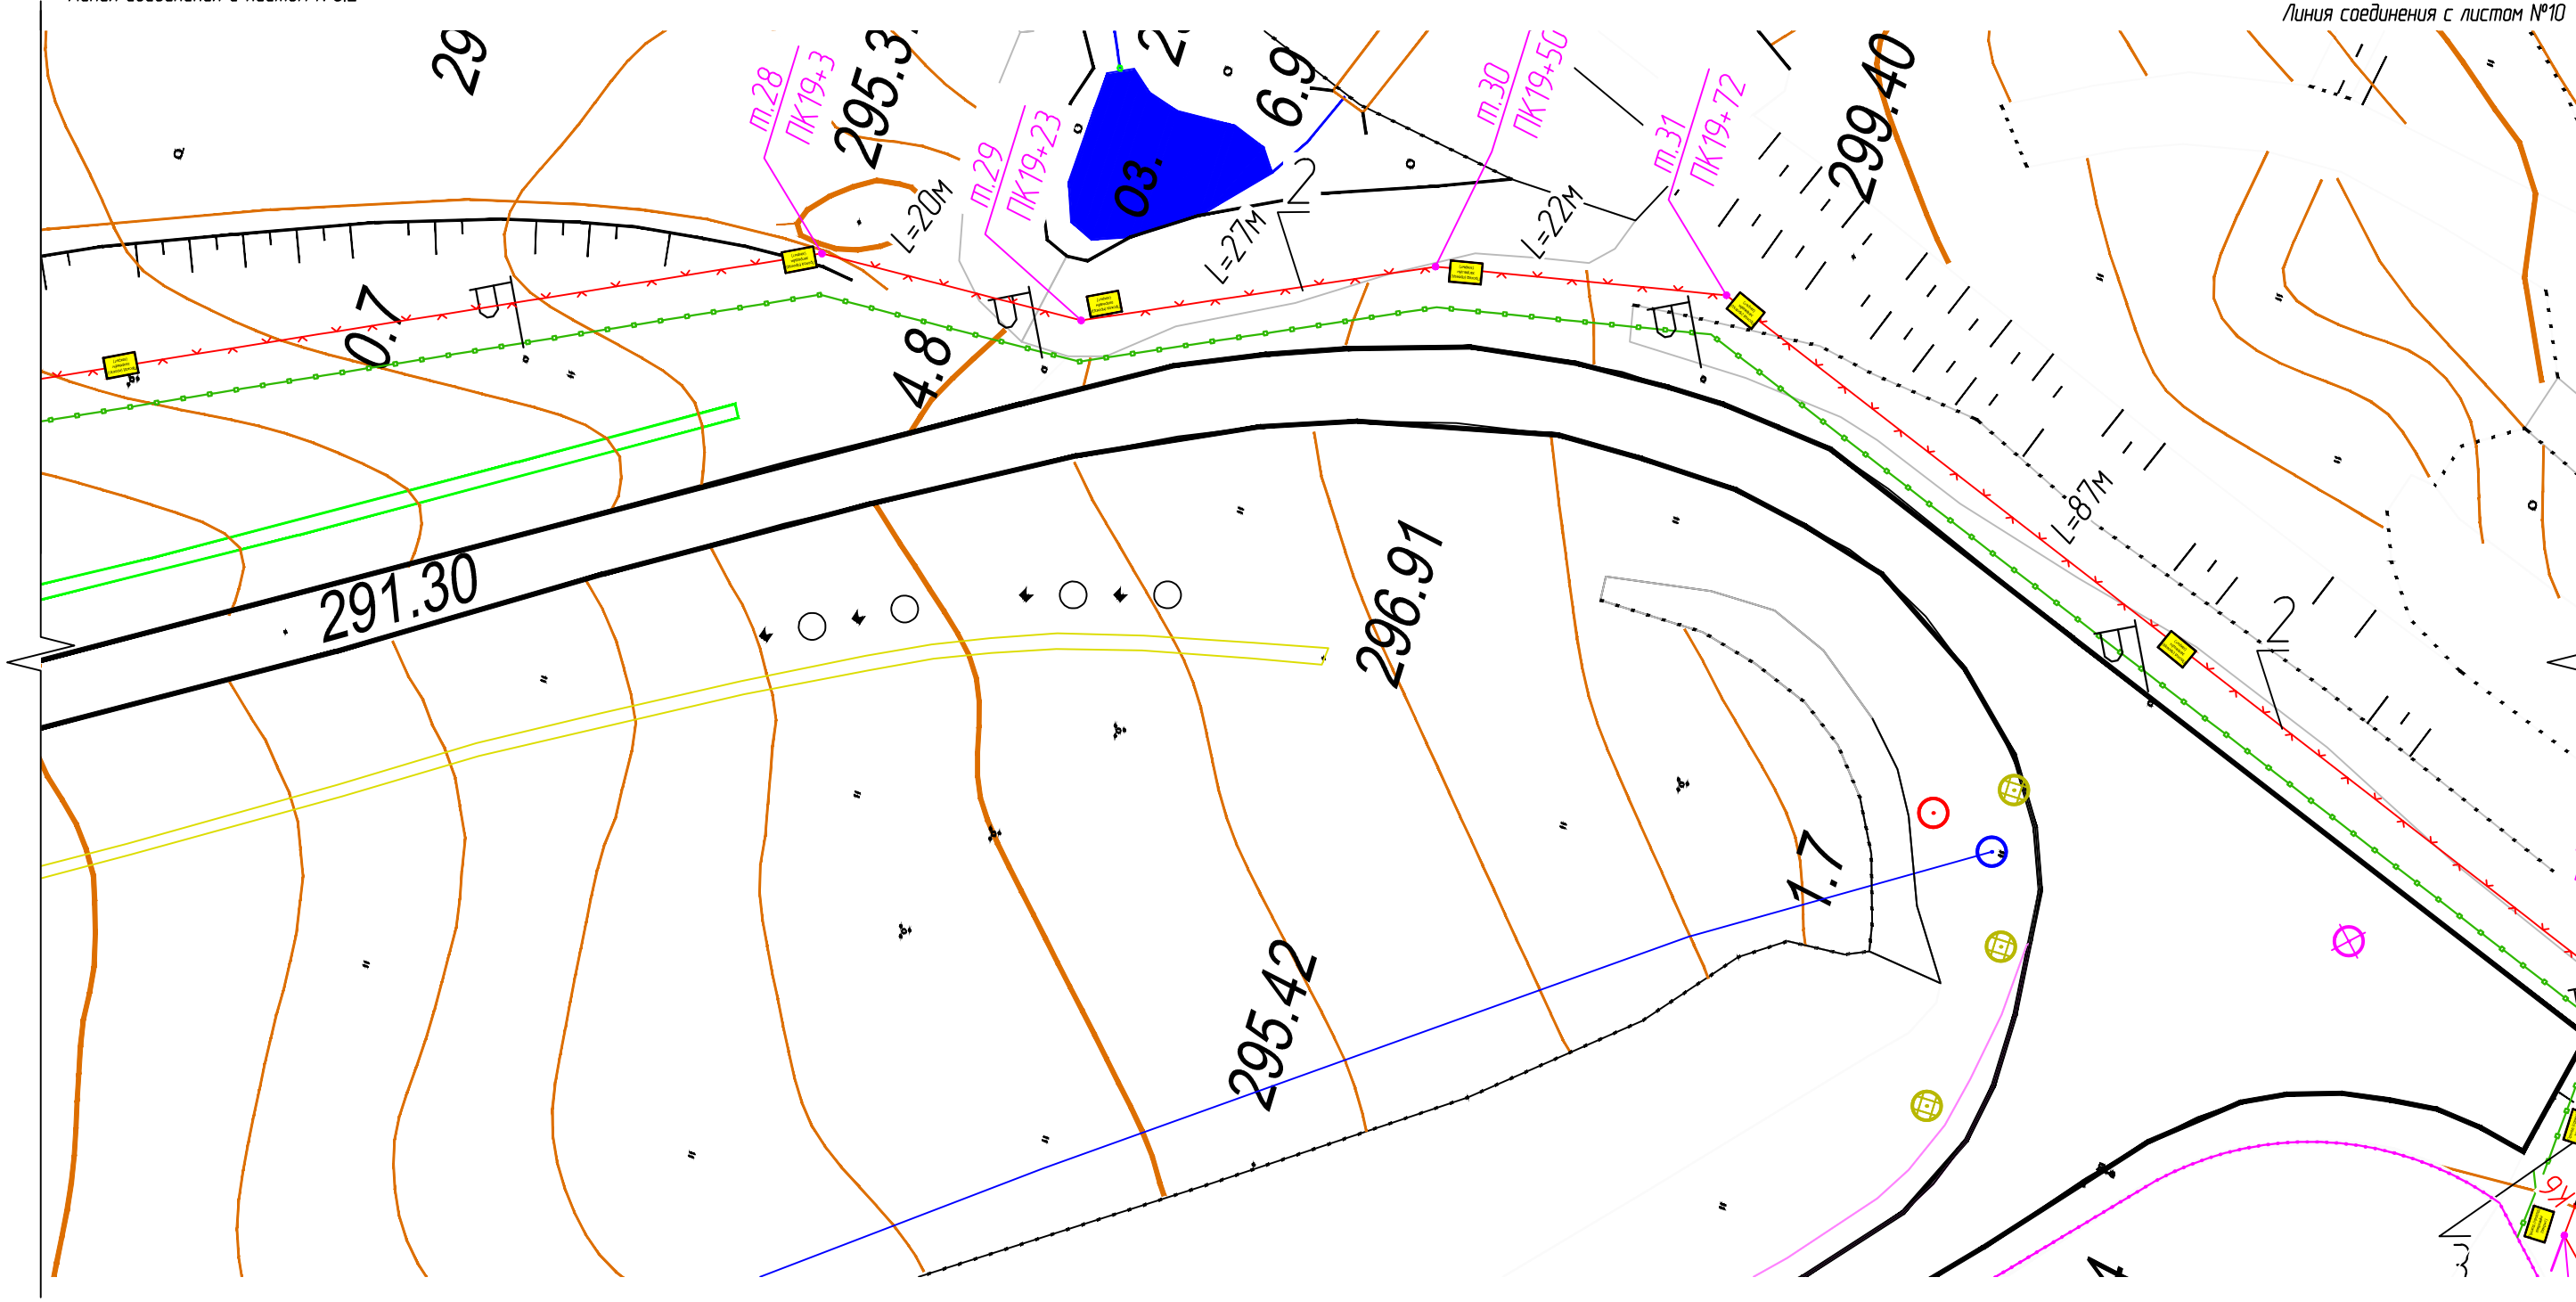

М 1:500

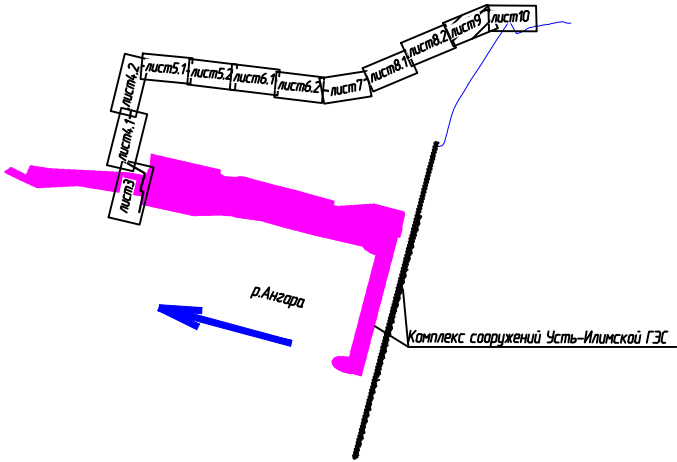


						ПО-2018-Р-52-Т2.2-ПЗУ			
						Комплексная система безопасности. 004.91684. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности Усть-Илимской ГЭС			
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Иркутская область г. Усть-Илимск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимская ГЭС (У-И ГЭС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Соловьев					Р	9	
Проверил		Иващенко							
Н. контр.		Иващенко				Разбивочный план строительства предупредительного ограждения правого берега М1:500	ООО "Пожарная охрана "Иркутскэнерго" Иркутск 2018г.		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

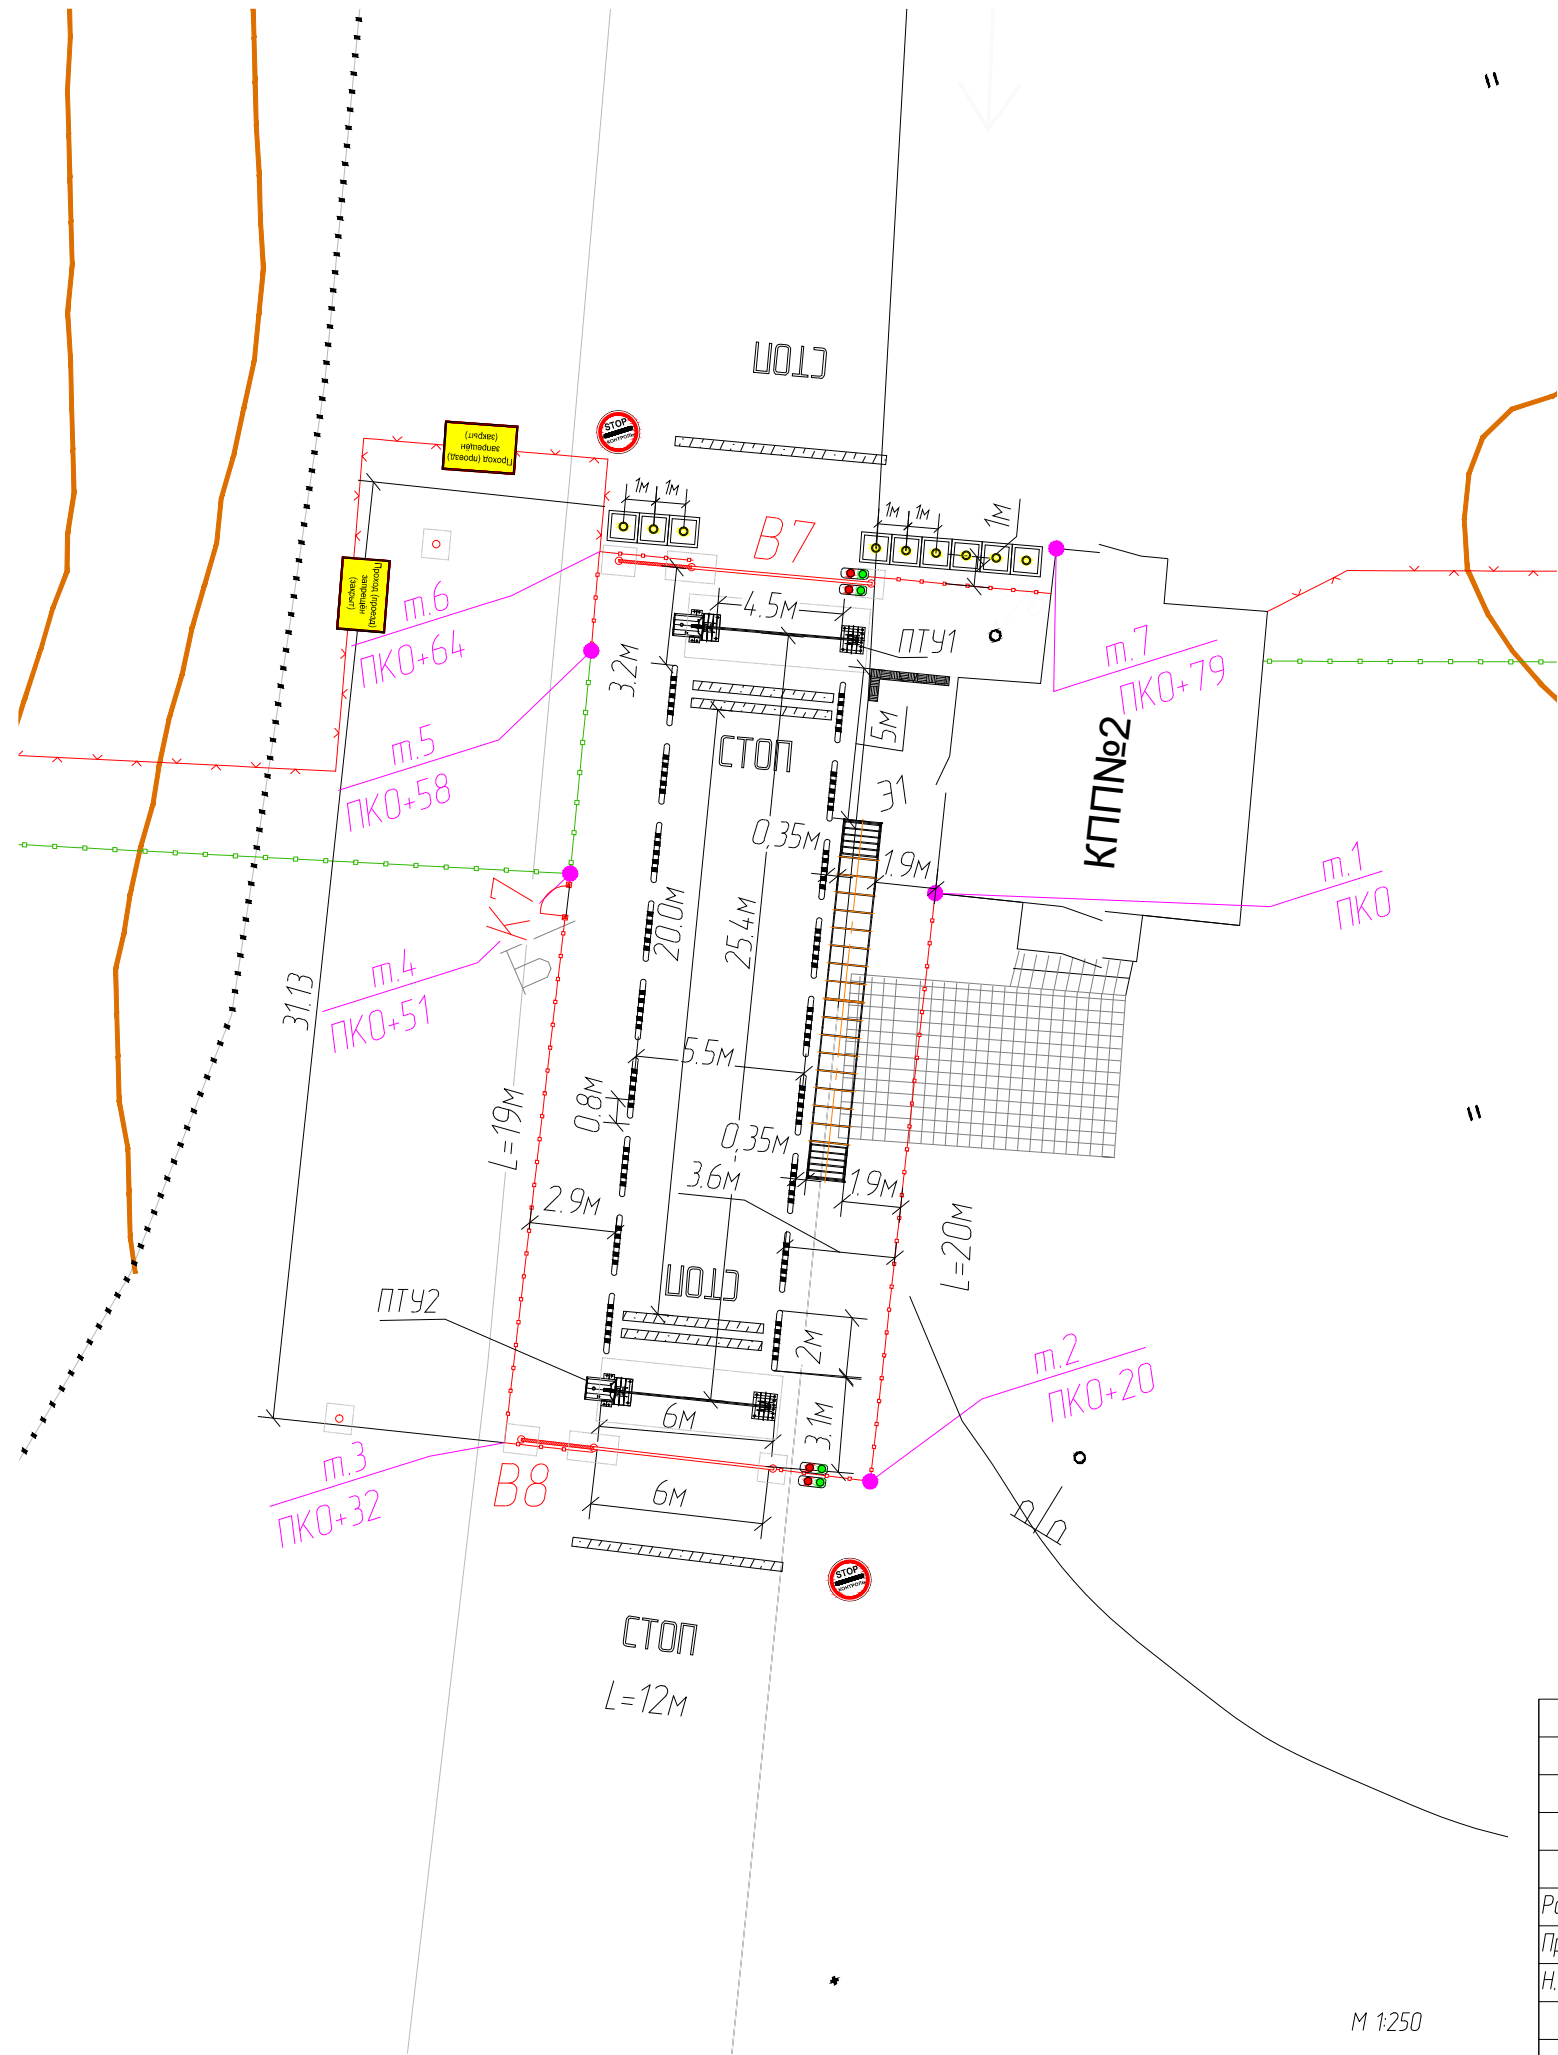

Условные обозначения

- основное ограждение существующее
- предупредительное ограждение (проектируемое) "Махаон-С150" ДАБР.425729.086-10 с АЛК 600С
- предупредительное просматриваемое ограждение (проектируемое) "Барбарис" с заполнением АКЛ-900П
- B2 — ворота откатные "Махаон-С150"
- K1 — калитка
- противотаранное устройство
- досмотровая эстакада
- колесоотбойник металлический "РЗ.1156.50.000"
- столб стационарный противотаранный "ДАБР.425729.083"
- дорожная разметка
- дорожные знаки
- железобетонный брусстер


Номенклатурная ведомость

Позиция по ген. плану	Название	Примечание
K7	Калитка "Махаон С150" ДАБР.425711.045-26 в заграждении "МАХАОН-С150" 2,3 м с АКЛ-600С	
B7	Ворота откатные с козырьковым заграждением АКЛ 500 "ДАБР.425711.087-38". Ширина проезда 6м	
B8	Ворота откатные с козырьковым заграждением АКЛ 500 "ДАБР.425711.087-39". Ширина проезда 6м	
З1	Эстакада досмотровая РЗ.950.09.100	
ПТУ1	ПТУ-Л "ПРЕПОНА-Т1145" ДАБР.425728.002	
ПТУ2	ПТУ-Л "ПРЕПОНА-Т1145" ДАБР.425728.002	

ПО-2018-Р-52-Т2.2-ПЗУ

Комплексная система безопасности. 004.91684. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности Усть-Илимской ГЭС

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Иркутская область г. Усть-Илимск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимская ГЭС (У-И ГЭС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Соловьев						Р	11	
Проверил	Иващенко								
Н. контр.	Иващенко								
Разбивочный план строительства ограждения и ПТУ КПП№2 М1:250.							ООО "Пожарная охрана "Иркутскэнерго" Иркутск 2018г.		

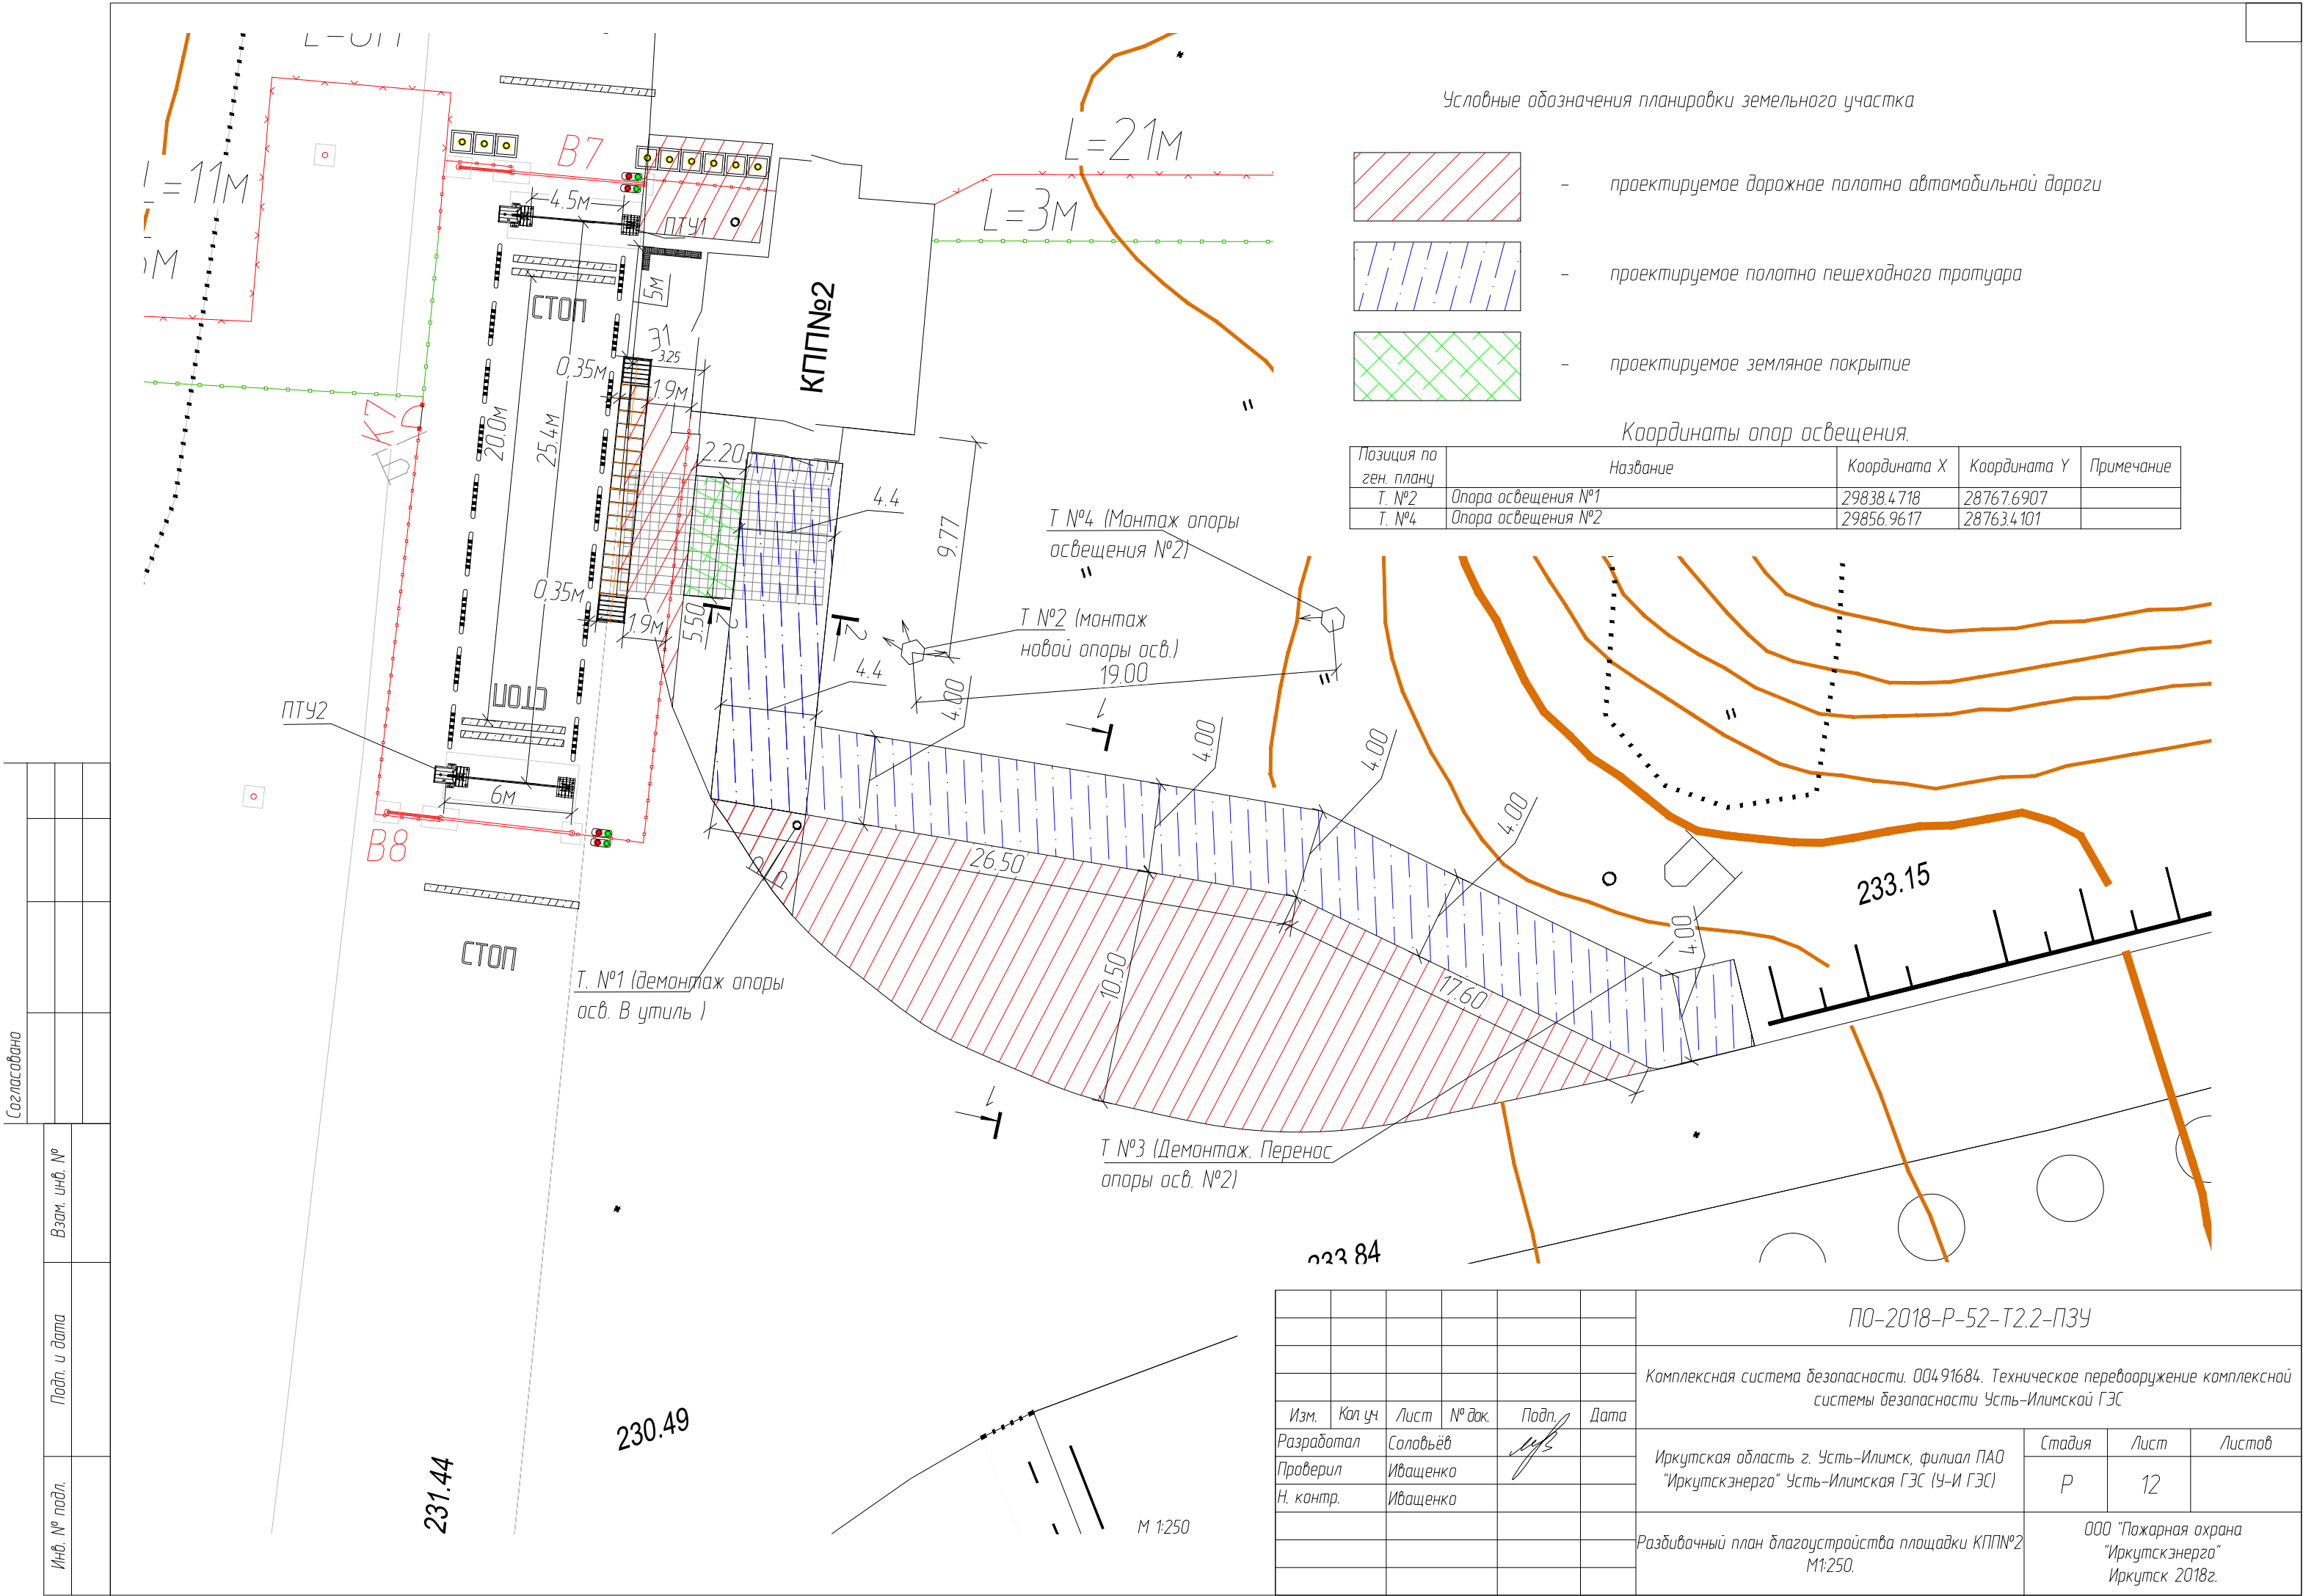

Согласовано			
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	


						ПО-2018-Р-52-Т2.2-ПЗУ			
						Комплексная система безопасности. 004.91684. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности Усть-Илимской ГЭС			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Иркутская область г. Усть-Илимск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимская ГЭС (У-И ГЭС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Соловьев						Р	12	
Проверил	Ивашенко					Разбивочный план благоустройства площадки КПП №2 М1:250.			
Н. контр.	Ивашенко								
						ООО "Пожарная охрана "Иркутскэнерго" Иркутск 2018г.			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

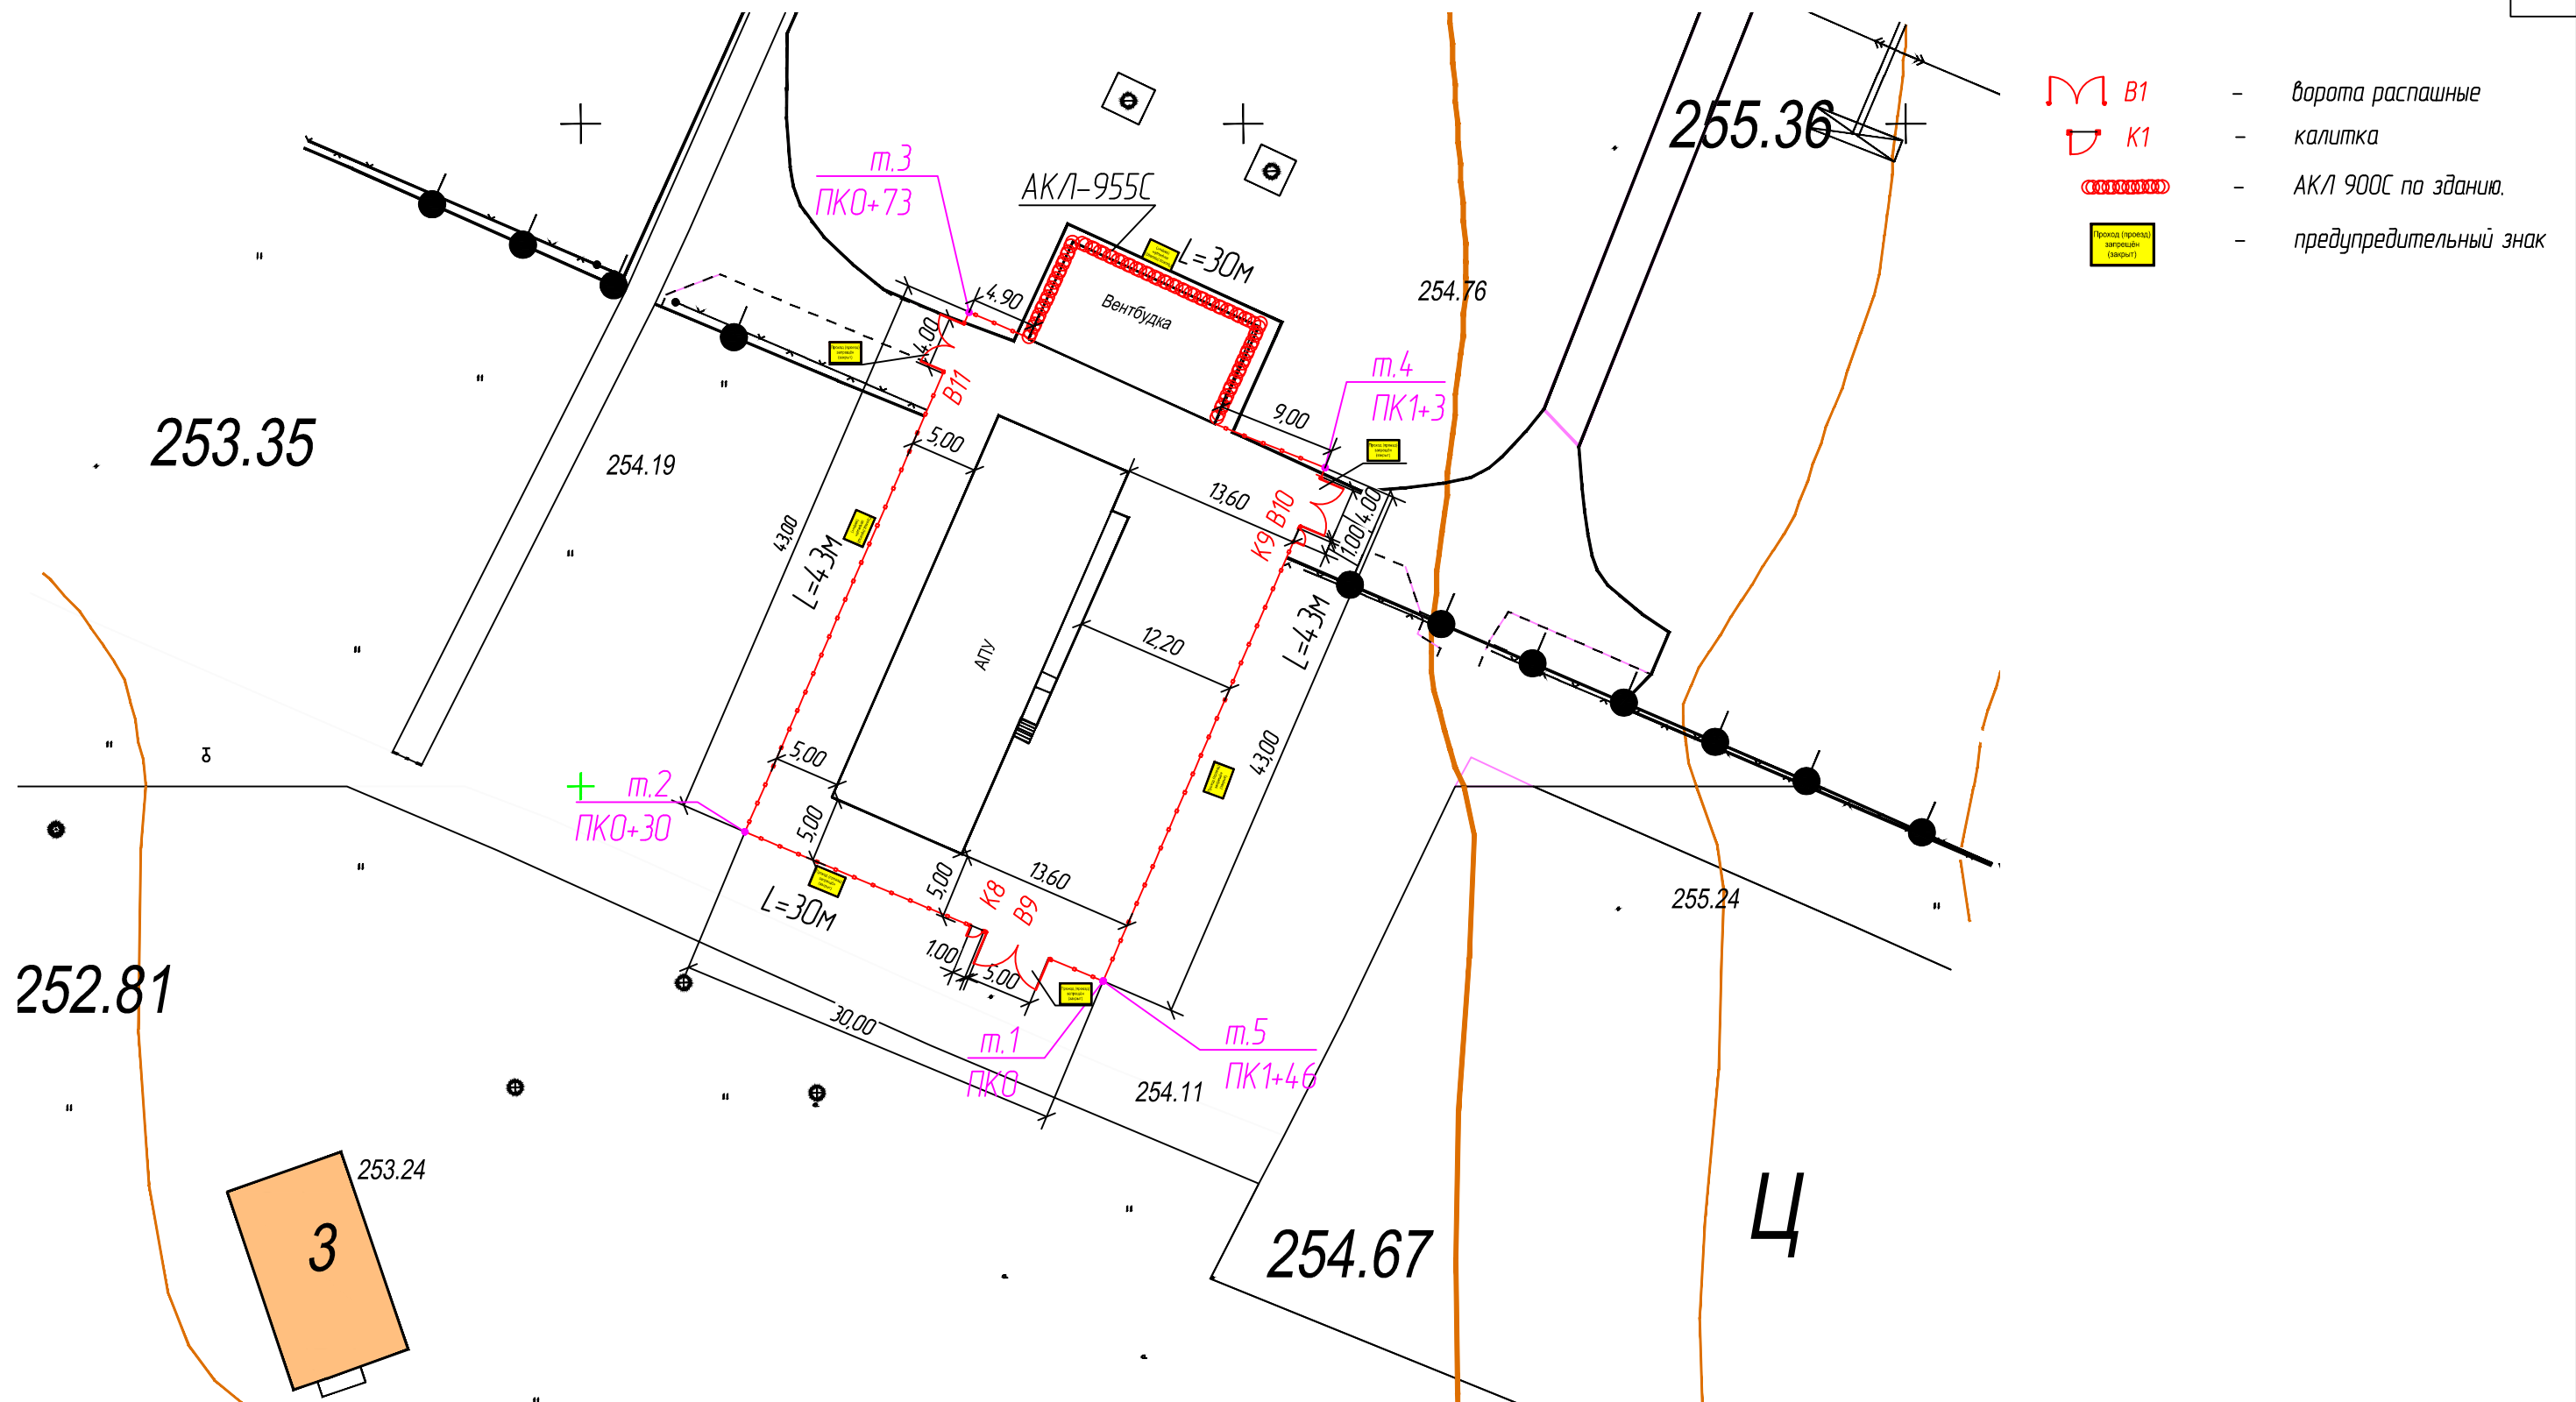

Номенклатурная ведомость

Позиция по ген. плану	Название	Примечание
К8	Калитка "Махаон С150" ДАБР.4.25711.045-25 в заграждении "МАХАОН-С150" 2,3 м с АКЛ-600С	
К9	Калитка "Махаон С150" ДАБР.4.25711.045-25 в заграждении "МАХАОН-С150" 2,3 м с АКЛ-600С	
В9	Ворота распашные "МАХАОН-С150" ДАБР.4.25711.059-06. Ширина проезда 5м.	
В10	Ворота распашные "МАХАОН-С150" ДАБР.4.25711.059-04. Ширина проезда 4м.	
В11	Ворота распашные "МАХАОН-С150" ДАБР.4.25711.059-04. Ширина проезда 4м.	

Демонтажные работы:

- Демонтаж железобетонного ограждения АПУ (4 секции)
 - Стойка железобетонная - 4 шт.
 - Сетчатая панель - 4 шт.
 - Железобетонная плита - 4 шт.

						ПО-2018-Р-52-Т2.2-ПЗУ			
						Комплексная система безопасности. 004.91684. Техническое перевооружение комплексной системы безопасности Усть-Илимской ГЭС			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Иркутская область г. Усть-Илимск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимская ГЭС (У-И ГЭС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Соловьев						Р	13	
Проверил	Иващенко								
Н. контр.	Иващенко					Разбивочный план строительства основного ограждения АПУ М1:500	ООО "Пожарная охрана "Иркутскэнерго" Иркутск 2018г.		

